


Exame n.º :765883

CPF :694.969.001-00
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :22/10/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/09/2025

Paciente :TULIO PEREIRA DE SOUZA
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 46 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

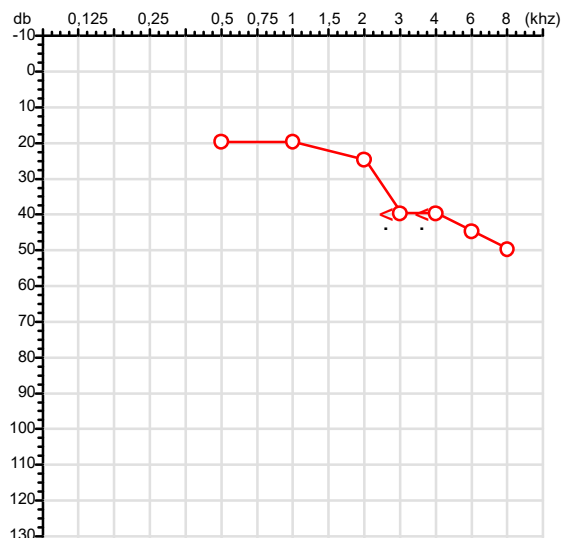

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	40	40	45	50

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	40	40	45	42


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

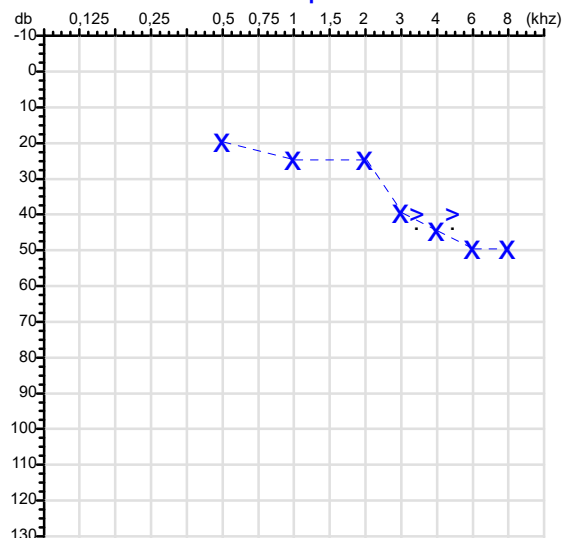

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	40	45	50	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	40	45	50	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B0BDAA65669E09D3304016A17D021779

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Tulio Pereira de Souza

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 765883
Primeiro Nome: Tulio Pereira de Sou
Sobrenome:
Data: 10/09/2025

Data de nascimento: 22/10/1978
Sexo : Macho
Peso (kg): 81.0
Altura (cm): 189.0

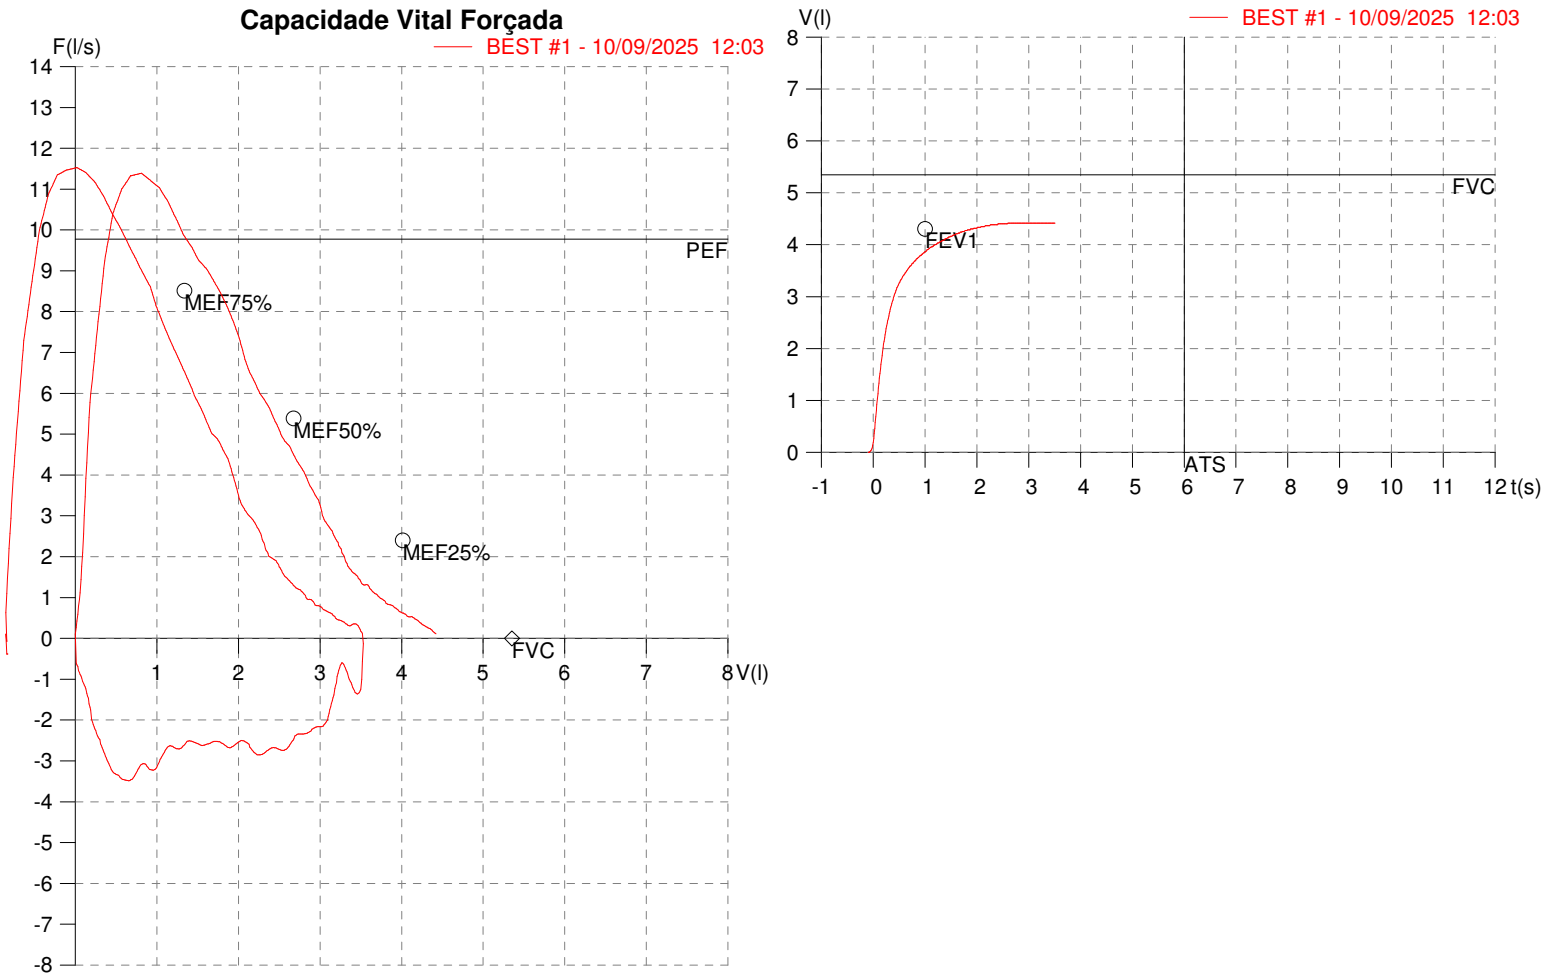

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.35	4.44	82.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.35	4.44	82.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.30	3.86	89.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.78	11.39	116.5
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.9	87.1	110.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.39	5.06	115.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.52	10.72	125.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.39	6.23	115.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.40	1.90	79.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	586.6	683.5	116.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 10/09/2025