


Exame n.º :766318

CPF :075.728.511-26
CNPJ :45.910.454/0001-38
Nascimento :26/02/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :Gladston Patrik Bispo de Jesus
Razão :ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SPE LTDA
Idade : 24 anos
Setor :GERAL
Função :APONTADOR DE OBRA

RG :2850766-5/SSP MT

Orelha Direita

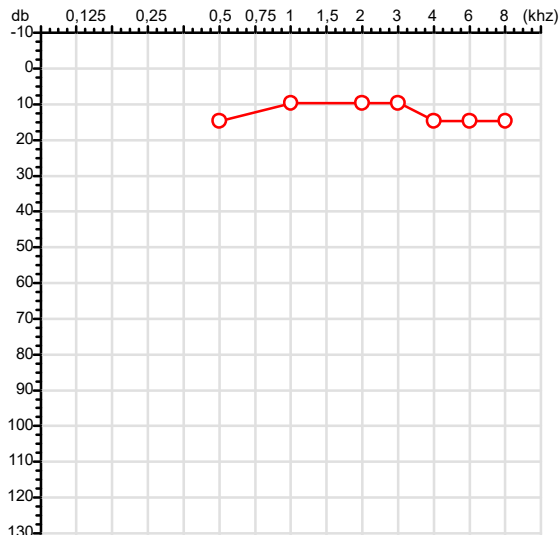

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :62B394C2079B9210E8A03495DEF0AD0C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gladston Patrik Bispo de Jesus


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

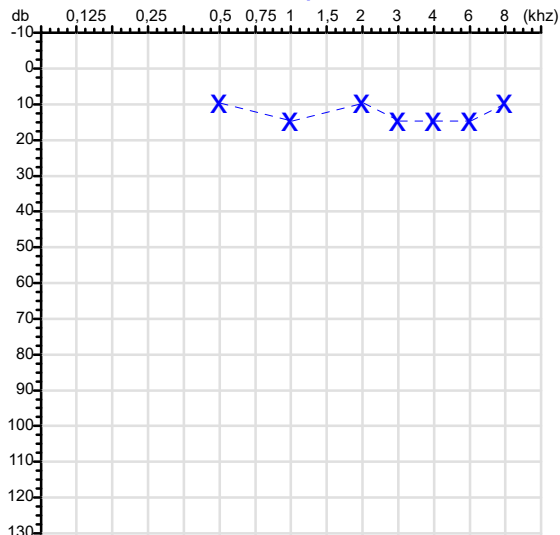

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	GLADSTON PATRIK BISPO DE JESUS		ID1	766318	Sexo	Masculino	Idade	24,5	Peso (kg)	74,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	26/02/2001	--	BMI (kg/m2)	25,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:10	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,24	4,58	71		
FEV1	L	3,14	3,91	80		
FEV1/FVC%	%	96,9	85,8	113		
FEV1/Vcmax%	%	96,9	85,8	113		

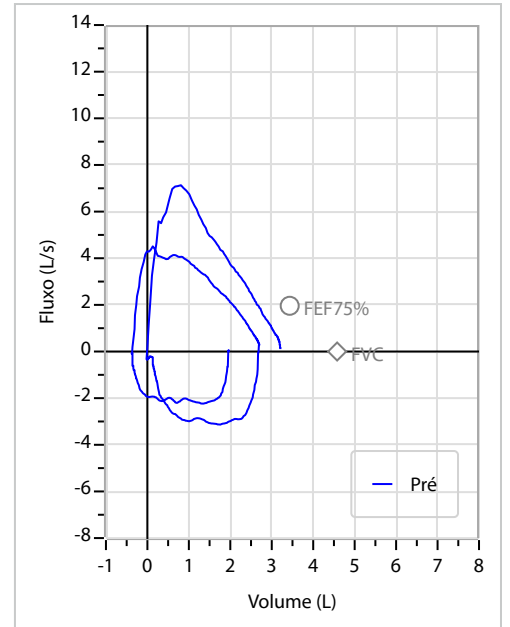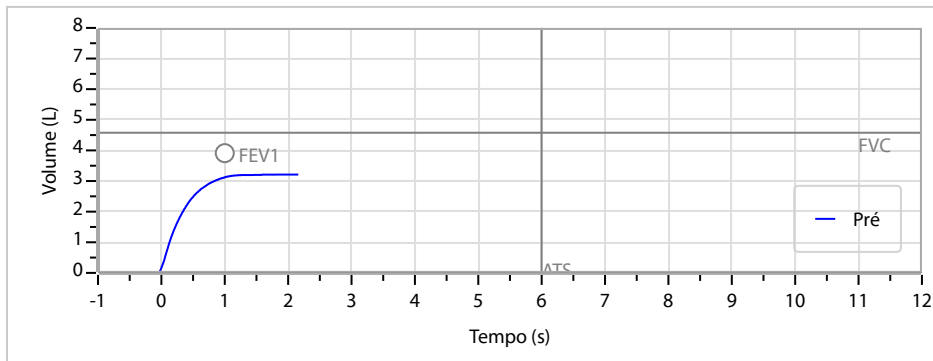

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,24 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____