



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Raimundo Fernandes da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 59585609215 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 28/06/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/50

OE: 20/50

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :909B124FE6280142F0E359191C0AD6F9
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :766345

CPF :595.856.092-15
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :28/06/1977
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 48 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

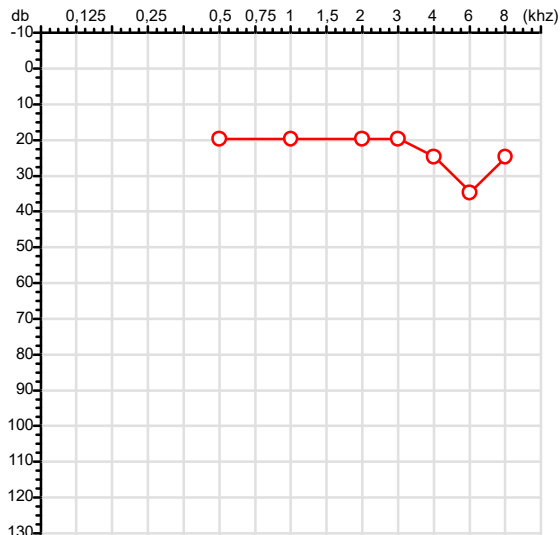

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	35	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	35	27


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

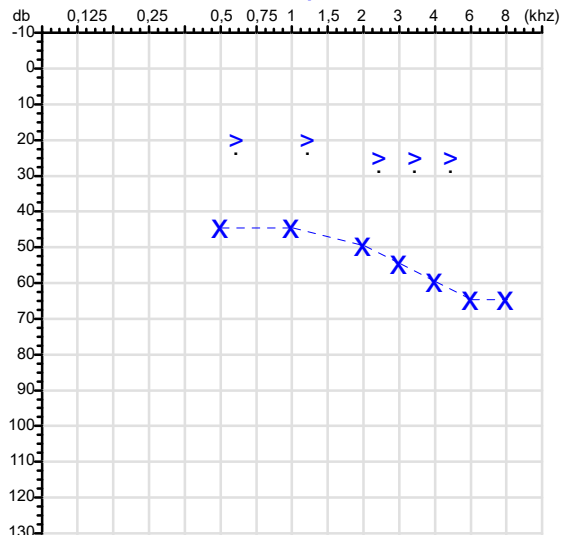

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	45	45	50	55	60	65	65

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	20	20	25	25	25	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	45	45	50	47	55	60	65	60

Laudo Clínico OE

Perda auditiva mista de grau moderado

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D3BB6E2B8A903035E031696A309BFB8E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Raimundo Fernandes da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA		ID1	766345	Sexo	Masculino	Idade	48,2	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/06/1977	--	BMI (kg/m2)	26,9	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:55	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,18	3,99	80	
FEV1	L	2,99	3,23	92	
FEV1/FVC%	%	94,0	81,0	116	
FEV1/Vcmax%	%	94,0	81,0	116	

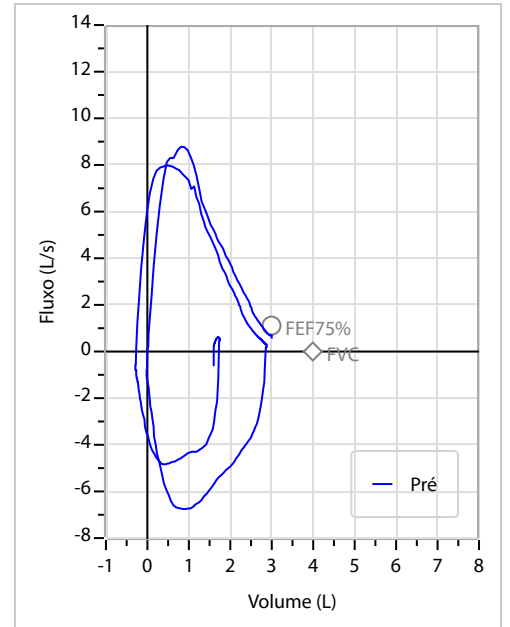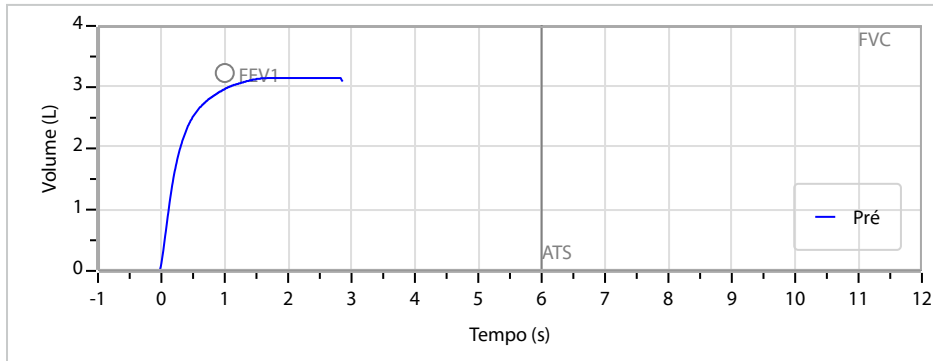

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,0% e um valor FVC de 3,18 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo :2509121028089

Data:12/09/2025

Paciente:RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

Nasc.:28/06/1977 RG :-

CPF:59585609215

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=930194186563390448153604712828>

