



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Cleverson Almeida Santos Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM BT - DISTRIBUICAO
CPF : 06258768148 Cargo: BOBINADOR (A) IV
RG : / Nascimento: 05/04/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3


Autenticação Assintatura :F92AE71F73FC0F1BA625E0ADA8E5A074
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :766357

CPF :062.587.681-48 Paciente :Cleverson Almeida Santos RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAELE TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :05/04/1997 Idade : 28 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM BT - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :BOBINADOR (A) IV
 Data do Exame : 12/09/2025

Audiometria

Orelha Direita

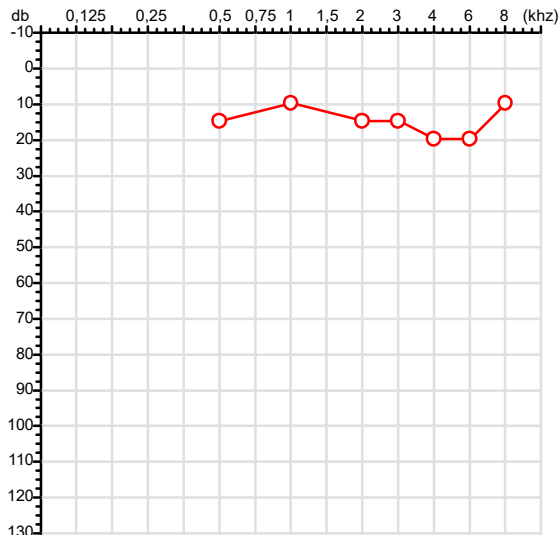

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

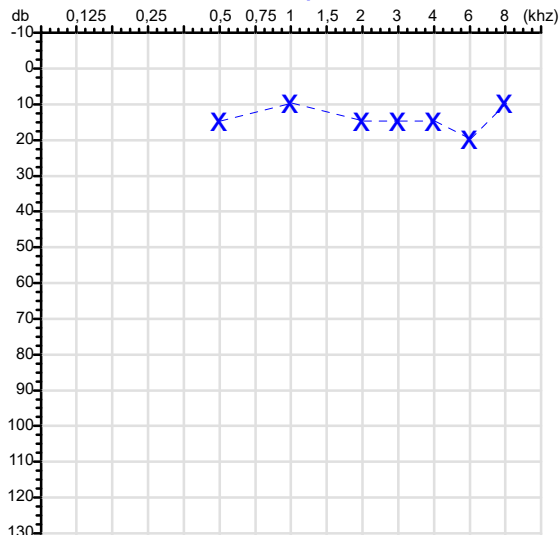

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BC8FD7D02071B00E0C7171C1FBE88BA4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleverson Almeida Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 549401	Paciente: Cleverson Almeida Santos	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 12/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06258768148	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

0,3 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 12/09/2025 Liberado em: 18/09/2025 15:30

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,7 ug/L

29/05/2023

0,7 ug/L

15/02/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 766357
Primeiro Nome: CLEVERSON ALMEIDA
Sobrenome: SANTOS
Data: 12/09/2025

Data de nascimento: 05/04/1997
Sexo: Macho
Peso (kg): 72.0
Altura (cm): 169.0

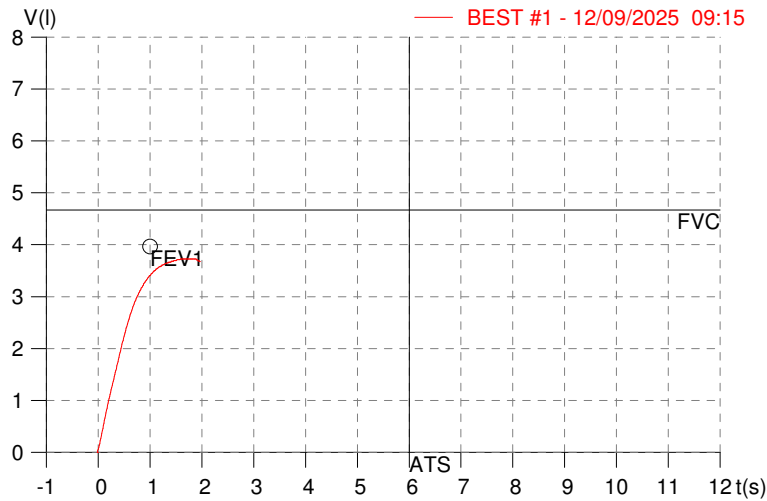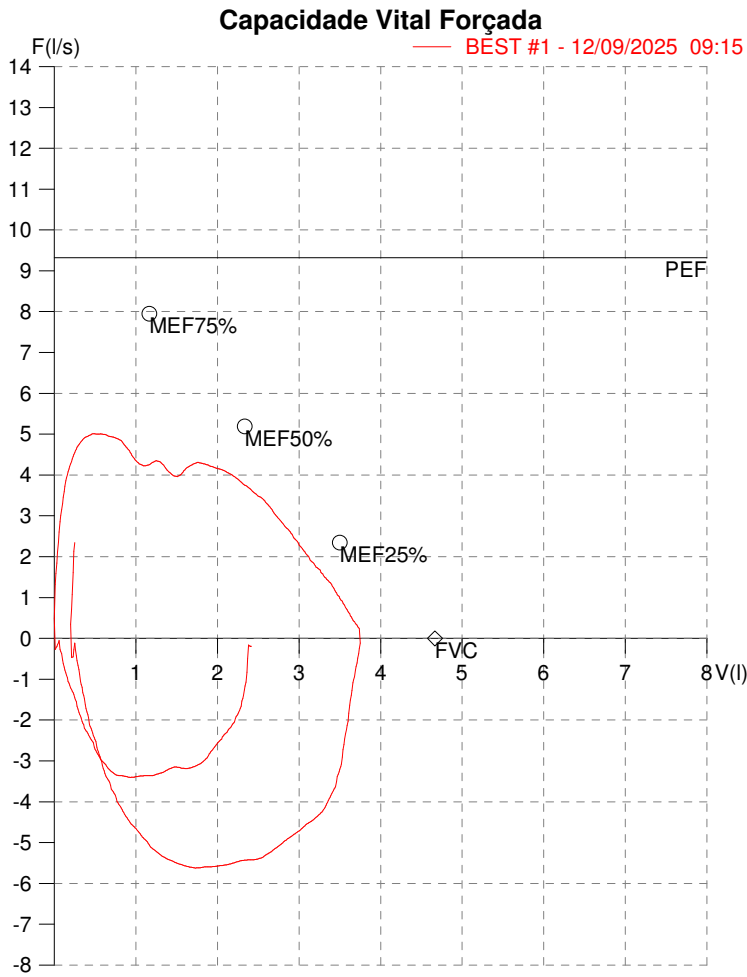

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.67	3.76	80.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.67	3.76	80.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.96	3.42	86.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.32	5.01	53.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.62	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	91.0	110.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.77	3.86	80.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.95	4.45	56.0
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.19	4.25	81.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	2.79	119.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	559.4	300.5	53.7

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 12/09/2025

Cod.: 549401	Paciente: Cleverson Almeida Santos	Sexo: Masculino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 12/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06258768148	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/09/2025 Liberado em: 12/09/2025 11:08

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,95	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	78,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.930/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	42,8%	2.110/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	42,8%	2.110/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,1%	301/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	44,4%	2.189/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,1%	301/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	255.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25091210371547

Data : 12/09/2025

Paciente : CLEVERSON ALMEIDA SANTOS

Nasc. : 05/04/1997 RG : -

CPF : 06258768148

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=850797356841139231509763303164>



Protocolo : 25091210431947

Data : 12/09/2025

Paciente : CLEVERSON ALMEIDA SANTOS

Nasc. : 05/04/1997 RG : -

CPF : 06258768148

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=459667016720291770972254647042>

