



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112 Fantasia : ACOMAQUINAS
Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA
Endereço : R MARANHÃO (LOT JD ESTADOS) N.º 01 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78158002

Funcionário

Nome : Marcos Vinicius Paco Dos Santos Setor: OPERACIONAL
CPF : 06525235286 Cargo: SOLDADOR I
RG : / Nascimento: 05/01/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de setembro de 2025

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :9938931927ADD171823624D2513B0355
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :766399


CPF :065.252.352-86
CNPJ :26.546.028/0001-12
Nascimento :05/01/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :Marcos Vinicius Paco Dos Santos
Razão :ACOMQUINAS LTDA
Idade : 20 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :SOLDADOR I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

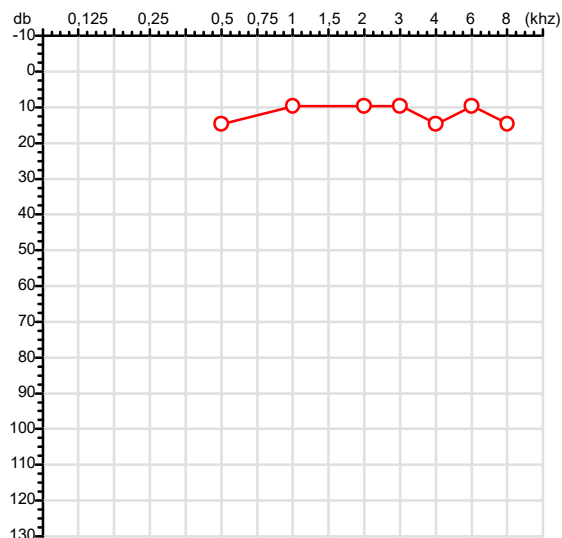

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	10	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	10	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

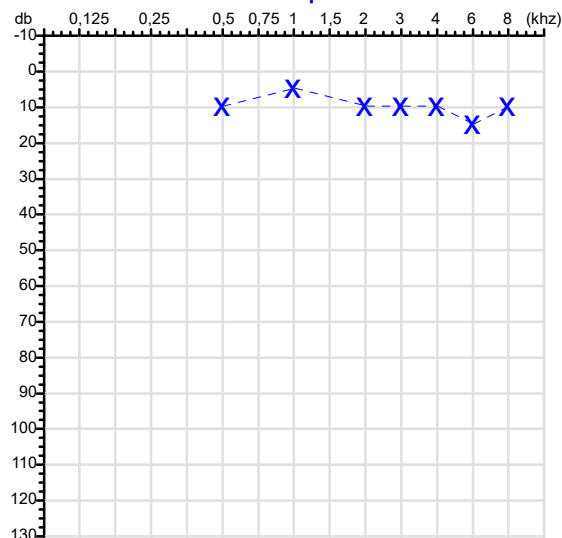

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :29CF418FFDD315C6447D83A41FB7F986

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Vinicius Paco Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 766399

Paciente

Nome : Marcos Vinicius Paco Dos Santos

CPF : 06525235286

RG : /

Cargo : SOLDADOR I

Nascimento : 05/01/2005

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.





ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Nome	Marcos Vinicius Paco Dos Santos		ID1	766399	Sexo	Masculino	Idade	20,6	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/01/2005	--	BMI (kg/m2)	23,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:14	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,25	3,93	83		
FEV1	L	2,07	3,44	60		
FEV1/FVC%	%	63,7	87,9	72		
FEV1/Vcmax%	%	63,7	87,9	72		

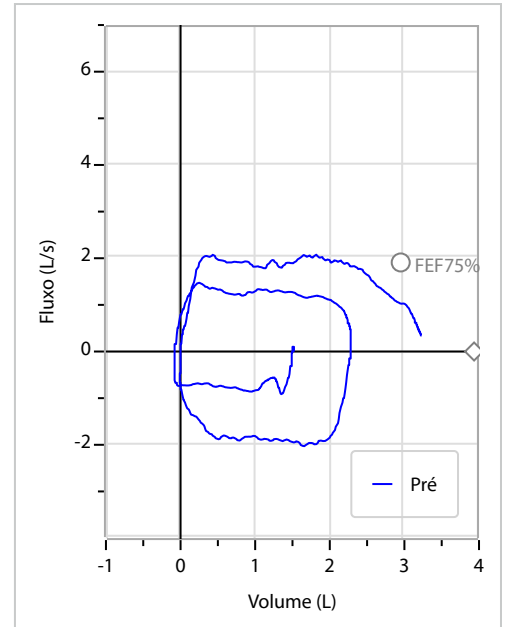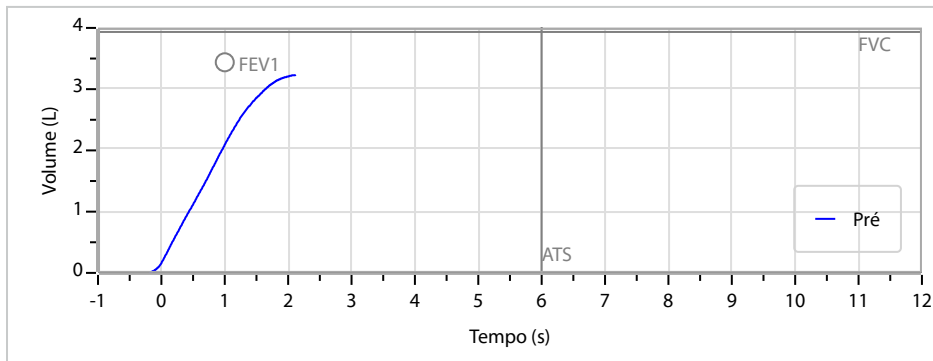

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 63,7% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,25 L está normal. A presença de uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo:25091210500347

Data:12/09/2025

Paciente:Marcos Vinicius Paco Dos Santos


Nasc.:05/01/2005 RG :-

CPF:06525235286

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

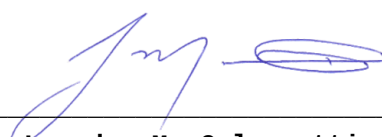

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=730742874969673929320993706989>



Protocolo :25091210454347

Data:12/09/2025

Paciente:Marcos Vinicius Paco Dos Santos


Nasc.:05/01/2005 RG :-

CPF:06525235286

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

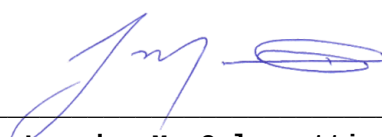

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=541402497840149629322320727658>

