


Exame n.º :766612

CPF :850.953.115-34
CNPJ :21.215.242/0001-72
Nascimento :04/08/1989
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/09/2025

Paciente :ITALO DE JESUS SANTOS
Razão :ELIZEU GOMES PEREIRA
Idade : 36 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

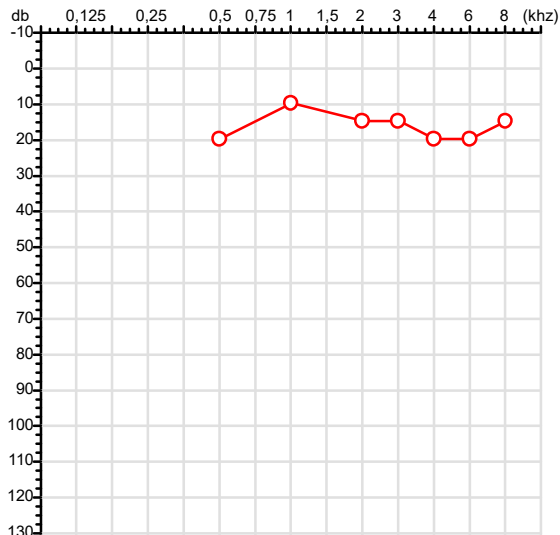

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

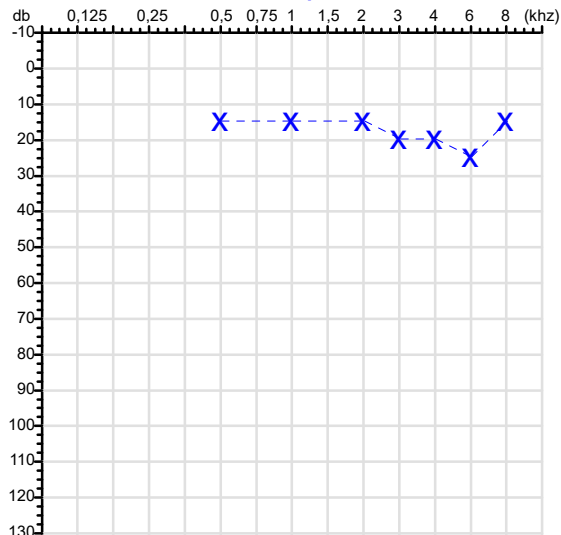

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9774A14E90E70DC6F677B94A267B89BD

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Italo de Jesus Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID:766612

Primeiro Nome:Italo de Jesus

Sobrenome:SANTOS


Data:12/09/2025

Data de nascimento:04/08/1989

Sexo :Macho

Peso (kg):80.0

Altura (cm):176.0

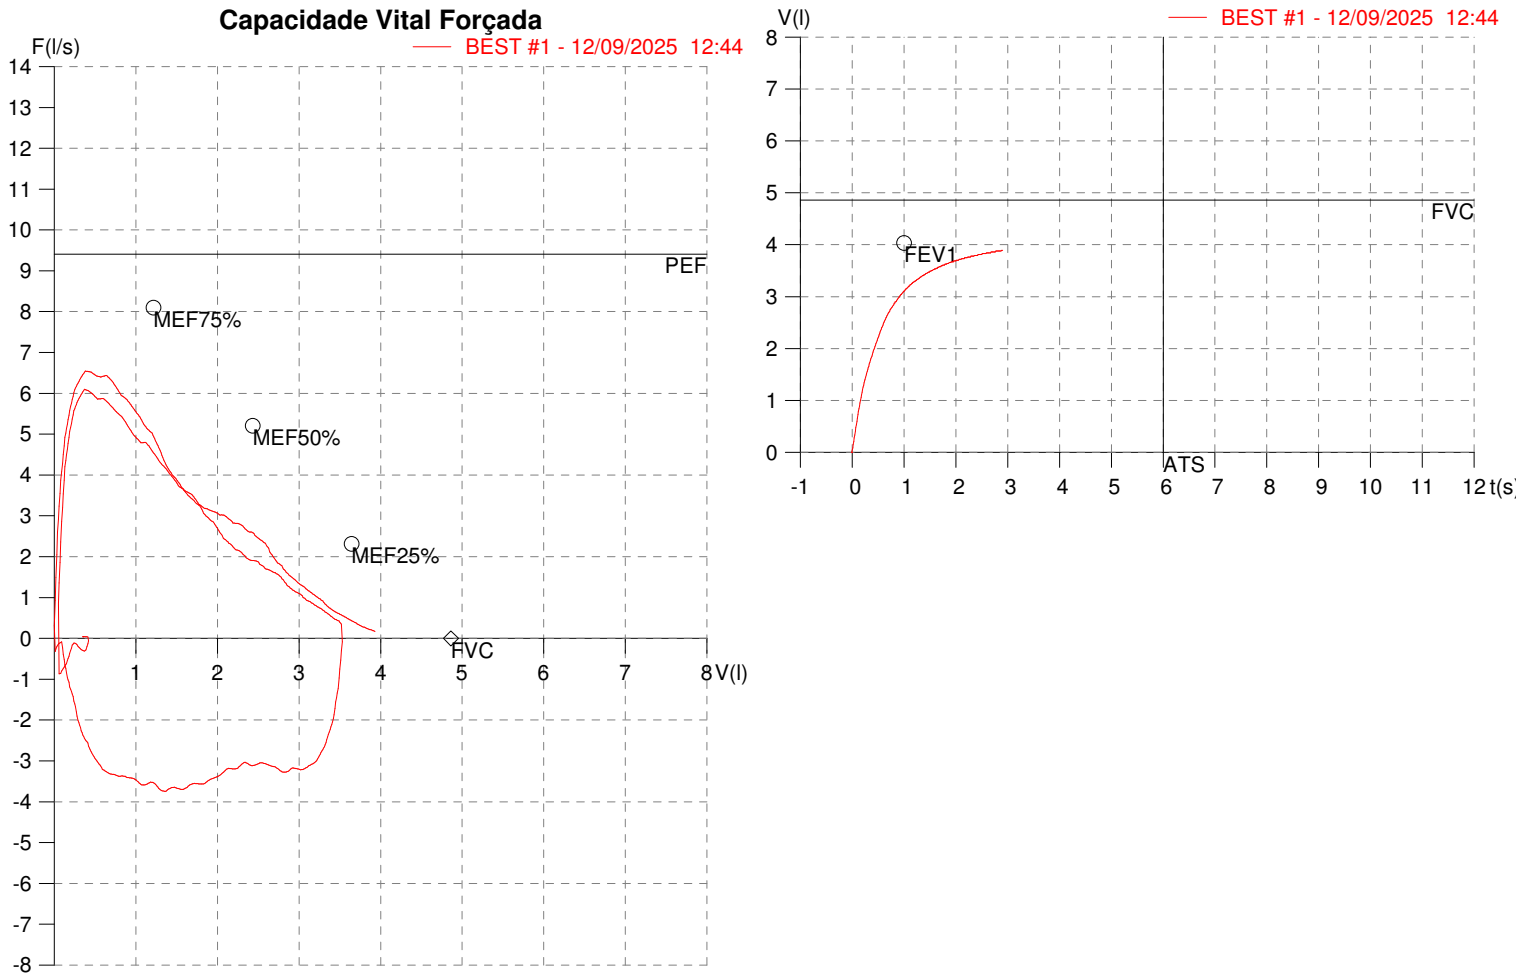

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.86	3.95	81.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.86	3.95	81.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.03	3.14	77.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.41	6.54	69.6
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	79.6	98.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.57	2.83	62.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.10	5.58	68.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.20	3.09	59.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	1.42	61.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	564.5	392.6	69.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 12/09/2025