



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Ingrid Brianny Kubis Messias Setor: ADMINISTRATIVO  
CPF : 04478008922 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA  
RG : / Nascimento: 08/03/1995

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de setembro de 2025



Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :51E44096436A439D97C2905F2B9409BA  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :044.780.089-22	Paciente :Ingrid Brianny Kubis Messias	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUcoes CIVIS S/A	
Nascimento :08/03/1995	Idade : 30 anos	
Motivo :Demissional	Setor :ADMINISTRATIVO	
Reposuo :14h	Função :ASSISTENTE DE ENGENHARIA	
Data do Exame : 16/09/2025		

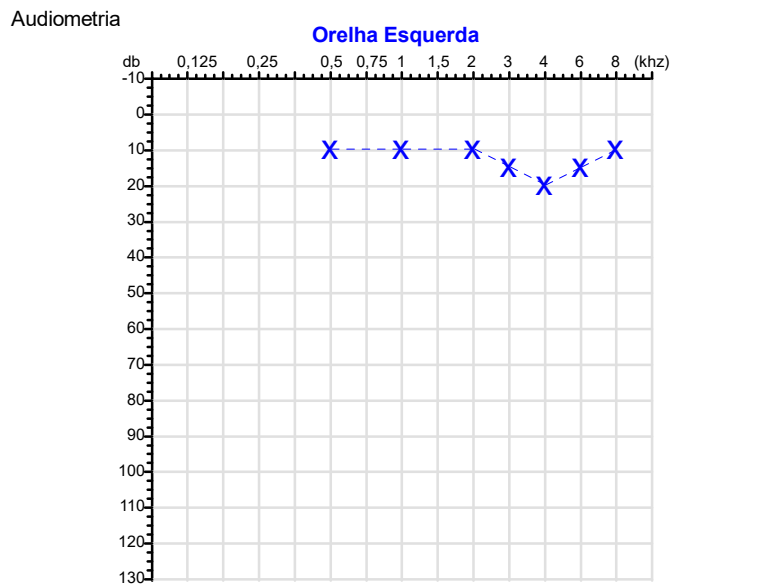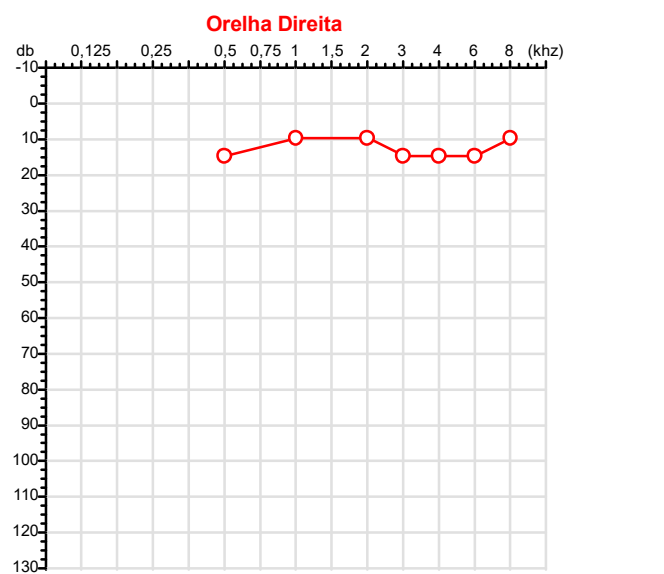

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	20	15	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	20	15	17

**Laudo Clínico OD**  
 Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :8814473D7F45F55F42FC46304C47E03B  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Ingrid Brianny Kubis Messias*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

**ID:** 766977  
**Primeiro Nome:** Ingrid Brianny  
**Sobrenome:** MESSIAS  
**Data:** 16/09/2025

**Data de nascimento:** 08/03/1995  
**Sexo :** Fêmea  
**Peso (kg):** 70.0  
**Altura (cm):** 172.0

**Capacidade Vital Forçada**

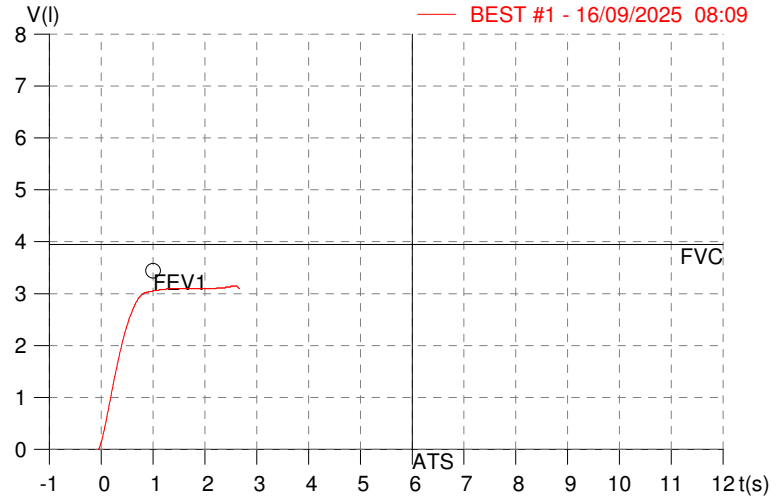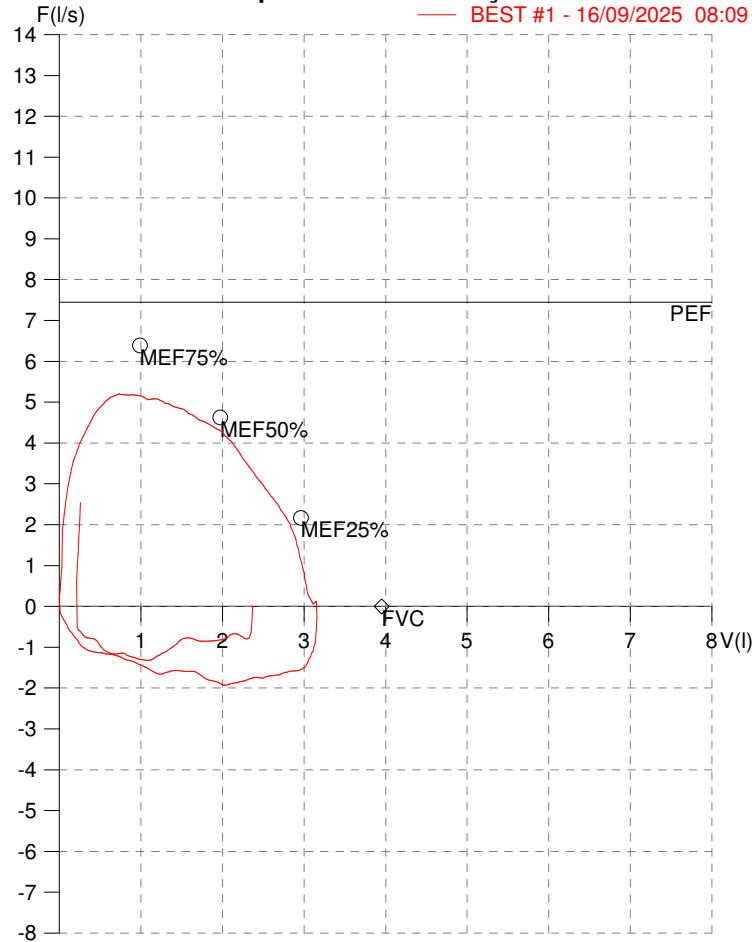

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.95	3.16	80.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.95	3.16	80.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.44	3.06	88.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.45	5.20	69.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.93	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.4	96.7	116.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.05	4.52	111.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.39	5.19	81.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.62	4.73	102.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.17	3.34	154.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	447.0	312.0	69.8

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal

Impresso 16/09/2025