

Exame n.º :767629


CPF :415.481.911-91
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :11/09/1965
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/09/2025

Paciente :Teodoro Francisco de Paula
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 60 anos
Setor :OBRA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

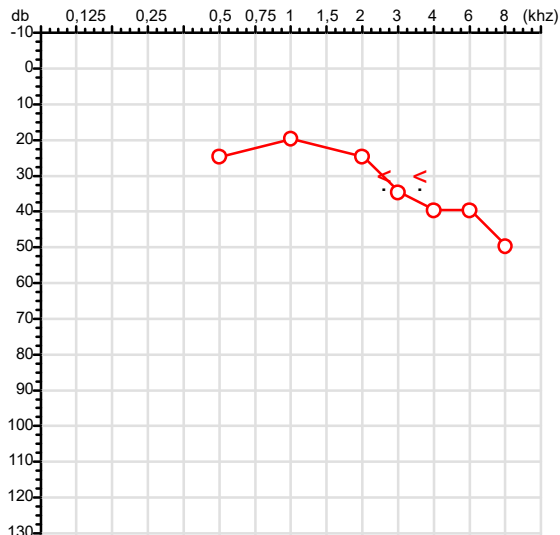

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	35	40	40	50

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	35	40	40	38

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

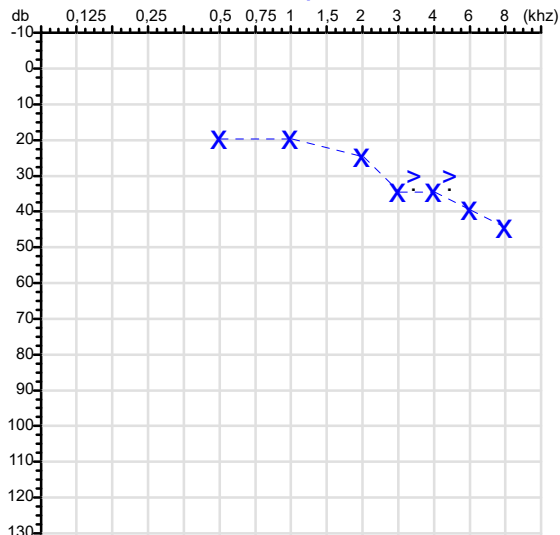

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	35	40	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	35	40	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8CF92AFD322BB63ACEB15D8E1FA7301F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Teodoro Francisco de Paula

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 767629
Primeiro Nome: teodoro francisco
Sobrenome: PAULA
Data: 18/09/2025

Data de nascimento: 11/09/1965
Sexo : Macho
Peso (kg): 97.0
Altura (cm): 165.0

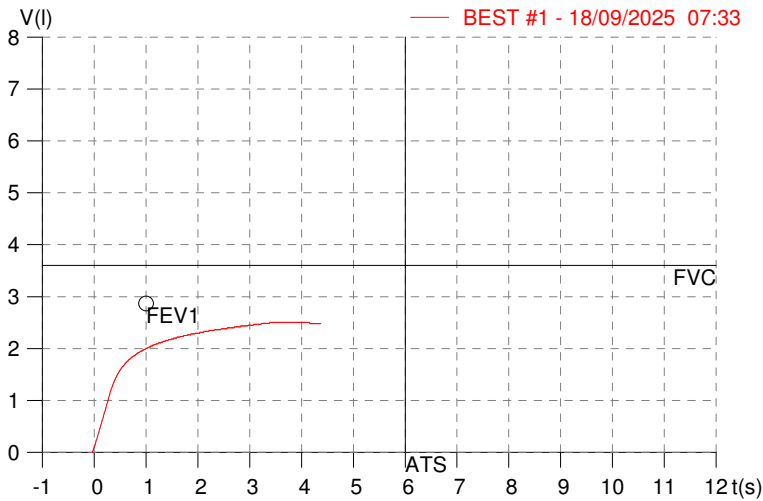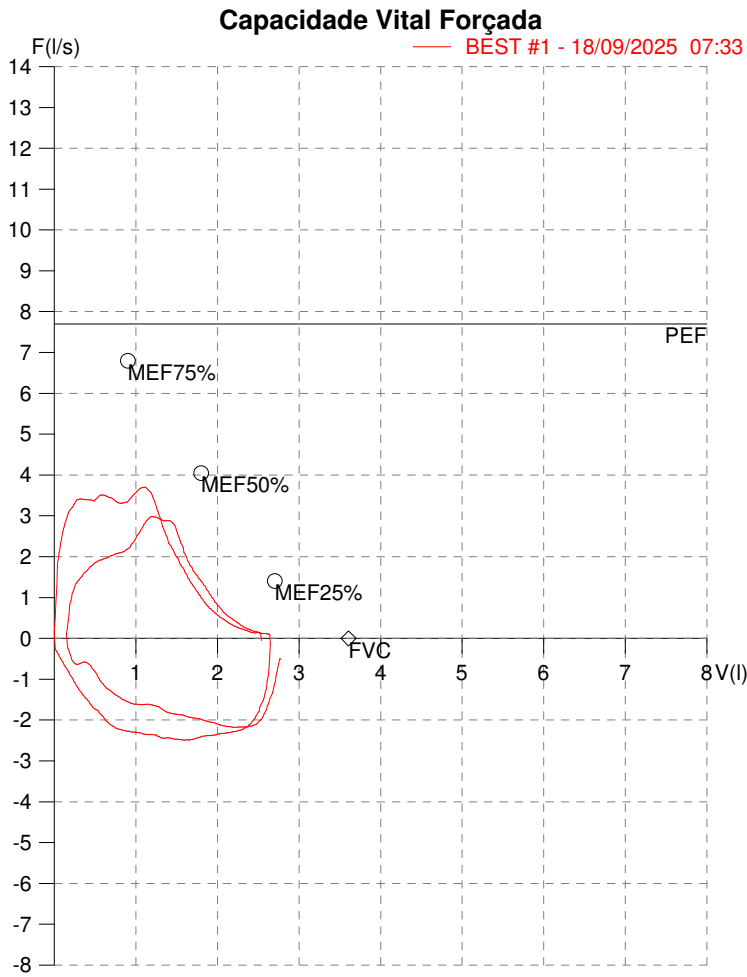

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
3.60	2.55	70.7
3.60	2.55	70.7
2.86	2.03	71.0
7.70	3.70	48.0
76.4	79.8	104.4
3.32	2.03	61.0
6.80	3.49	51.4
4.04	3.05	75.4
1.41	0.75	53.1
	3.4	
462.1	221.9	48.0

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 18/09/2025