


Exame n.º :767794

CPF :703.184.392-80
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :10/01/1976
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 18/09/2025

Paciente :Louis Mary Lorgiste
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 49 anos
Setor :OBRA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Orelha Direita

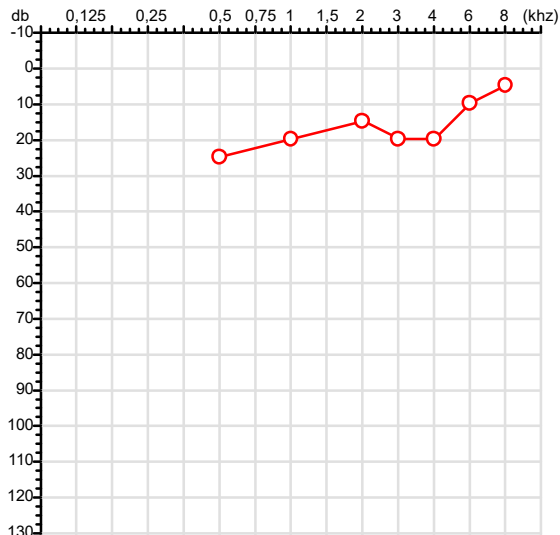

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	15	20	20	10	5

Óssea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	15	20	20	20	10	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :25A72BB8DB14D0DECB549C2A0357E373

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Louis Mary Lorgiste


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

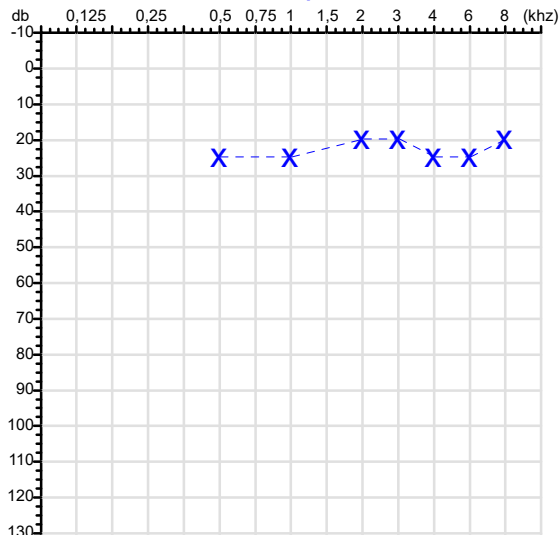

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	20	25	25	20

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	20	23	20	25	25	23

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 18/09/2025
Primeiro Nome: LOUIS MARY
Sobrenome:
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 80.0

Data de nascimento: 10/01/1976
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

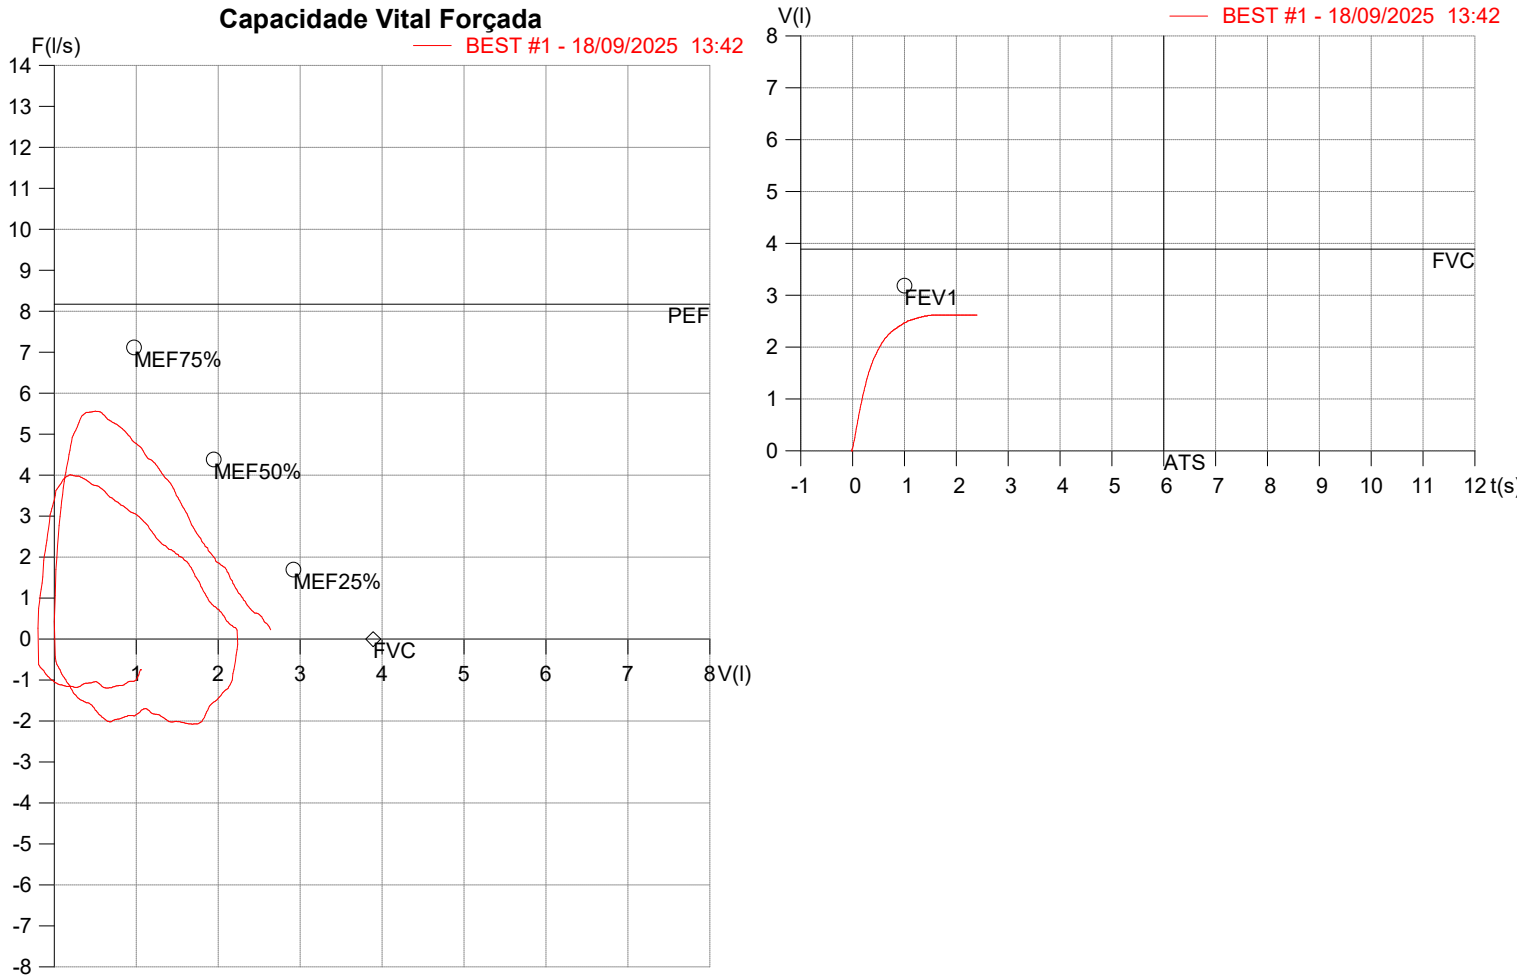

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.89	2.66	68.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.89	2.66	68.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.18	2.50	78.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.17	5.56	68.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.4	94.0	119.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.79	3.50	92.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.12	5.37	75.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.38	3.94	89.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.69	1.88	111.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	490.4	333.6	68.0

Diagnóstico:
Espirometria normal