



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Hercules Silva Galdino Setor: FORCA - BOBINAGEM BT - FORCA
CPF : 04247173103 Cargo: BOBINADOR (A) II
RG : / Nascimento: 14/10/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :5F9E904ABFFA1028B2CC5B7D513D6507
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :767901

CPF :042.471.731-03 Paciente :HERCULES SILVA GALDINO RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :14/10/1997 Idade : 27 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Cód. :FORCA - BOBINAGEM BT - FORCA
 Repouso :14h Função :BOBINADOR (A) II
 Data do Exame : 19/09/2025

Orelha Direita

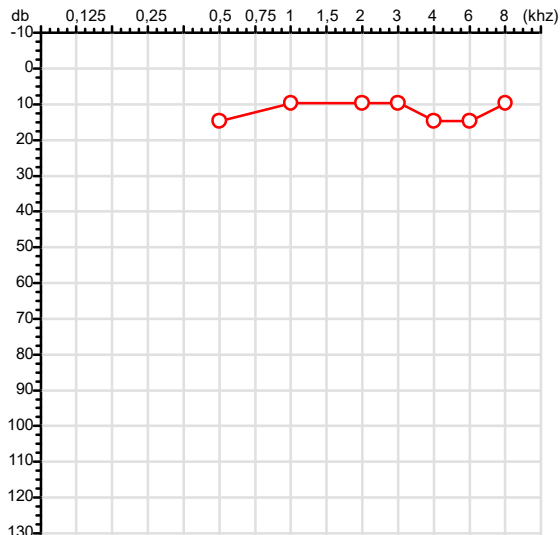

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :048B8205D08D04FBF4C22321AFA5F0B0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Hercules Silva Galdino


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

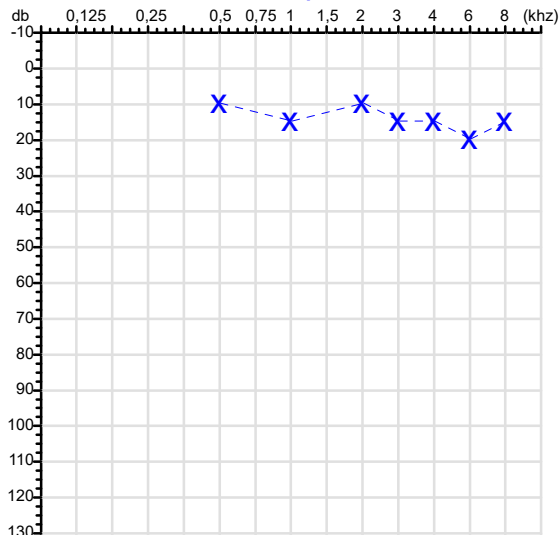

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 767901
Primeiro Nome: HERCULES SILVA
Sobrenome: GALDINO
Data: 19/09/2025

Data de nascimento: 14/10/1997
Sexo : Macho
Peso (kg): 64.0
Altura (cm): 175.0

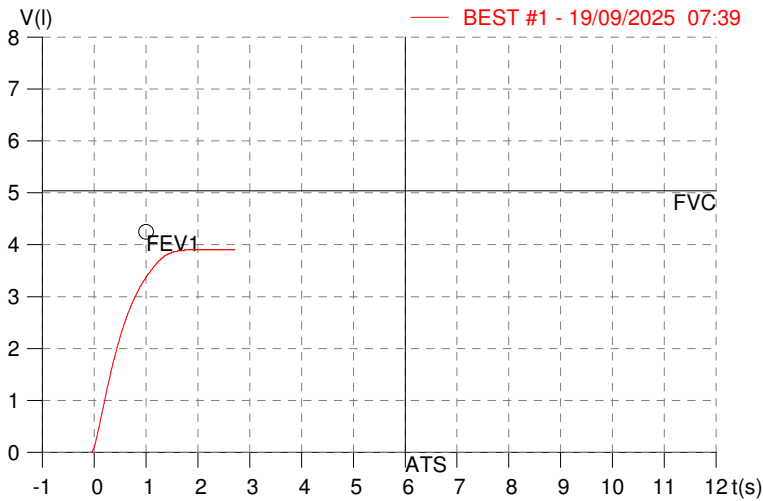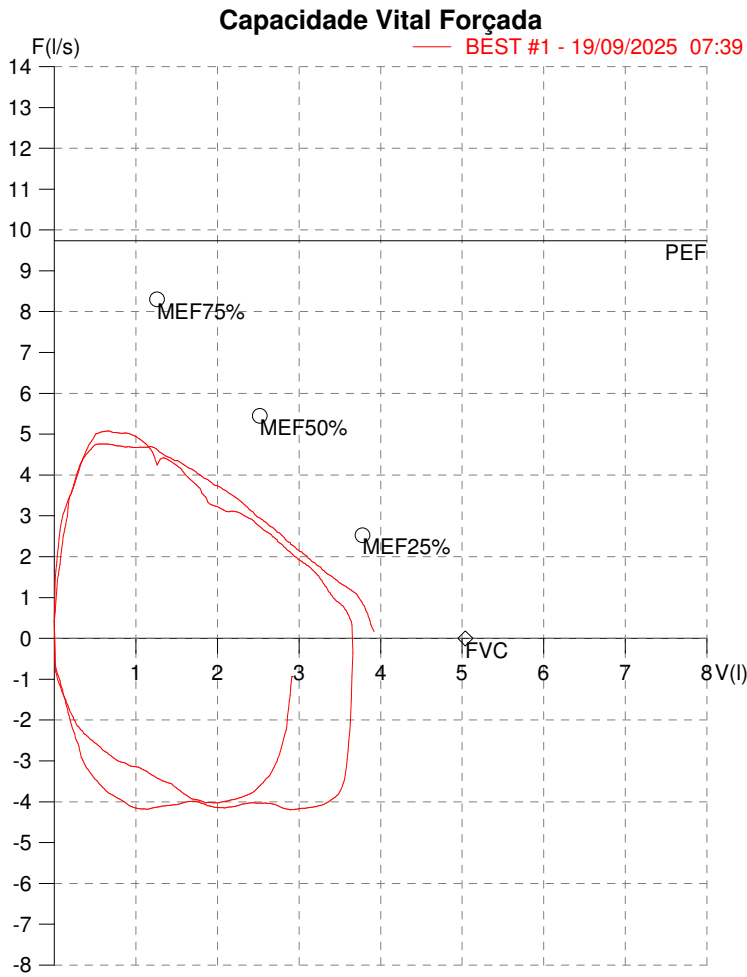

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.04	3.93	78.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.04	3.93	78.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.25	3.37	79.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.73	4.76	48.9
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.3	85.6	104.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.93	3.50	70.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.30	4.68	56.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.45	3.74	68.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	2.22	87.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	584.0	285.7	48.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 19/09/2025

Protocolo : 2509190848019

Data : 19/09/2025

Paciente : HERCULES SILVA GALDINO

Nasc. : 14/10/1997 RG : -

CPF : 04247173103

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=994695104549996378408654637673>



Protocolo : 2509190851389

Data : 19/09/2025

Paciente : HERCULES SILVA GALDINO

Nasc. : 14/10/1997 RG : -

CPF : 04247173103

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=638122594564501875800909151524>

