



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Valdevania Neres de Almeida Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA
CPF : 05194284128 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA V
RG : 23170565 / SSP-MT Nascimento: 11/07/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :31307A90B34C3680EEE04F102DE77AC5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :767906

CPF :051.942.841-28
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :11/07/1993
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 19/09/2025

Paciente :Valdevania Neres de Almeida
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 32 anos
Cargo :CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA
Função :OPERADOR DE MAQUINA V

RG :23170565/SSP-MT

Orelha Direita

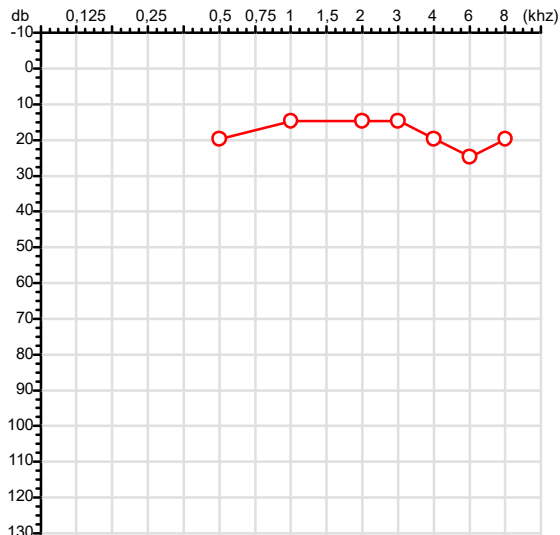

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

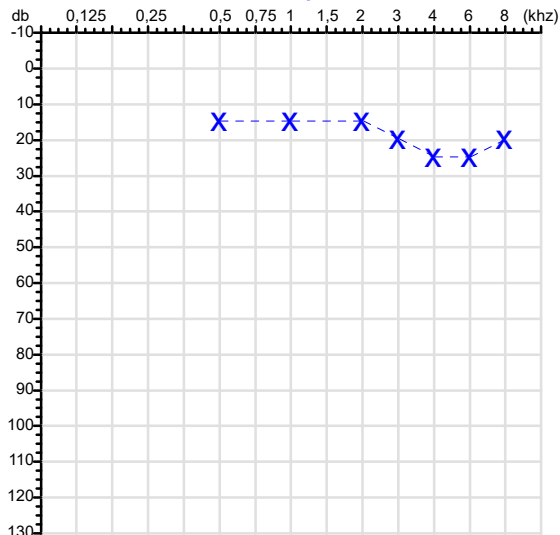

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1AA0AB13ABE20758DB85444876028C26

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdevania Neres de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 550459	Paciente: Valdevania Neres de Almeida	Sexo: Feminino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 19/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05194284128	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,6 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 19/09/2025 Liberado em: 23/09/2025 15:22

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,9 ug/L

02/08/2023

0,5 ug/L

11/07/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 767906
Primeiro Nome: VALDEVANIA NERES
Sobrenome: ALMEIDA
Data: 19/09/2025

Data de nascimento: 11/07/1993
Sexo : Macho
Peso (kg): 71.0
Altura (cm): 165.0

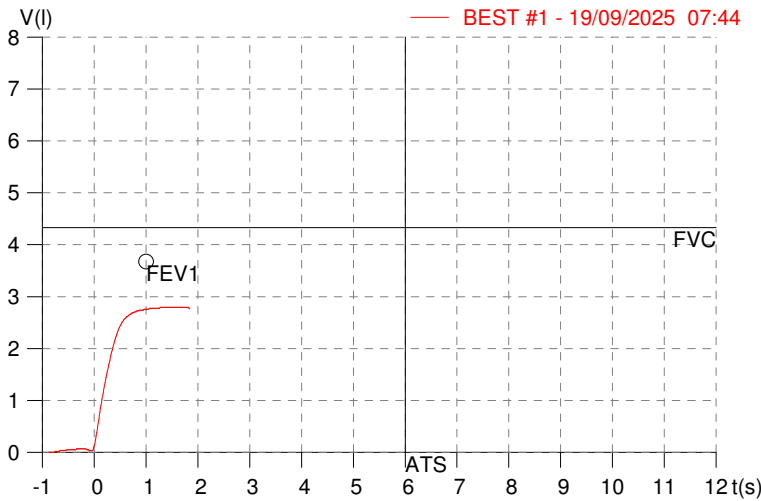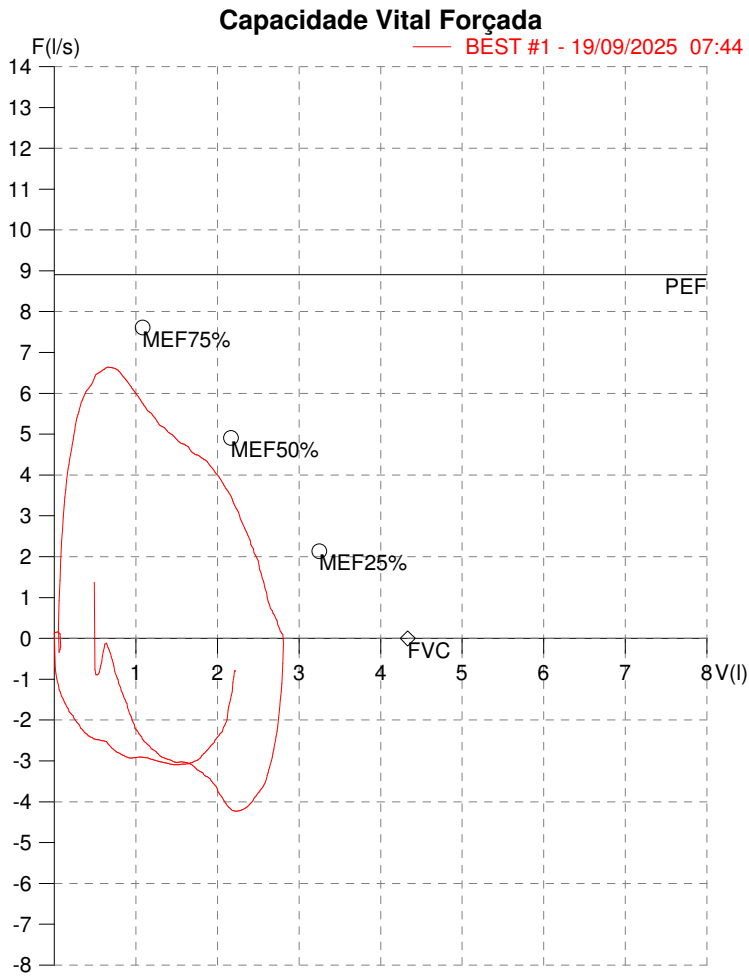

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.33	2.81	64.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.33	2.81	64.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.68	2.77	75.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.91	6.65	74.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.23	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.4	98.6	121.1
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.53	4.98	109.9
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.61	6.63	87.1
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.91	5.04	102.7
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.13	3.68	172.4
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	534.3	398.7	74.6

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 19/09/2025

Protocolo : 2509190903519

Data : 19/09/2025

Paciente : VALDEVANIA NERES DE ALMEIDA


Nasc. : 11/07/1993 RG : 23170565-SSP-MT

CPF : 05194284128

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA

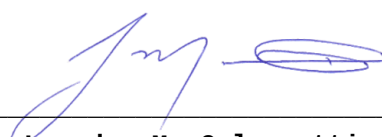

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=438245251978609183144909386659>

