



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Antonio Carlos Silva de Souza Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 30464935334 Cargo: GREIDISTA
RG : / Nascimento: 02/12/1970

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :CB21E14151DC893F66D993ECF156D92F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768032


CPF :304.649.353-34
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :02/12/1970
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/09/2025

Paciente :ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 54 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :GREIDISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

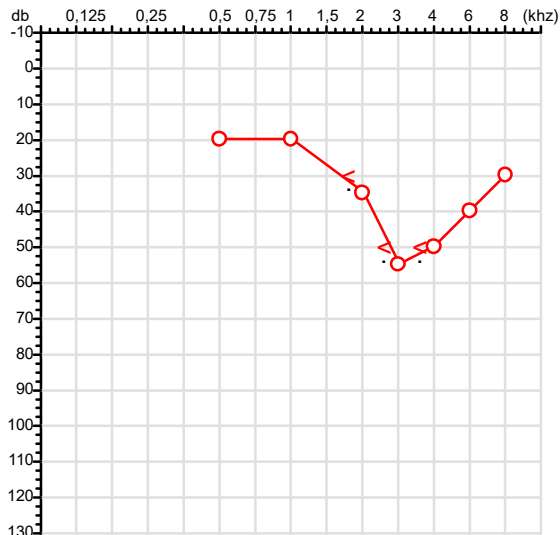

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	55	50	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	55	50	40	48

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

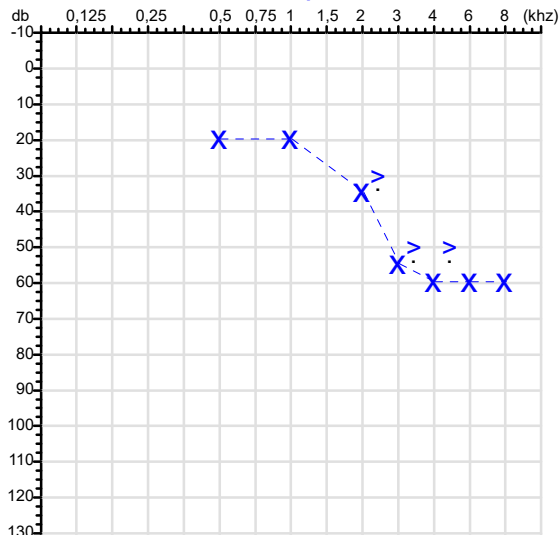

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	55	60	60	60

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	55	60	60	58

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :95041DEE321E8E185668651A46A29DA7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Carlos Silva de Souza

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 768032
Primeiro Nome: ANTONIO CARLOS
Sobrenome: SOUZA
Data: 19/09/2025

Data de nascimento: 02/12/1970
Sexo : Macho
Peso (kg): 67.0
Altura (cm): 174.0

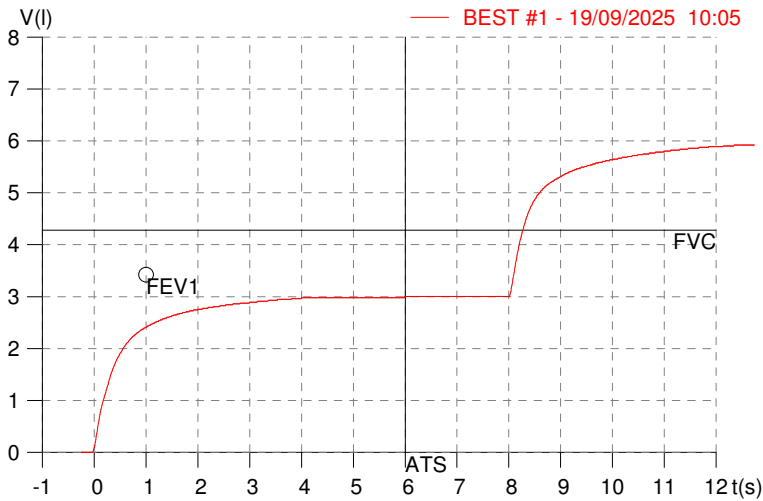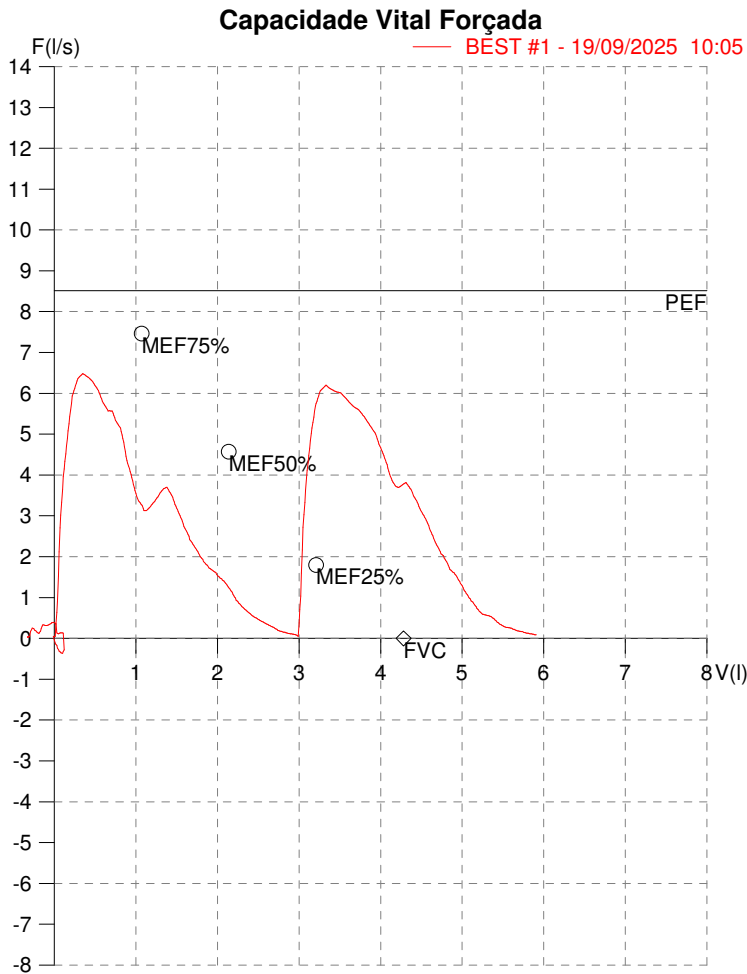

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.28	5.95	139.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.28	5.95	139.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.43	2.43	71.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.51	6.48	76.2
FEV6	l(btps)	Volume Exp Forçada em 6 seg	4.51	3.01	66.6
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.5	40.9	52.8
FEV6/FVC%	%	FEV6 em % da FVC		50.6	
FEV1/FEV6%	%	FEV1 em % da FEV6		80.9	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.75	0.37	9.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.46	3.46	46.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.57	0.10	2.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.80	3.34	185.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		12.4	
LungAge	years	Idade Pulmonar		81	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	510.7	389.0	76.2

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 19/09/2025