



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Jose Carlos Dos Santos Setor: GHE 10 MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA
CPF : 48731617115 Cargo: ELETROTECNICO PLENO
RG : / Nascimento: 30/11/1965

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :FF4E29B8014989F84D6ABE663DC3F700
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768165


CPF :487.316.171-15
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :30/11/1965
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/09/2025

Paciente :Jose Carlos Dos Santos
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 59 anos
Setor :GHE 10 MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA
Função :ELETROTECNICO PLENO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

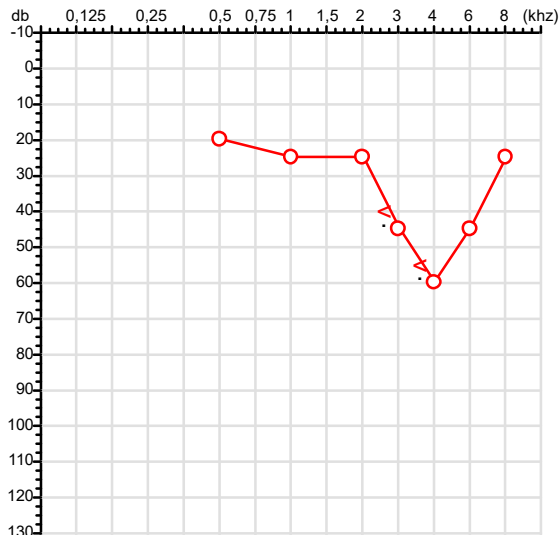

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	60	45	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	55	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	60	45	50

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

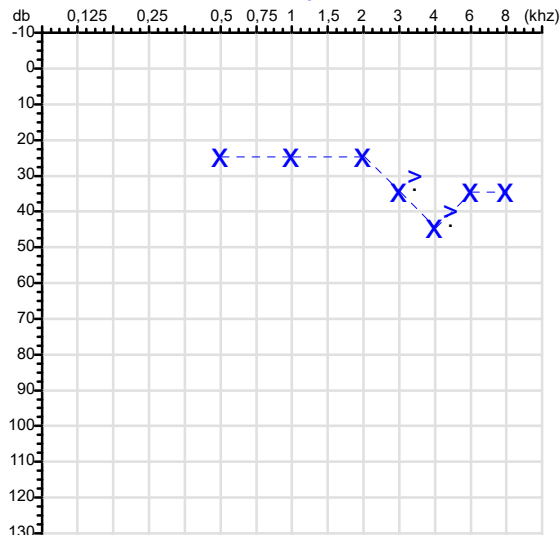

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	25	35	45	35	35

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	25	25	35	45	35	38

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AE7EE48B30C044225A14D2E8163C2D71

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Carlos Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 550630	Paciente: Jose Carlos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 22/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48731617115	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/09/2025 Liberado em: 22/09/2025 11:06

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,50	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	11.740/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,8%	7.725/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,8%	7.725/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,5%	59/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	35/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,7%	2.665/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,7%	1.256/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	241.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662