



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Maycon Douglas Souza Cardoso Setor: OPERACIONAL - ALVENARIA
CPF : 06194300108 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 28/06/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :8F4BE9E2E6F46249DDE40E0536F634C3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768198


CPF :061.943.001-08
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :28/06/1998
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/09/2025

Paciente :MAYCON DOUGLAS SOUZA CARDOSO
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 27 anos
Setor :OPERACIONAL - ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

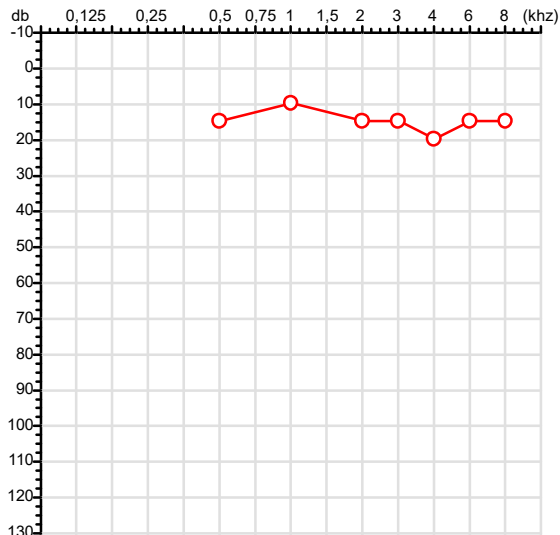

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	15	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

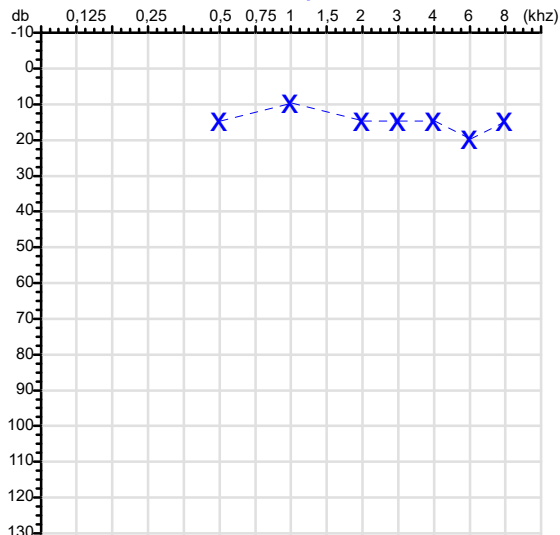

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :140F288557C1573693E31E2BAE362818

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maycon Douglas Souza Cardoso

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	MAYCON DOUGLAS SOUZA CARDOSO		ID1	768198	Sexo	Masculino	Idade	27,2	Peso (kg)	109,00	Altura (cm)	186,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/06/1998	--	BMI (kg/m2)	31,5	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	8	Cig/Dia	12
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:10	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	5,66	5,65	100	
FEV1	L	4,85	4,70	103	
FEV1/FVC%	%	85,7	83,8	102	
FEV1/Vcmax%	%	85,7	83,8	102	

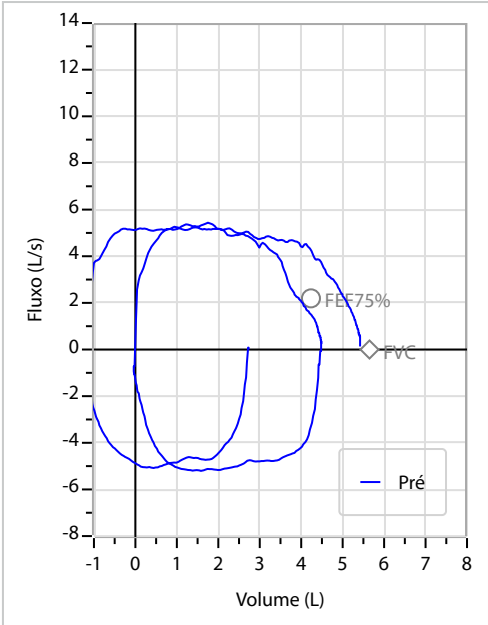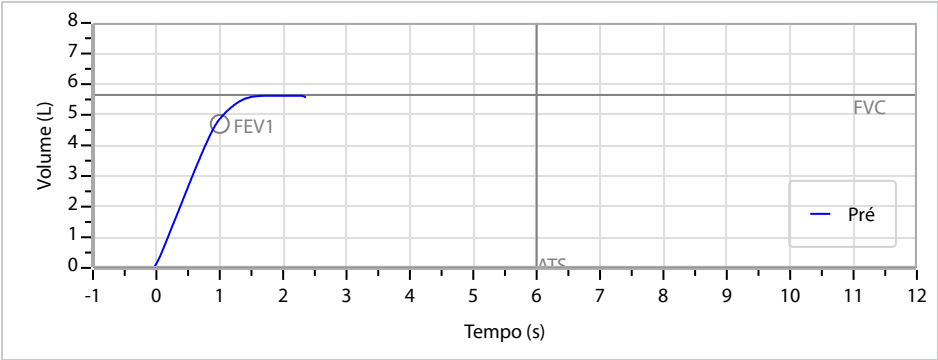

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 85,7% e um valor FVC de 5,66 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo : 2509220930369

Data : 22/09/2025

Paciente : MAYCON DOUGLAS SOUZA CARDOSO

Nasc. : 28/06/1998 RG : -

CPF : 06194300108

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=307448985533207638722094464041>

