

Exame n.º :768258


CPF :004.764.761-27
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :17/01/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 22/09/2025

Paciente :Milton Passos Dos Santos
Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA

RG :16480422/SJSP MT

Audiometria

Orelha Direita

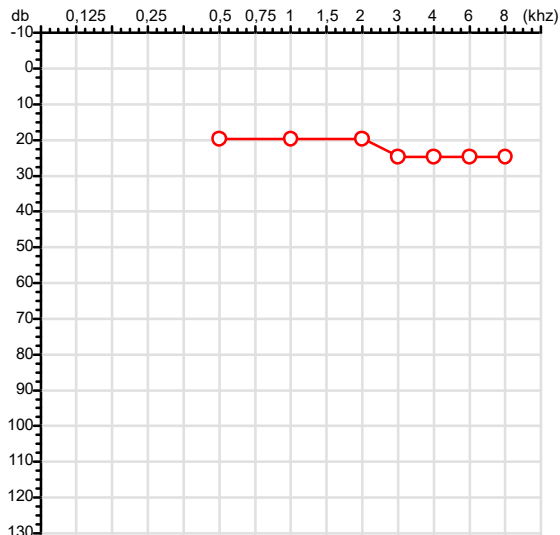

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

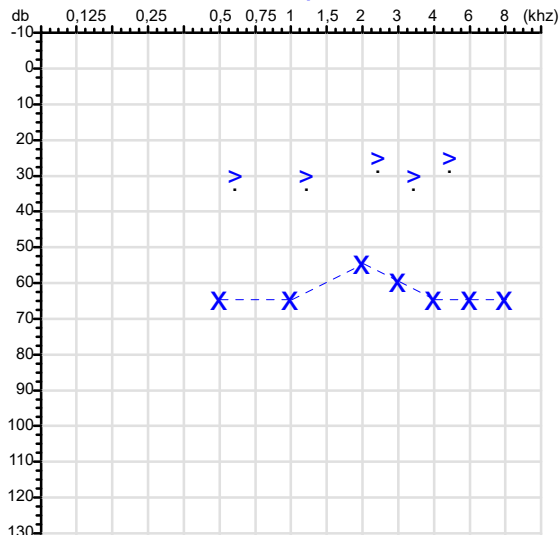

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	65	65	55	60	65	65	65

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	30	30	25	30	25	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	65	65	55	62	60	65	65	63

Laudo Clínico OE

Perda aud. mista de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D89278761847C3859B8C4C09DBC2A05A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Milton Passos Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35474949001260 Fantasia : LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Razão Social : LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Milton Passos Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 00476476127 Cargo: MOTORISTA
RG : 16480422 / SJSP MT Nascimento: 17/01/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :55725C543459102E753732E1272EBB20
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25092211102146

Data : 22/09/2025

Paciente : MILTON PASSOS DOS SANTOS

Nasc. : 17/01/1984 RG : 16480422-SJSP MT

CPF : 00476476127

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,10S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -60° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

BLOQUEIO DIVISIONAL ÂNTERO-SUPERIOR ESQUERDO

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=319054570700042862328865367073>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 550745	Paciente: Milton Passos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 22/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00476476127	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

76 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/09/2025 Liberado em: 22/09/2025 18:46

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

76 mg/dL

14/03/2025



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662