



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186 Fantasia : BR PAVING
Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Endereço : RODOVIA MT 402 N.º S/N Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78108000

Funcionário

Nome : Mauricio Nascimento Souza Sodre Setor: CAMPO GERAL
CPF : 05349756583 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 15/01/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :9E44314298721F9350FD3F21525DD021
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :768450

CPF :053.497.565-83
CNPJ :15.264.721/0001-86
Nascimento :15/01/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/09/2025

Paciente :MAURICIO NASCIMENTO SOUZA SODRE
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Idade : 32 anos
Setor :CAMPO GERAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

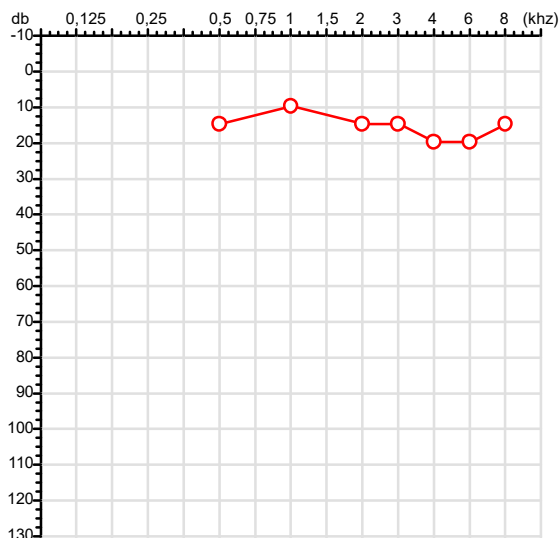

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

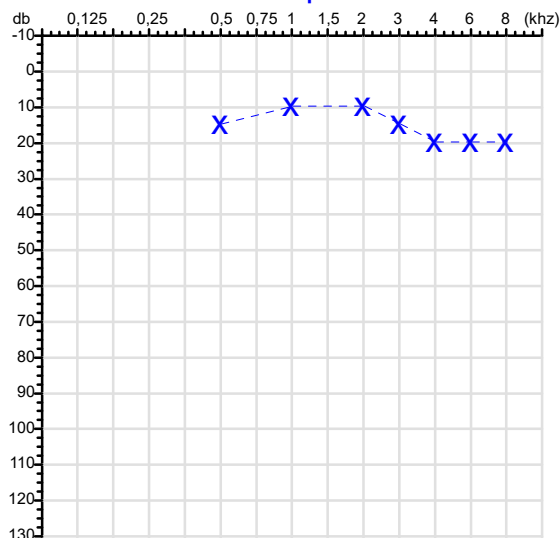

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D282628A2D7DEF573CD5F373A4ECC92A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauricio Nascimento Souza Sodre

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	MAURICIO NASCIMENTO SOUZA SODRE		ID1	768450	Sexo	Masculino	Idade	32,6	Peso (kg)	73,00	Altura (cm)	180,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/01/1993	--	BMI (kg/m2)	22,5	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	40
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:15	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,22	5,12	82		
FEV1	L	3,63	4,23	86		
FEV1/FVC%	%	86,0	82,9	104		
FEV1/Vcmax%	%	86,0	82,9	104		

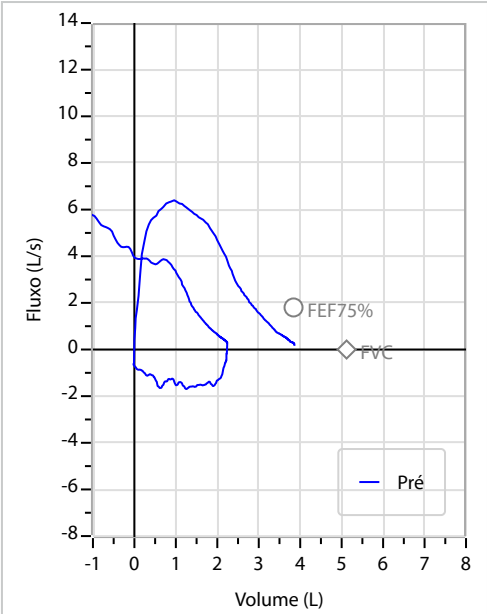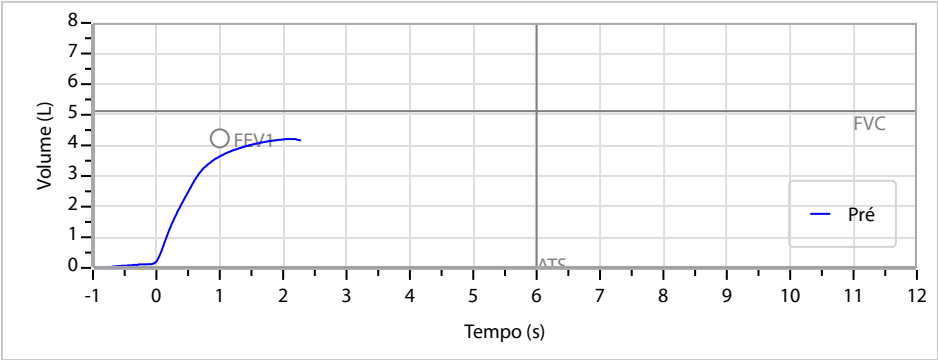

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,0% e um valor FVC de 4,22 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo : 2509230902499

Data : 23/09/2025

Paciente : MAURICIO NASCIMENTO SOUZA SODRE

Nasc. : 15/01/1993 RG : -

CPF : 05349756583

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=574357630889968408422287705297>

