



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15264721000186

Fantasia : BR PAVING

Razão Social : BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI

Endereço : RODOVIA MT 402

N.º S/N

Complemento : KM 1,20 ESTRADA DE ACESSO AO

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78108000

Funcionário

Nome : Antonio Rodrigues Carvalho Filho

Setor: OPERACIONAL

CPF : 02380678316

Cargo: RASTELEIRO

RG : /

Nascimento: 11/09/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OD: /

OE: 20/10

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 93B616F34B21CA0641B6CADC0C2BDB3A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :768846

CPF :023.806.783-16
CNPJ :15.264.721/0001-86
Nascimento :11/09/1986
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/09/2025

Paciente :Antonio Rodrigues Carvalho Filho
Razão :BR PAVING CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI
Idade : 39 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :RASTELEIRO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

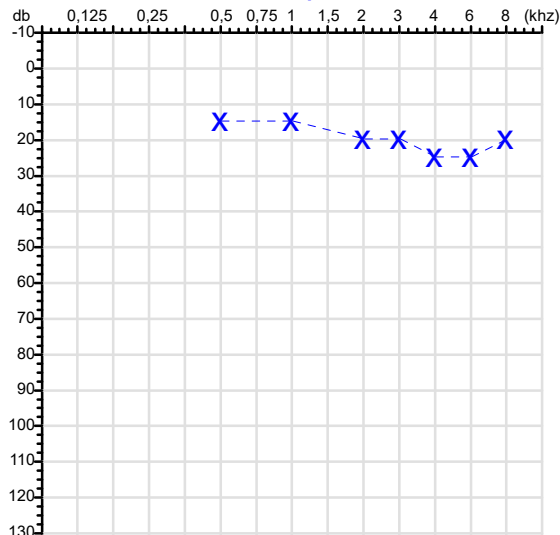

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2EDB9A1CF1595753F6BC15384AE2063C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Rodrigues Carvalho Filho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	ANTONIO RODRIGUES CARVALHO FILHO		ID1	768846	Sexo	Masculino	Idade	37,0	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	164,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/09/1988	--	BMI (kg/m2)	22,3	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

10:10



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,79	4,03	94	
FEV1	L	3,51	3,35	105	
FEV1/FVC%	%	92,6	83,3	111	
FEV1/Vcmax%	%	92,6	83,3	111	

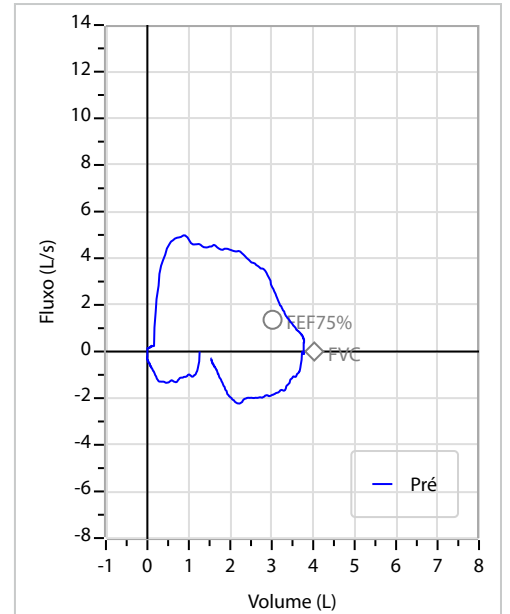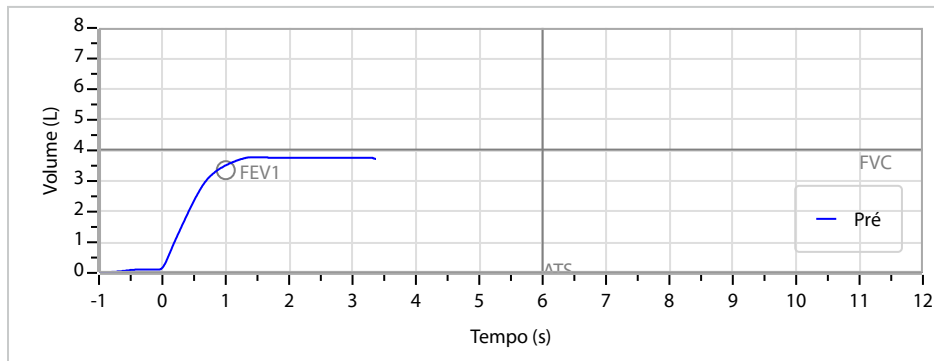

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,6% e um valor FVC de 3,79 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo :2509241107149

Data:24/09/2025

Paciente:ANTONIO RODRIGUES CARVALHO FILHO

Nasc.:11/09/1986 RG :-

CPF:02380678316

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=341284855742563962102591553781>

