


Exame n.º :768852

CPF :050.836.041-24
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :29/11/1996
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/09/2025

Paciente :Jackson Rodrigues da Cruz
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Orelha Direita

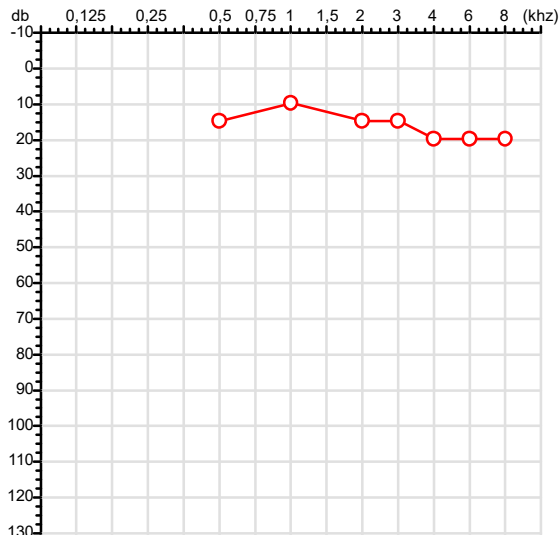

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :4F35E86E1D7B13EC76041D7B10ACF48D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jackson Rodrigues da Cruz


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

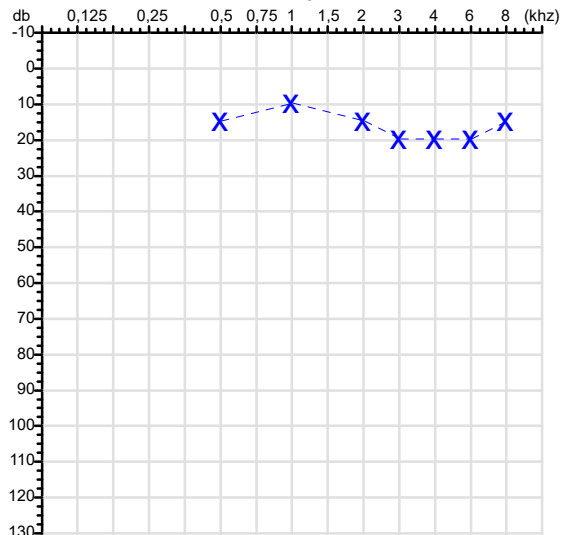

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 768852
Primeiro Nome: JACKSON RODRIGUES
Sobrenome: CRUZ
Data: 24/09/2025

Data de nascimento: 29/11/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 100.0
Altura (cm): 174.0

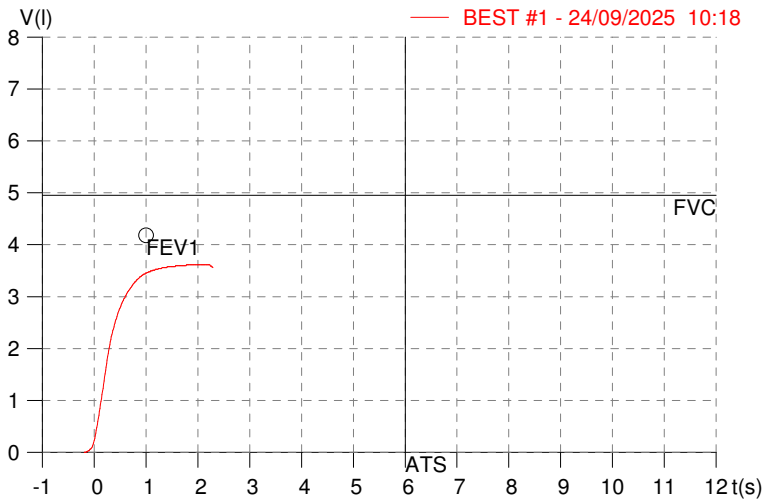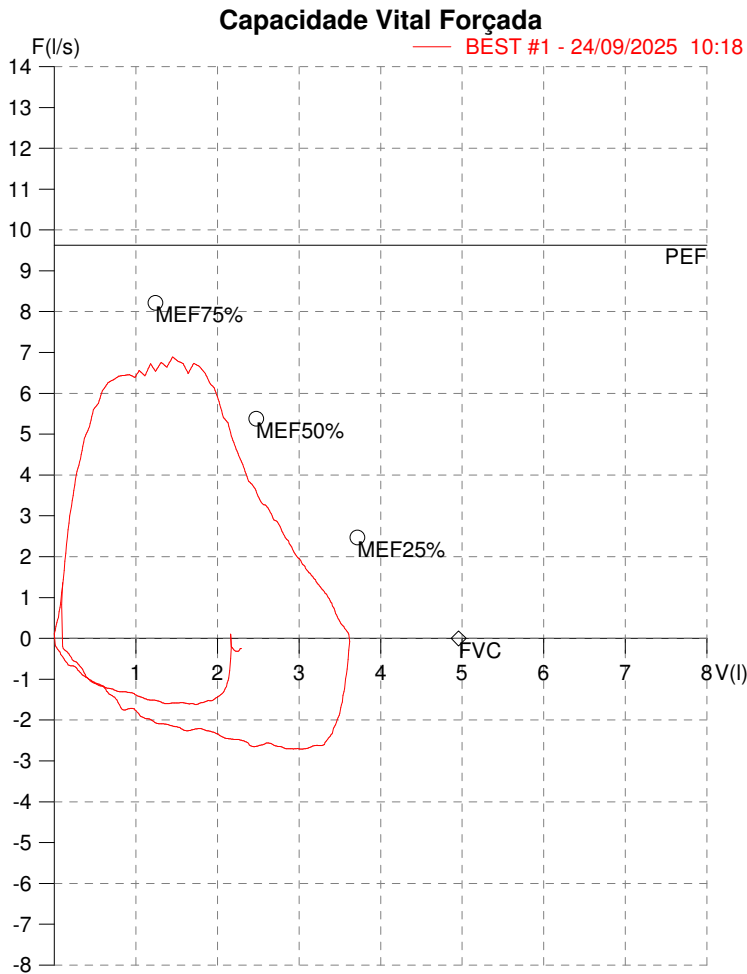

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.95	3.63	73.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.95	3.63	73.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.18	3.46	82.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.63	6.90	71.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.71	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.2	95.2	115.8
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.87	5.18	106.4
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.22	6.46	78.6
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	6.49	120.7
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.47	2.88	116.6
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	577.8	413.7	71.6

Diagnóstico:
Anormalidade moderado
Impresso 24/09/2025