



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 21215242000172 Fantasia : CONSTRUART CONSTRUÇOES
Razão Social : ELIZEU GOMES PEREIRA
Endereço : AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA N.º 1735 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78061350

Funcionário

Nome : Kleber de Oliveira Souza Setor: OPERACIONAL
CPF : 05645629124 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 03/06/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 24 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075

Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :46303F649F5FB9D866D6D07C7C323CD2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :768881

CPF :056.456.291-24
CNPJ :21.215.242/0001-72
Nascimento :03/06/1996
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/09/2025

Paciente :Kleber de Oliveira Souza
Razão :ELIZEU GOMES PEREIRA
Idade : 29 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita

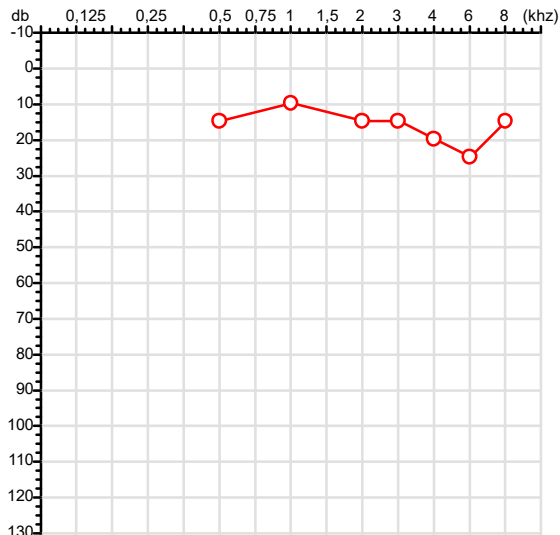

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FD61AB635F9B5D7C3B0CF7061626CC6E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kleber de Oliveira Souza


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

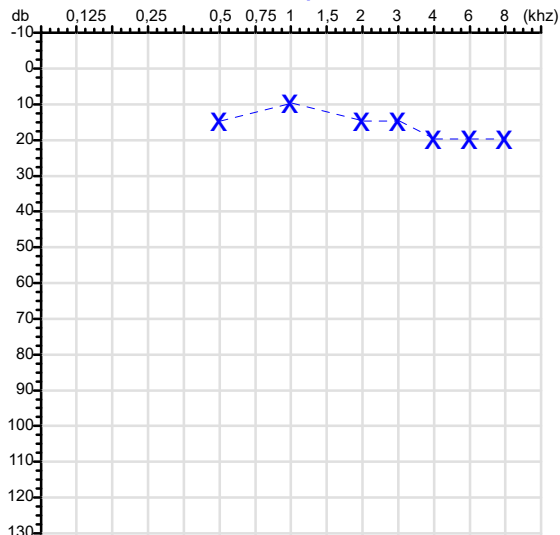

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 768881
Primeiro Nome: Kleber de Oliveira
Sobrenome: SOUZA
Data: 24/09/2025

Data de nascimento: 03/06/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 83.0
Altura (cm): 192.0

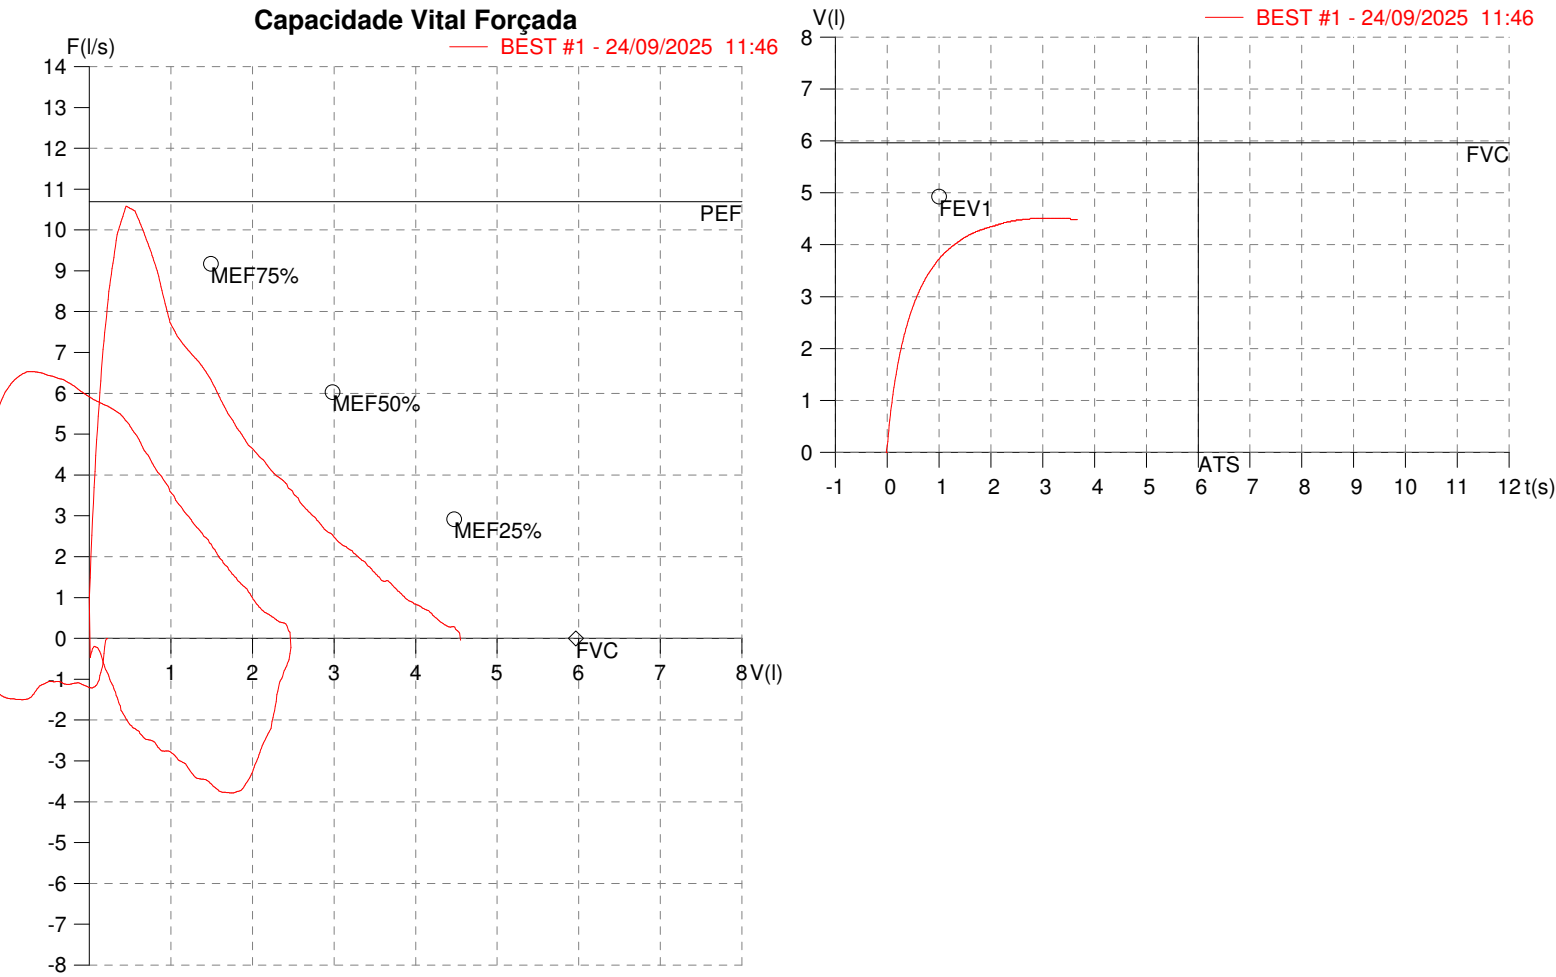

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.97	4.57	76.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.97	4.57	76.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.92	3.77	76.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.69	10.59	99.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	82.4	100.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	3.54	68.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.17	7.21	78.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.03	4.05	67.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.92	1.78	60.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	641.5	635.2	99.0

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 24/09/2025

Protocolo:250924142302

Data:24/09/2025

Paciente:Kleber de Oliveira Souza

Nasc.:03/06/1996 RG :-

CPF:05645629124

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=136910531335551956128263414858>

