
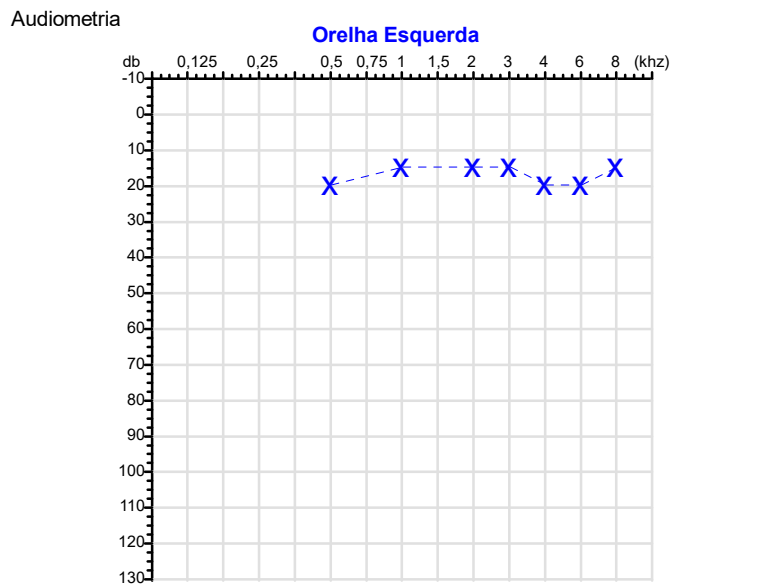


CPF :006.139.151-43 Paciente :Paulo Roberto de Arruda RG :13933990/SSP/MT  
 CNPJ :01.430.943/0001-17 Razão :INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA  
 Nascimento :14/02/1983 Idade : 42 anos  
 Motivo :Demissional Setor :GERAL  
 Repouso :14h Função :ELETRICISTA P30  
 Data do Exame : 26/09/2025

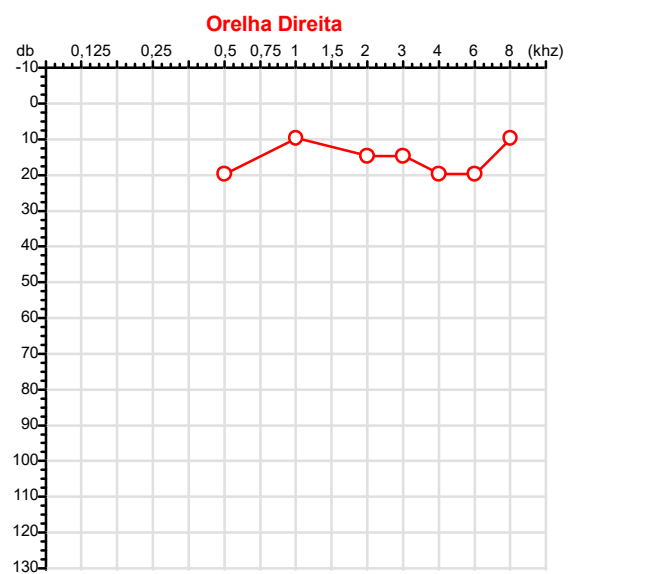

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	20	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	20	18

**Lauda Clínico OD**  
 Audição normal

**Lauda Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :37BDB2E6B3BC0112C6F4A04FC77BDD4F  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Paulo Roberto de Arruda*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01704331000175 Fantasia : INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA  
Razão Social : INFRALINK SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR  
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

### Funcionário

Nome : Paulo Roberto de Arruda Setor: GERAL  
CPF : 00613915143 Cargo: ELETRICISTA P30  
RG : 13933990 / SSP/MT Nascimento: 14/02/1983

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :CF0B6BA37BDA323EB0518B5A42A2131B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 551432	Paciente: <b>Paulo Roberto de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 26/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00613915143	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

**81 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 26/09/2025 Liberado em: 26/09/2025 17:11

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**88 mg/dL**

09/05/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
**CRBM - 24963**

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 551432	Paciente: <b>Paulo Roberto de Arruda</b>	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 26/09/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00613915143	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/09/2025 Liberado em: 26/09/2025 12:27

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,51</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>13,4</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>39,5</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>87,6</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,7</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>33,9</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,6</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.660/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>43,3%</b>	<b>2.884/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>43,3%</b>	<b>2.884/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>3,6%</b>	<b>240/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,5%</b>	<b>100/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>43,5%</b>	<b>2.897/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>8,1%</b>	<b>539/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>238.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,8/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,260%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>12,6</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662