



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 45907897000170 Fantasia : NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Razão Social : MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NORTAO LTDA
Endereço : R SIDONIO RONDON DE MORAIS N.º 5 Complemento : QUADRA110 LOTE 05
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78135154

Funcionário

Nome : Jose Augusto da Silva Setor: ENTREGA
CPF : 06167067155 Cargo: AJUDANTE GERAL NIVEL II
RG : / Nascimento: 31/07/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 29 de setembro de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assintatura :89D7CFEE5DE56481CBAE01300AC9EF08
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :769772


CPF :061.670.671-55
CNPJ :45.907.897/0001-70
Nascimento :31/07/2002
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/09/2025

Paciente :Jose Augusto da Silva
Razão :MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NORTAO LTDA
Idade : 23 anos
Setor :ENTREGA
Função :AJUDANTE GERAL NIVEL II

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

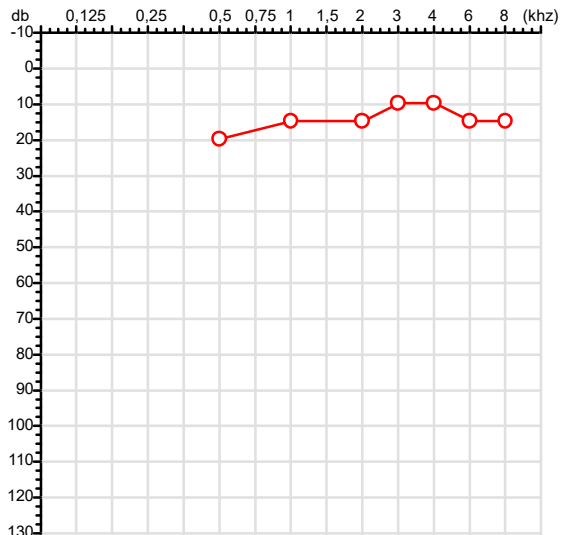

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	10	10	15	15

Ossea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

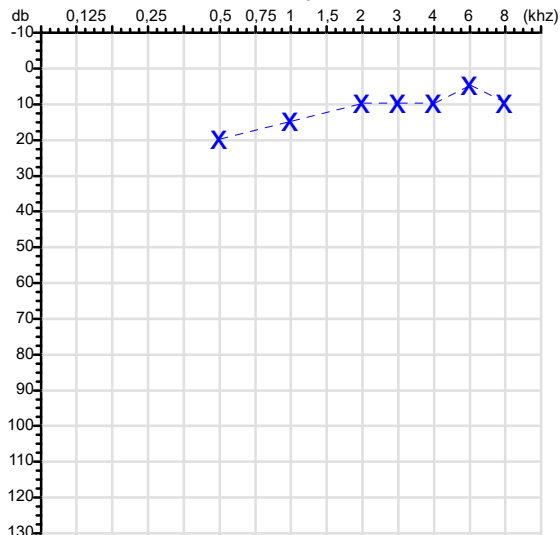

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	10	10	10	5	10

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	10	15	10	10	5	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :839E4E8C5C1CE54B2FE985B3F71A2328
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Jose Augusto da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data de nascimento: 31/07/2002
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: M.P.C. NORTAO LTDA
Fuma: Não

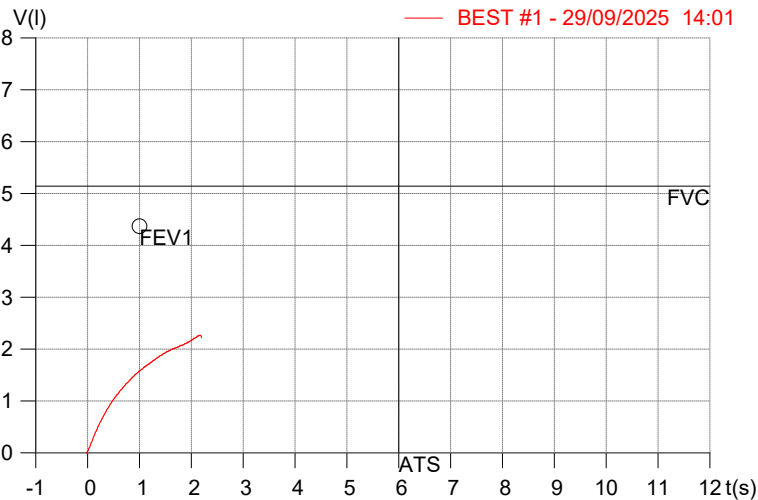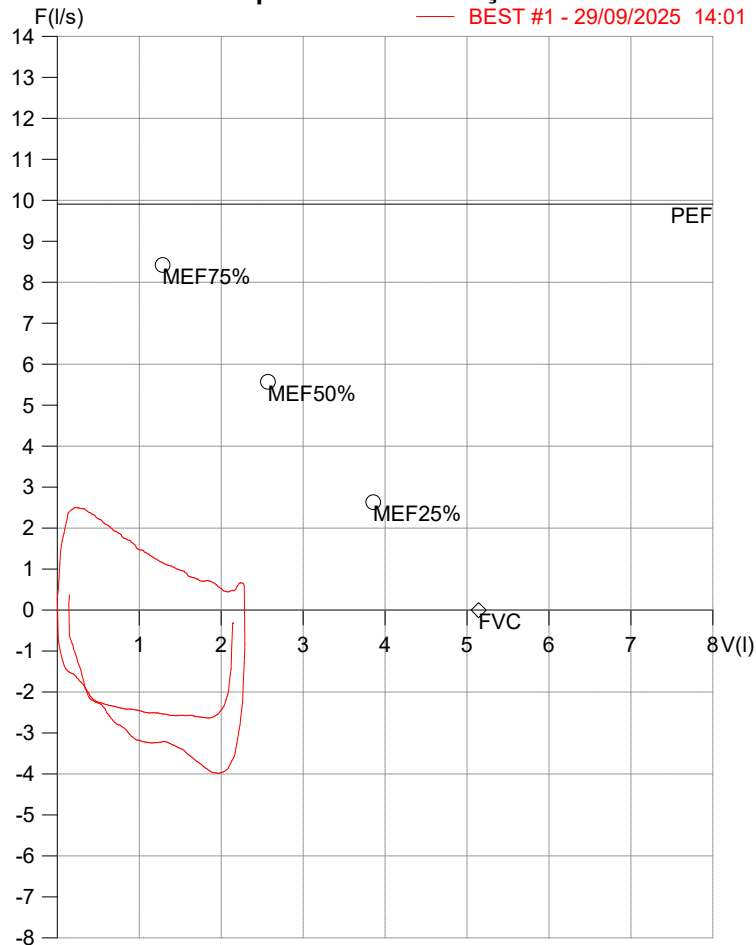

Diagnóstico:
Espirometria normal



Nome: JOSE AUGUSTO DA SILVA

Data Nasc.: 31/07/2002

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 29/09/2025

Protocolo: 988001

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 628385

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1