


Exame n.º :769827

CPF :024.498.301-11
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :30/05/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/09/2025

Paciente :Lucas Fernando Gumerindo
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

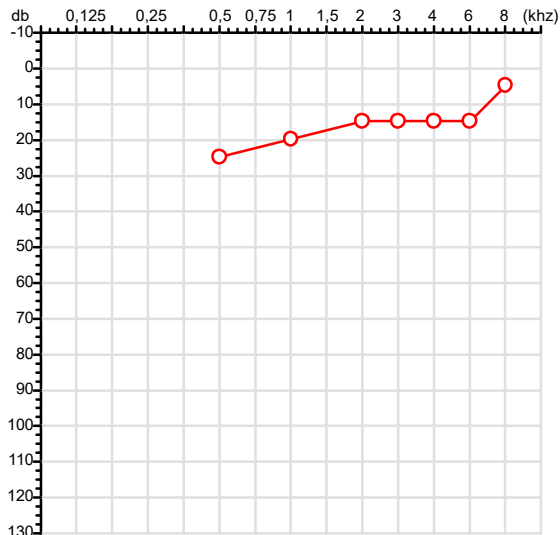

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	15	15	15	15	5

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	15	20	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :75B78DDE7CAC30C56D17D2C9FC40A58F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Fernando Gumerindo


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

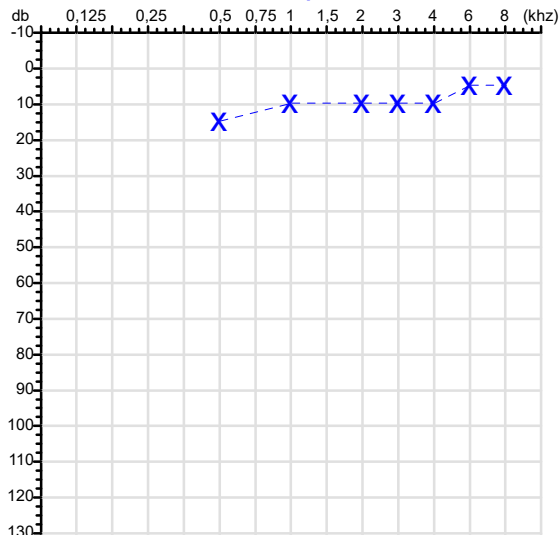

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	10	5	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	10	5	8

Laudo Clínico OE

Audição normal



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 29/09/2025
Primeiro Nome: LUCAS FERNANDO
Sobrenome: GUMERCINDO
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 73.0

Data de nascimento: 30/05/1998
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

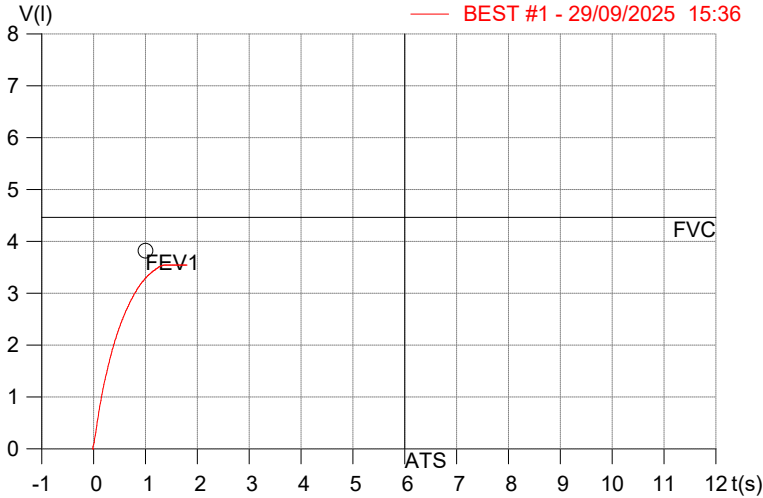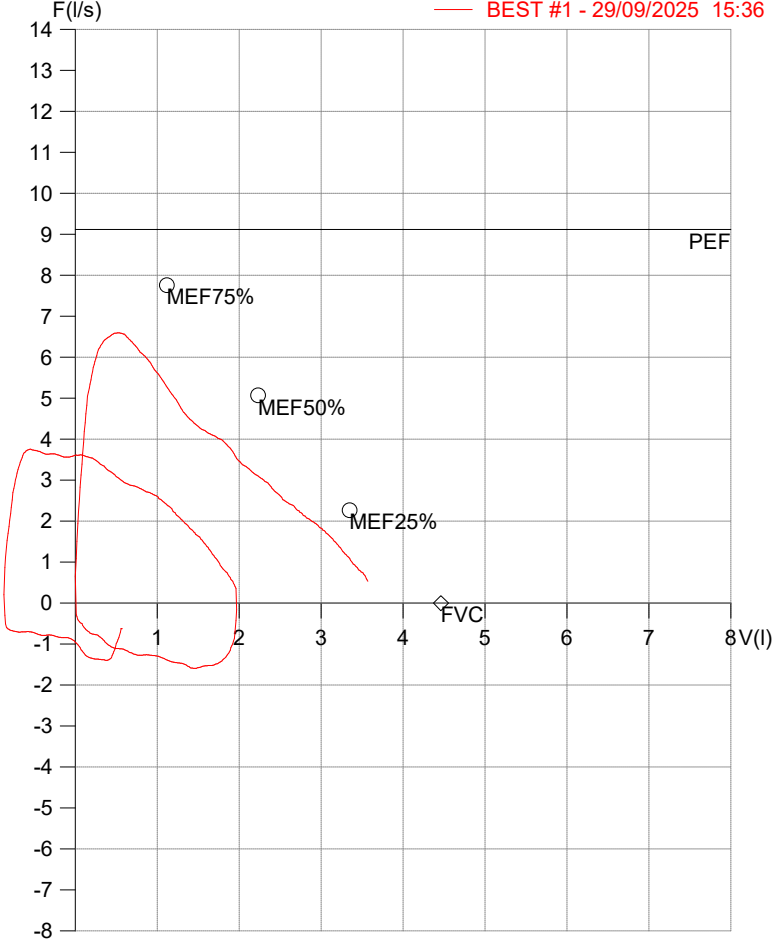

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.46	3.59	80.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.46	3.59	80.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.82	3.31	86.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.12	6.60	72.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.3	92.2	112.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.74	3.68	77.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.76	5.88	75.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.07	3.98	78.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.26	2.33	103.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	547.2	395.7	72.3

Diagnóstico:
Espirometria normal