



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 09514263000193 Fantasia : SANETUBOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO  
Razão Social : SANETUBOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
Endereço : AV A (LOT PRQ N ESPERANCA I) N.º 226 Complemento : O CHAC. 59JJ  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098570

### Funcionário

Nome : Denivaldo Santana Dos Santos Setor: TRANSPORTE  
CPF : 01488138109 Cargo: MOTORISTA  
RG : / Nascimento: 03/10/1982

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de setembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :754F4B2D137020E6BBFEE900ED54B077  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :014.881.381-09 Paciente :DENIVALDO SANTANA DOS SANTOS RG :/  
 CNPJ :09.514.263/0001-93 Razão :SANETUBOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 Nascimento :03/10/1982 Idade : 42 anos  
 Motivo :Demissional Setor :TRANSPORTE  
 Repouso :14h Função :MOTORISTA  
 Data do Exame : 30/09/2025

**Orelha Direita**

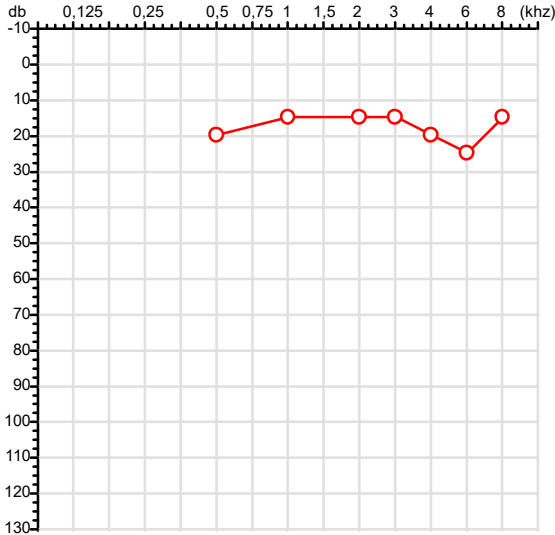

Audiometria

**Orelha Esquerda**

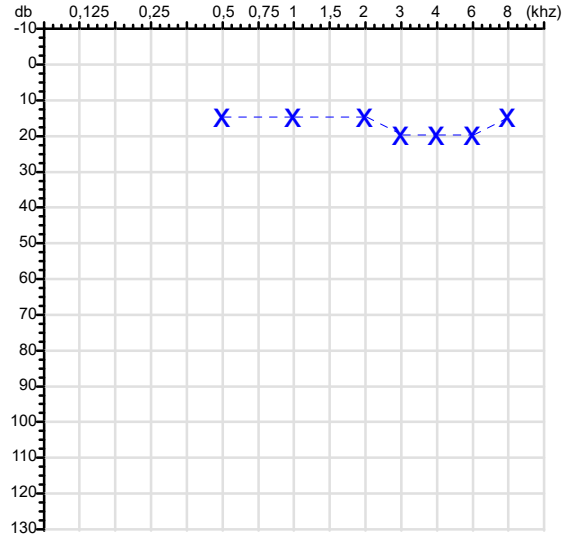

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :0C563C70EE95998F47EFB12C08AFAC22  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Denivaldo Santana Dos Santos*  
 \*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2509300852519

Data:30/09/2025

Paciente:DENIVALDO SANTANA DOS SANTOS

Nasc.:03/10/1982 RG :-

CPF:01488138109

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).

MEGAPOFISE TRANSVERSA à DIREITA DE VT ARTICULADA COM O SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=055228659159152215596105060880>

