


# Exame n.º :770133

CPF :046.196.863-01  
CNPJ :43.700.969/0001-88  
Nascimento :25/05/1991  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 30/09/2025

Paciente :Danilo Mendes Moraes  
Razão :J.I GESSO LTDA  
Idade : 34 anos  
Setor :REVESTIMENTO EM GESSO  
Função :GESSEIRO

RG :/

## Orelha Direita

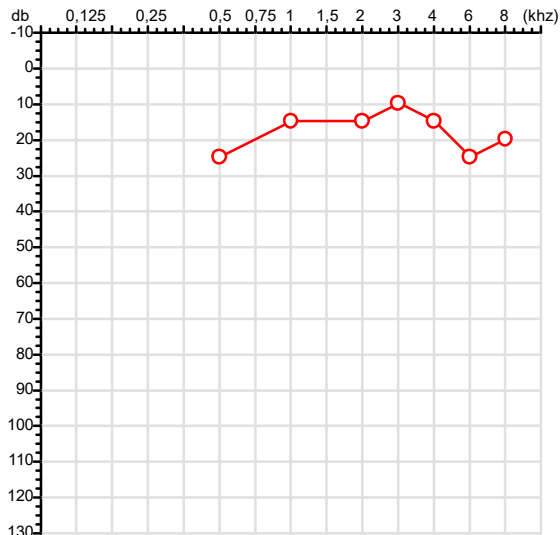

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 25  | 15 | 15 | 10 | 15 | 25 | 20 |

### Óssea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25  | 15 | 15 | 18 | 10 | 15 | 25 | 17 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :16A8F897832E006B010ED44BA0269AC8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Danilo Mendes Moraes


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Audiometria

## Orelha Esquerda

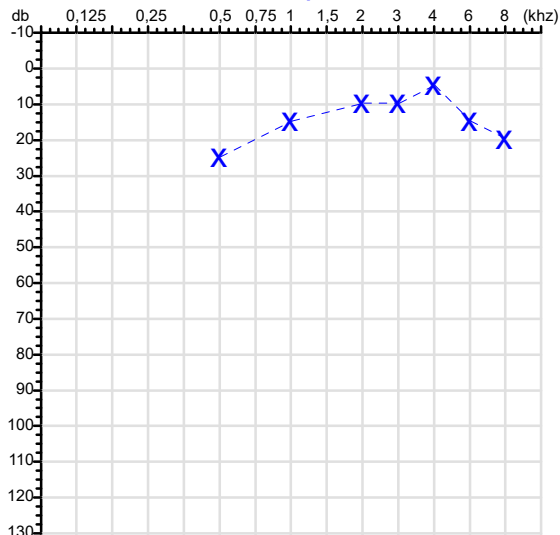

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4 | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|---|----|----|
| OE db | NDG  | 25  | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4 | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|---|----|----|
| OE db | 25  | 15 | 10 | 17 | 10 | 5 | 15 | 10 |

### Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT  
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 30/09/2025  
Primeiro Nome: DANILO MENDES MORAES  
Sobrenome:  
Altura (cm): 160.0  
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 25/05/1991  
Sexo : Macho  
Descrição:  
Empresa:  
Fuma: Não

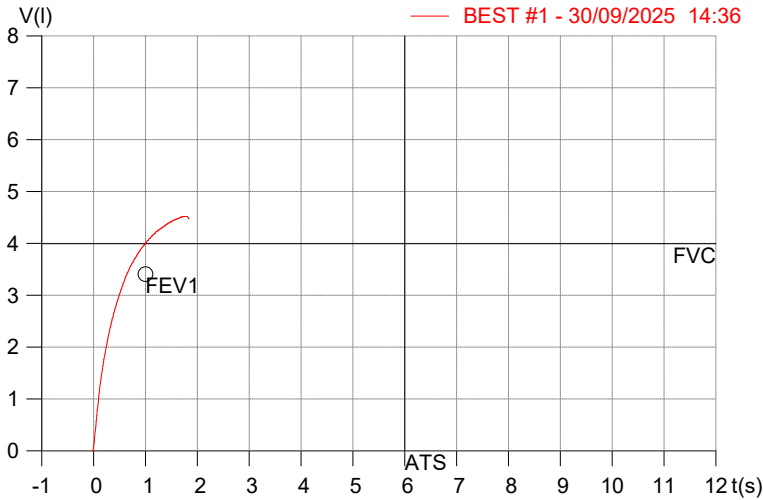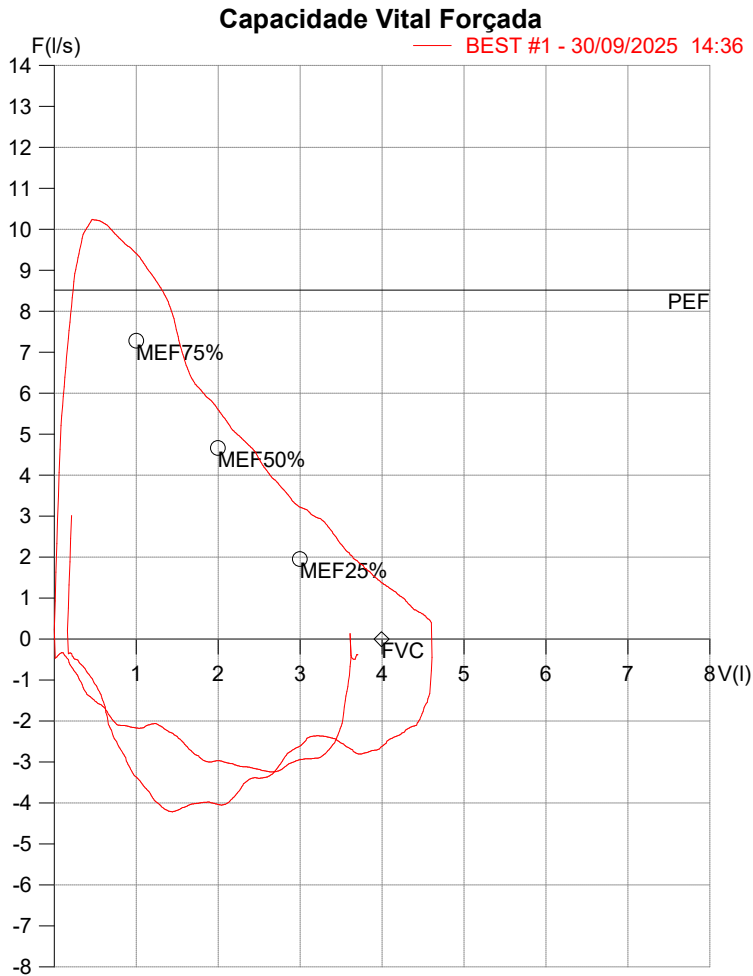

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.99  | 4.62   | 115.7   |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.99  | 4.62   | 115.7   |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.40  | 4.07   | 119.5   |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.51  | 10.24  | 120.3   |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 4.22   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 81.1  | 88.1   | 108.6   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.34  | 4.44   | 102.1   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.28  | 8.81   | 121.1   |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.66  | 4.83   | 103.7   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.95  | 2.42   | 123.9   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.7    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 510.7 | 614.3  | 120.3   |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal



**Nome:** DANILO MENDES MORAES

**Médico:** HISMET

**Data:** 30/09/2025

**Exame:** RX TORAX - 1 INCIDENCIA

**Data Nasc.:** 25/05/1991

**CRM:** 175069-MT

**Protocolo:** 988687

**Senha:** 679358

## RAIO-X TÓRAX

### Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

**ID: Tórax radiologicamente normal.**

rbe

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1