



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Joenil Manoel da Silva Setor: GHE 32 - MOVIMENTACAO EMPILHADEIRA
CPF : 81160615187 Cargo: OPERADOR DE EMPILHADEIRA
RG : / Nascimento: 20/01/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :68C7DFADA64FE4DC9092983189F812D5
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :770232

CPF :811.606.151-87 Paciente :Joenil Manoel da Silva
 CNPJ :78.958.717/0005-61 Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
 Nascimento :20/01/1975 Idade : 50 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Cód. : GHE 32 - MOVIMENTACAO EMPILHADEIRA
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE EMPILHADEIRA
 Data do Exame : 01/10/2025

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

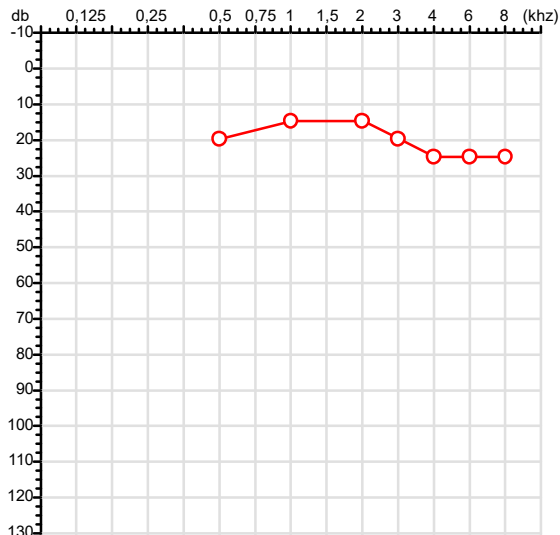

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

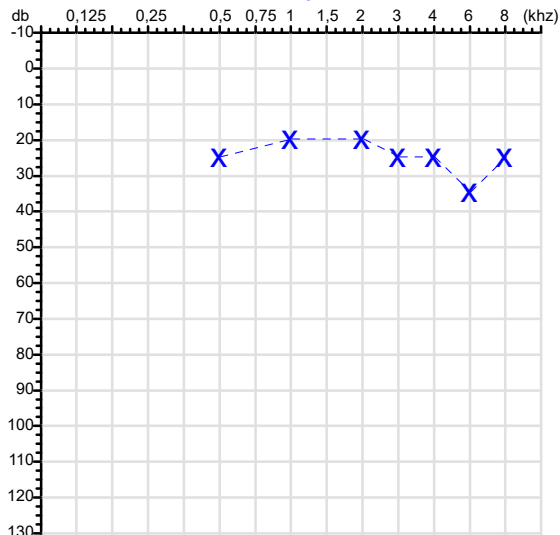

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4D8A3599B4CFBB54298222B73D871AA7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joenil Manoel da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25100108545446

Data:01/10/2025

Paciente:JOENIL MANOEL DA SILVA

Nasc.:20/01/1975 RG :-

CPF:81160615187

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=533966862056264534346343740235>

