



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Jonyvan Santana de Souza Setor: MANUTENCAO
CPF : 05003495170 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : / Nascimento: 15/05/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :AC1F2AE7642DEBAAAB181B252B9B573F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :770624

CPF :050.034.951-70 Paciente :Jonyvan Santana de Souza
 CNPJ :02.837.996/0001-10 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 Nascimento :15/05/1993 Idade : 32 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : MANUTENCAO
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE MECANICO
 Data do Exame : 02/10/2025


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

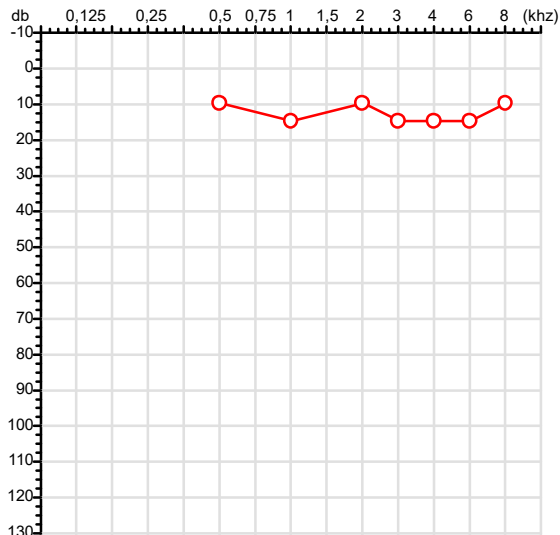

Orelha Esquerda

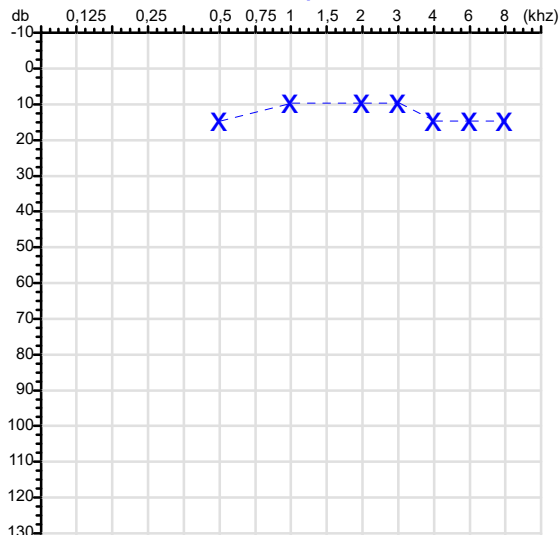

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :89C7C99B0FCE9351172B813605DAF7A9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jonyvan Santana de Souza

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 770624
Primeiro Nome: JONYVAN SANTANA
Sobrenome: SOUZA
Data: 02/10/2025

Data de nascimento: 15/05/1993
Sexo : Macho
Peso (kg): 52.0
Altura (cm): 163.0

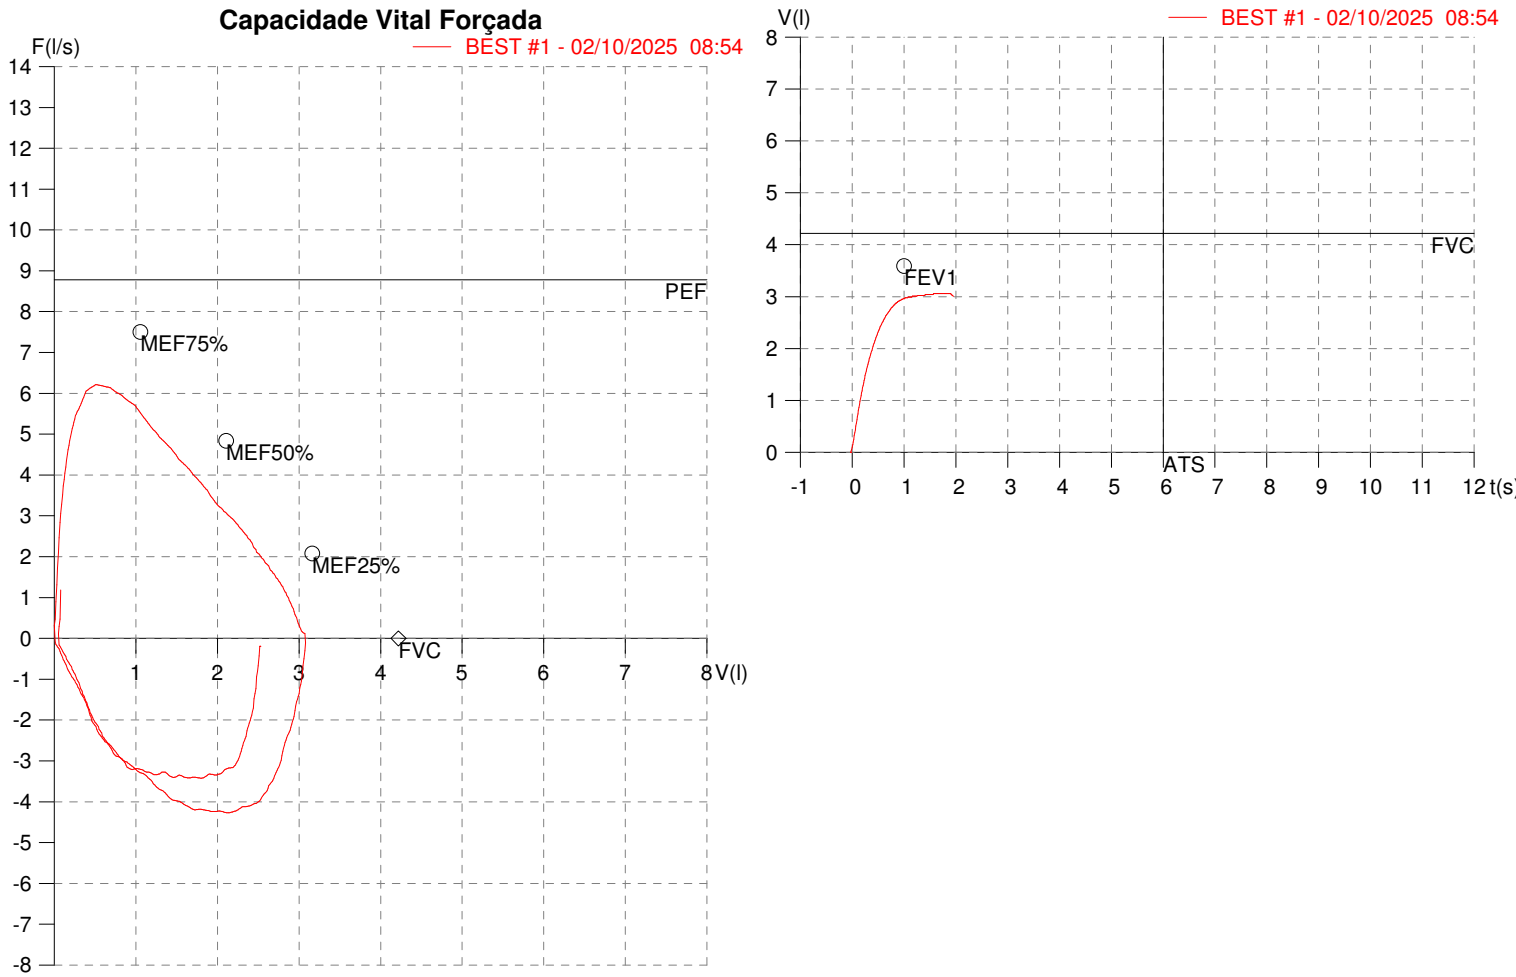

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.22	3.09	73.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.22	3.09	73.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.59	2.99	83.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.78	6.21	70.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.27	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.4	96.8	118.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.49	4.09	91.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.50	6.04	80.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.84	4.38	90.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.08	2.66	127.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	526.9	372.7	70.7

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 02/10/2025

Cod.: 552465	Paciente: Jonyvan Santana de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 02/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05003495170	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/10/2025 Liberado em: 02/10/2025 11:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,52	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.480/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	50,2%	2.249/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	50,2%	2.249/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,6%	340/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,8%	81/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,1%	1.438/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,3%	372/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	164.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,180%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 25100210214547

Data : 02/10/2025

Paciente : JONYVAN SANTANA DE SOUZA

Nasc. : 15/05/1993 RG : -

CPF : 05003495170

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=300448068458912259930505888037>

