



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 05836946167 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 21/12/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/100

OE: 20/100

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :98A4E4F63F397E1217EC097A49FC59BF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :770959


CPF :058.369.461-67
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :21/12/1995
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/10/2025

Paciente :Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 29 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

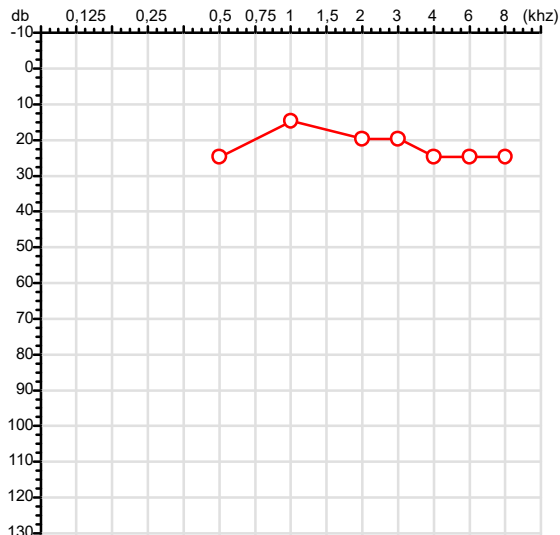

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

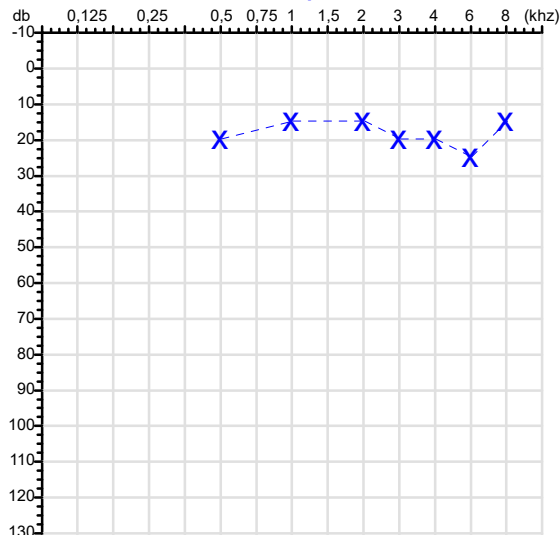

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :EBCEA25AA3D5A292F1D47D1C016AABC2
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joyce Kenderly Ramos Dos Santos Figueiredo



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOYCE KENDERLY RAMOS DOS SANTOS FIGUEIREDO		ID1	770959	Sexo	Feminino	Idade	29,7	Peso (kg)	72,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	21/12/1995	--	BMI (kg/m2)	24,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:08	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,14	3,97	54		
FEV1	L	1,86	3,38	55		
FEV1/FVC%	%	86,7	85,5	101		
FEV1/Vcmax%	%	86,7	85,5	101		

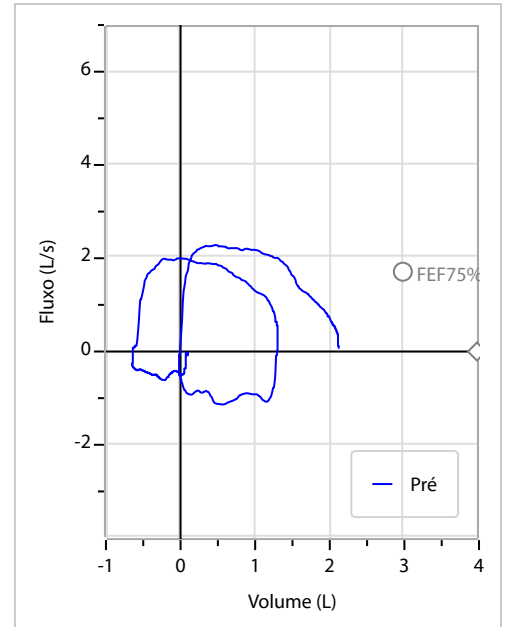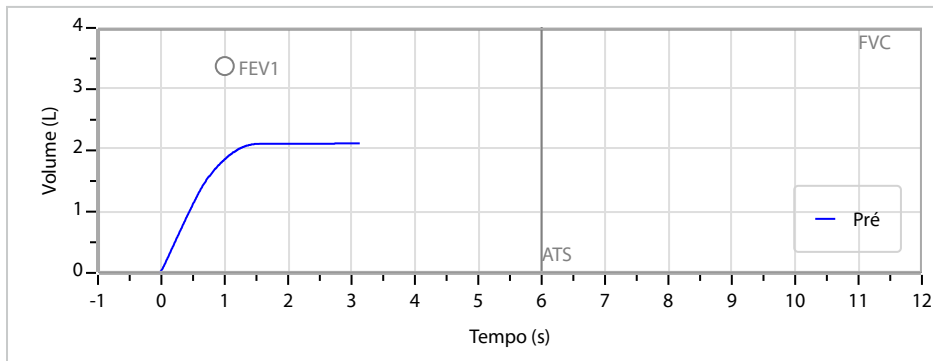

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 86,7% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,14 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Cod.: 552686	Paciente: Joyce Kenderly Ramos dos Santos Figueiredo	Sexo: Feminino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 03/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05836946167	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/10/2025 Liberado em: 03/10/2025 15:38

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,48	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,5	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,4	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	3.210/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,4%	1.810/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,4%	1.810/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	19/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	10/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,8%	1.021/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,9%	350/mm³ 2 a 10 400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....:	185.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,23%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,8	15,0 a 17,9%

Valores do Leucograma repetidos e confirmados



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542