


Exame n.º :771060

CPF :695.243.272-87
CNPJ :19.124.835/0001-81
Nascimento :21/01/1978
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/10/2025

Paciente :Benemario Ferreira
Razão :JOSE ROBERTO GRIGIO
Idade : 47 anos
Setor :GERAL
Função :PEDREIRO

RG :69524327287/Sspma

Orelha Direita

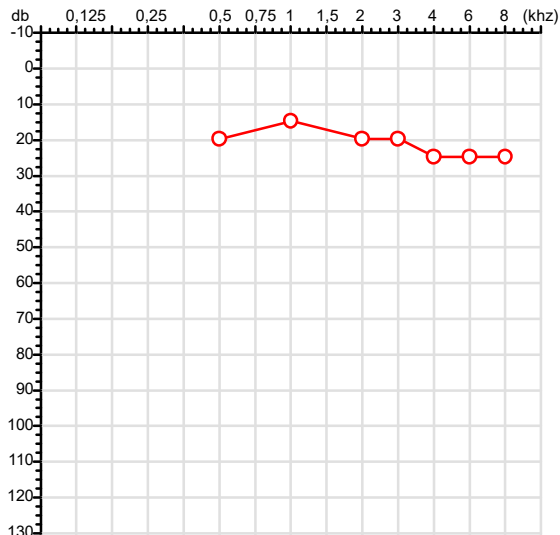

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

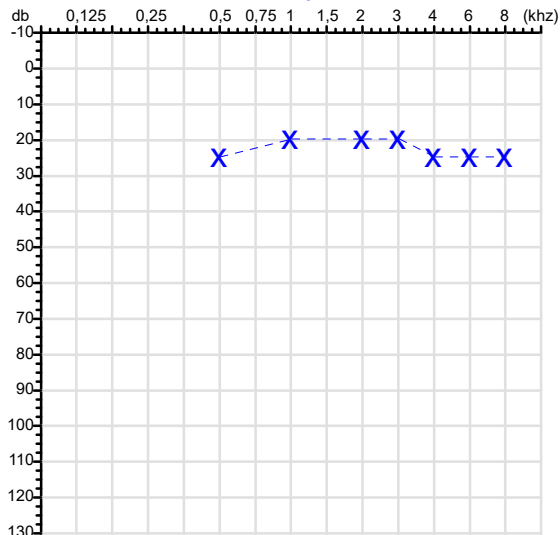

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3FA01380C7E201B165EB973CAEF484E4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benemario Ferreira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771060
Primeiro Nome: BENEMARIO
Sobrenome: FERREIRA
Data: 03/10/2025

Data de nascimento: 21/01/1978
Sexo: Macho
Peso (kg): 63.0
Altura (cm): 180.0

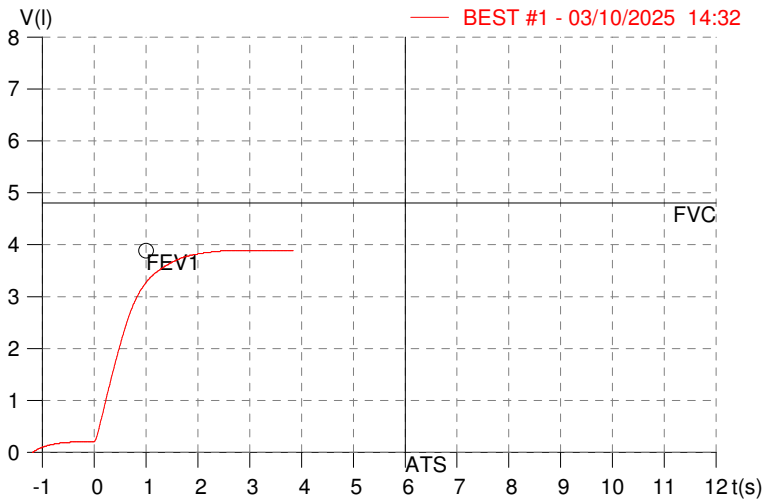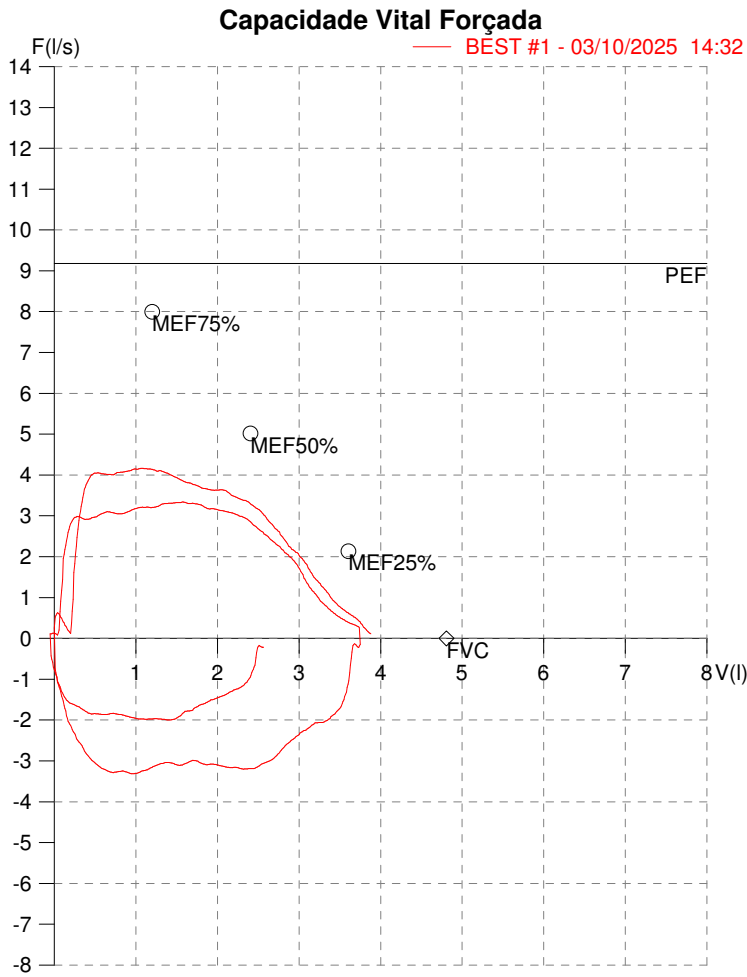

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.81	3.90	81.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.81	3.90	81.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.89	3.26	83.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.18	4.17	45.4
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.8	83.6	106.2
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.17	3.42	82.1
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.00	4.15	51.9
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.02	3.63	72.3
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	2.18	102.2
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	550.9	250.0	45.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 03/10/2025