

Exame n.º :771108


CPF :074.922.398-74
CNPJ :81.071.623/0005-80
Nascimento :07/03/1967
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/10/2025

Paciente :ALCIONETE ALVES DE SOUZA CARVALHO
Razão :DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Idade : 58 anos
Setor :LAVANDERIA
Função :CHEFE DE LAVANDERIA

RG :34929983/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

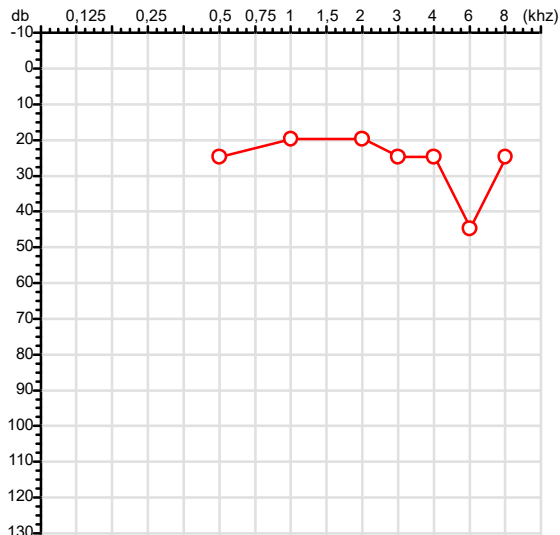

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	45	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	45	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

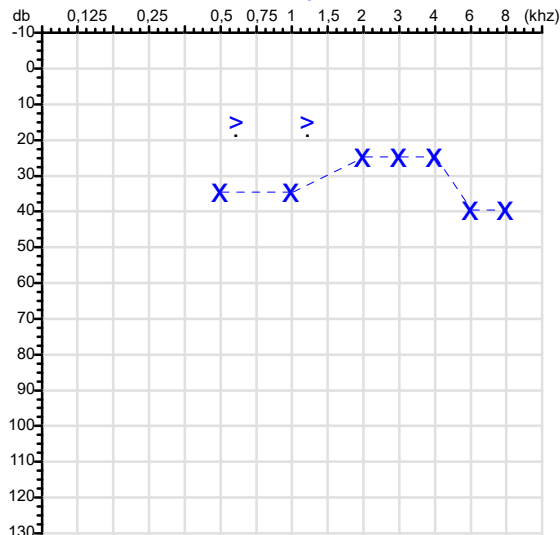

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	35	35	25	25	25	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	35	35	25	32	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CC3FEFFDB3E00095ABEE16128BAF1673

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Alcionete Alves de Souza Carvalho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025