



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Kleisy Dilson da Silva Maia Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 69691169134 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 19/04/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :C2C28B1867F721F5A6291BE6C4B871F0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :771112

CPF :696.911.691-34	Paciente :KLEISY DILSON DA SILVA MAIA	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :19/04/1982	Idade : 43 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA	
Reposuo :14h	Função :MOLDADOR	
Data do Exame : 06/10/2025		

Orelha Direita

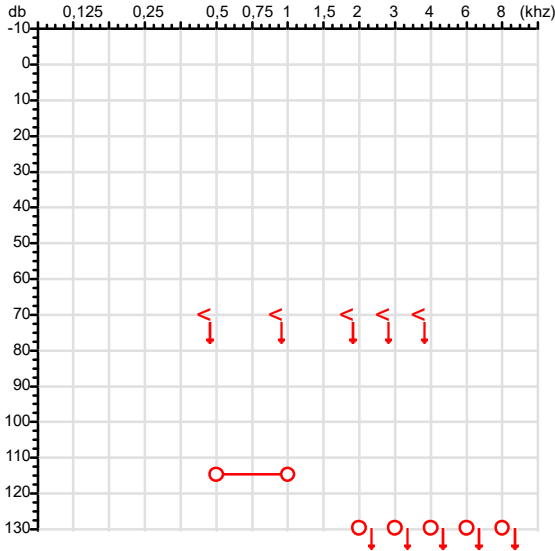

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	115	115	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	115	115	AUS	120	AUS	AUS	AUS	130


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

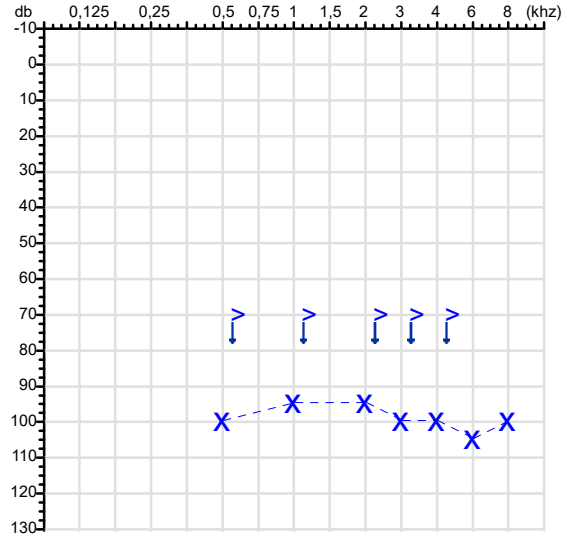

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	100	95	95	100	100	105	100

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	100	95	95	97	100	100	105	102

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :98C5037FD84F207B2DA9E32284889853

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kleisy Dilson da Silva Maia

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 552797	Paciente: Kleisy Dilson da Silva Maia	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 06/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69691169134	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/10/2025 Liberado em: 06/10/2025 10:54

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,55	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.630/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	46,0%	2.130/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	46,0%	2.130/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	6,9%	319/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	42/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	39,1%	1.810/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,1%	329/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	192.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2510060851229

Data:06/10/2025

Paciente:KLEISY DILSON DA SILVA MAIA

Nasc.:19/04/1982 RG :-

CPF:69691169134

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM ESCLEROSE DOS PLATÔS DE APOSIÇÃO E COM
OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=689799746067001353542847265243>

