



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Elizangela Pires da Silva Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 01855805138 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 07/08/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de outubro de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura :13BEE8EDE3FA04060AE757882D904B66
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :771153

CPF :018.558.051-38
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :07/08/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 06/10/2025

Paciente :Elizangela Pires da Silva
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 43 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

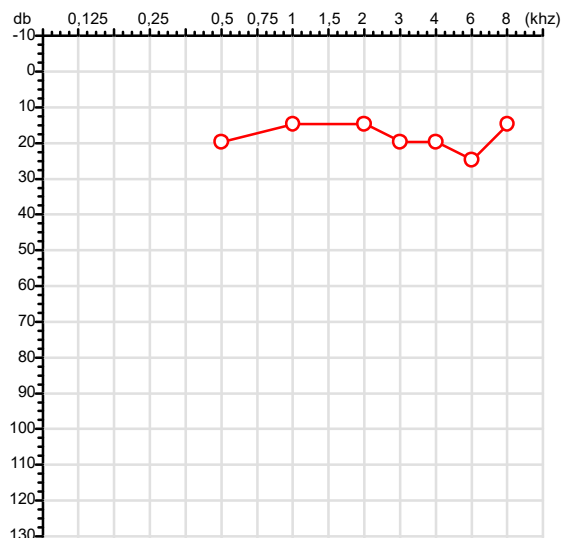

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

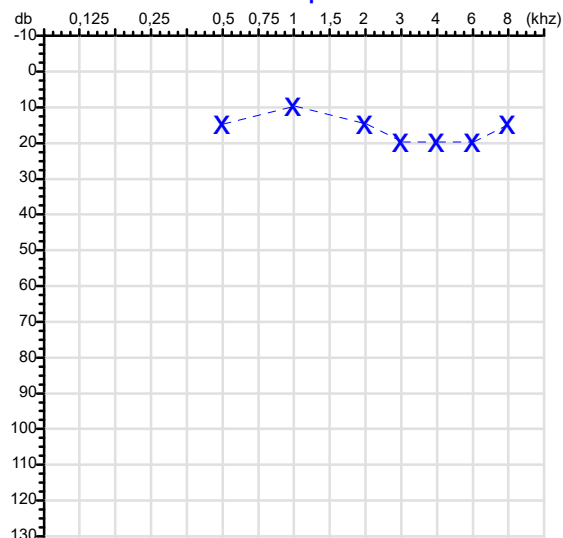

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :27C5AFBA115FE5DDF223367BC95153D4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elizangela Pires da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771153
Primeiro Nome: ELIZANGELA PIRES
Sobrenome:
Data: 06/10/2025

Data de nascimento: 07/08/1982
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 113.0
Altura (cm): 172.0

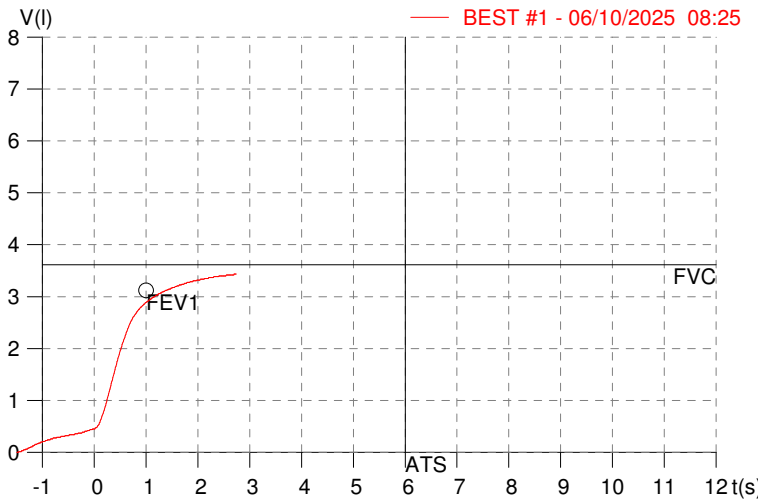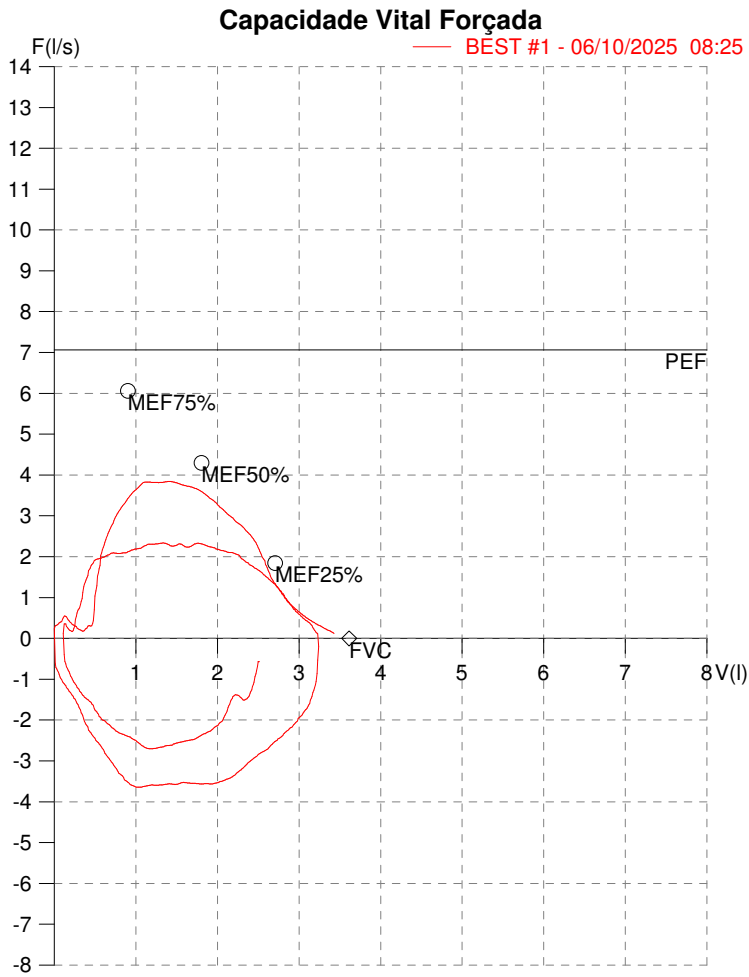

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.61	3.45	95.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.61	3.45	95.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.12	2.89	92.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.06	3.84	54.4
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.9	83.6	103.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.61	3.24	89.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.06	3.33	54.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.30	3.67	85.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.84	1.90	103.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	423.6	230.5	54.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 06/10/2025



Cod.: 552821	Paciente: Elizangela Pires da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 06/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01855805138	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/10/2025 Liberado em: 06/10/2025 10:56

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,51	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....	38,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	86,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	12.750/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	52,7%	6.719/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	52,7%	6.719/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	1,6%	204/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,5%	64/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	39,1%	4.985/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	6,1%	778/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	368.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	11,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....	0,41%	0,10 a 0,50%
PDW.....	13,5	15,0 a 17,9%

Leucograma repetido e confirmado (automação/lâmina).


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612