



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 771419

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 36.206.414/0001-19

Fantasia : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Razão Social : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço : AVENIDA MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 4047

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.015-000

Funcionário

Nome : Woshington Vieira da Silva

Setor: DEPOSITO

CPF : 602.728.553-24

Cargo: CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

RG : 0344074920071 / SSP MA

Nascimento: 25/09/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---


Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	06/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de outubro de 2025

Woshington Vieira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=771419>



Exame n.º :771419


CPF :602.728.553-24
CNPJ :36.206.414/0001-19
Nascimento :25/09/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 06/10/2025

Paciente :Woshington Vieira da Silva
Razão :TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Idade : 38 anos
Setor :DEPOSITO
Função :CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

RG :0344074920071/SSP MA

Audiometria

Orelha Direita

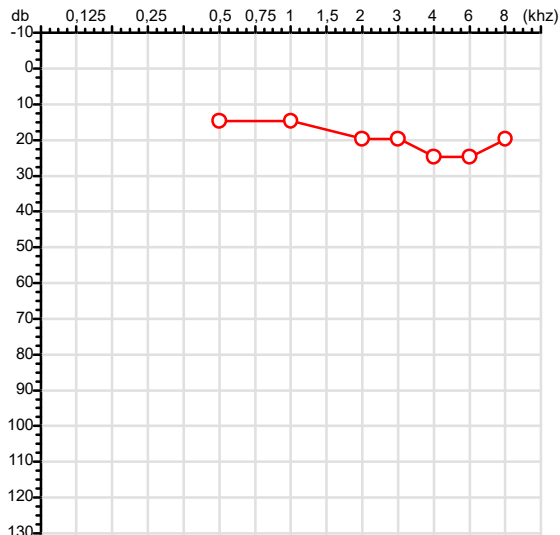

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

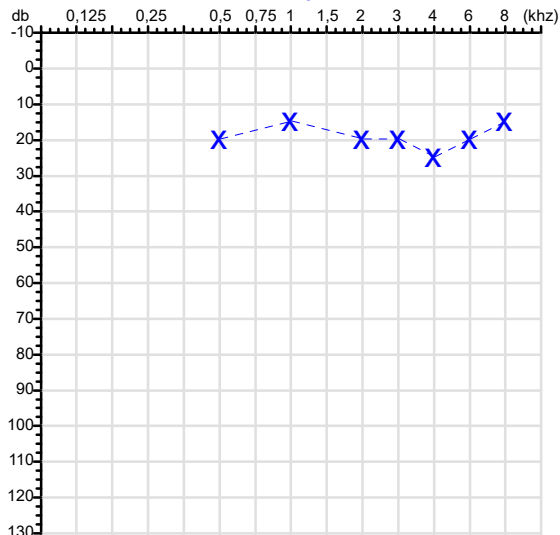

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E2B4D717520C774A24F27F29D082A1B1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Washington Vieira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 771419

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 36.206.414/0001-19

Fantasia : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Razão Social : TABLADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço : AVENIDA MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 4047

Complemento : SALA 2

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.015-000

Funcionário

Nome : Woshington Vieira da Silva

Setor: DEPOSITO

CPF : 602.728.553-24

Cargo: CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA

RG : 0344074920071 / SSP MA

Nascimento: 25/09/1987

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---


Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	06/10/2025	AUDIOMETRIA TONAL			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de outubro de 2025

Woshington Vieira da Silva

**** Assinado por biometria ****

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=771419>

