


Exame n.º :771659

CPF :040.520.852-99
CNPJ :02.679.787/0001-95
Nascimento :13/01/1998
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/10/2025

Paciente :Elinaldo de Moraes Oliveira
Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

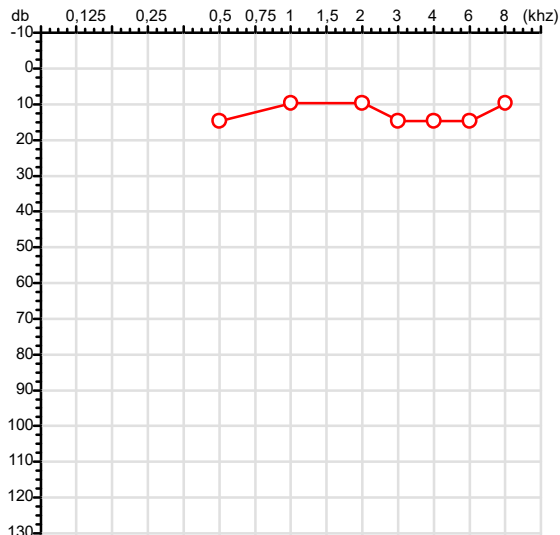

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :422D8BBBBB859D2D997415871FB548CF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elinaldo de Moraes Oliveira


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

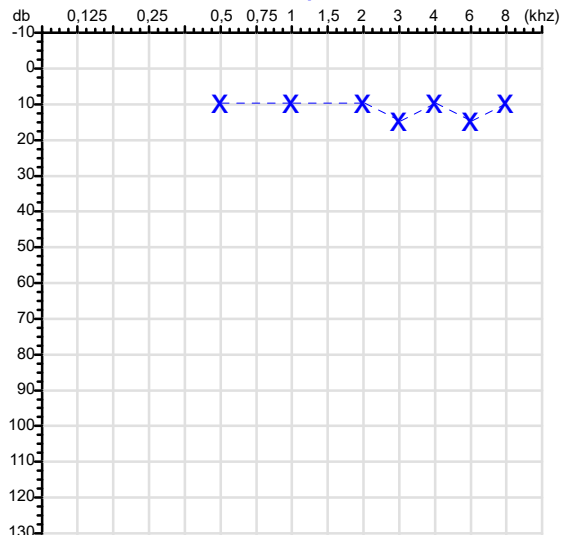

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771659
Primeiro Nome: Elinaldo de Moraes
Sobrenome:
Data: 07/10/2025

Data de nascimento: 13/01/1998
Sexo : Macho
Peso (kg): 93.0
Altura (cm): 172.0

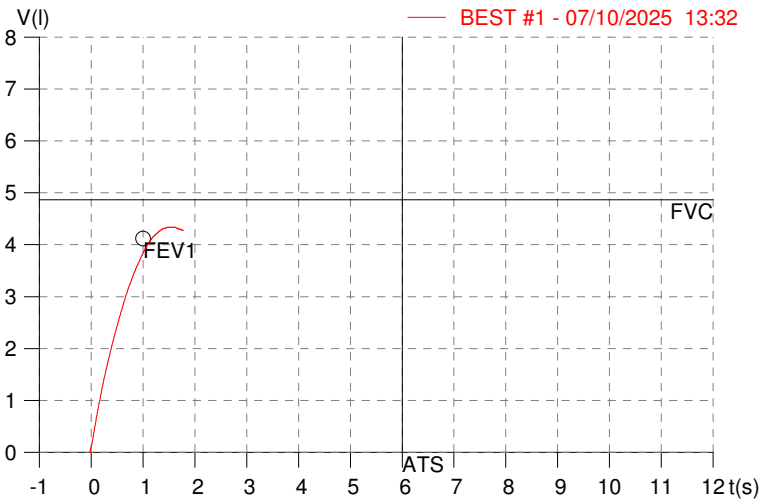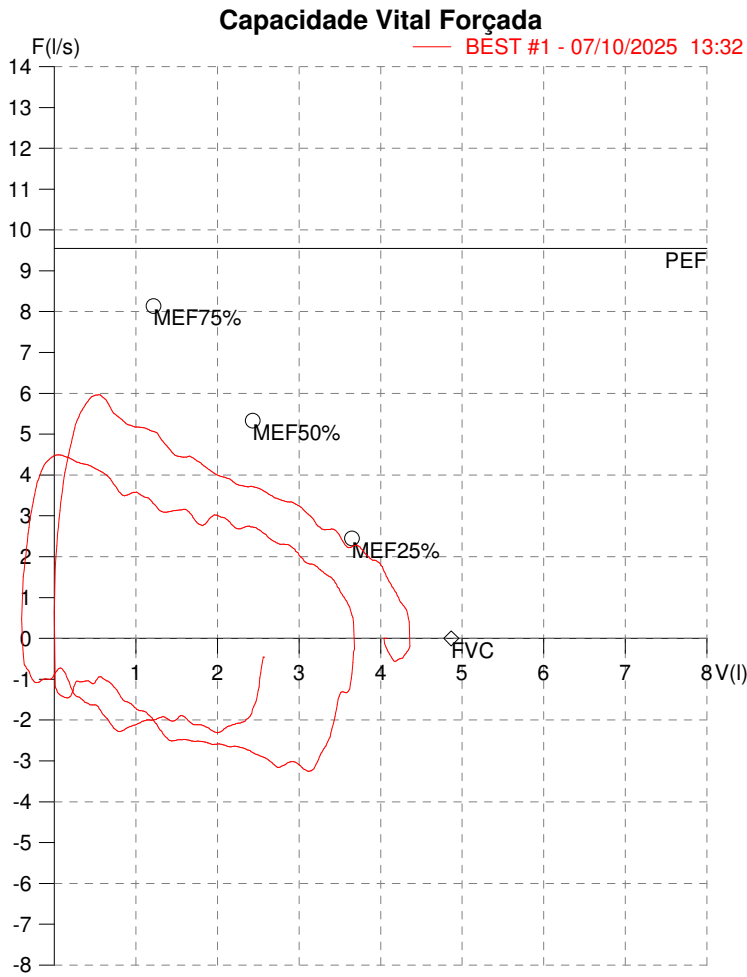

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.87	4.36	89.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.87	4.36	89.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.12	3.82	92.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.55	5.97	62.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		0.56	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	82.3	87.6	106.3
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.88	3.80	77.9
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.14	5.16	63.3
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.33	3.84	72.0
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	2.72	111.2
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	573.0	357.9	62.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 07/10/2025