



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Valdemir Rodrigues Barcelos Setor: GHE 16 CARREGAMENTO - OPERADOR DE GUINDASTE
CPF : 62888897172 Cargo: OPERADOR DE GUINDASTE
RG : .2276678 / .SSP Nascimento: 21/05/1972

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : DBADD5E0B862BA7EC609D753D846FE9B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :771724


CPF :628.888.971-72
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :21/05/1972
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 08/10/2025

Paciente :VALDEMIR RODRIGUES BARCELOS
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 53 anos
Setor :GHE 16 CARREGAMENTO - OPERADOR DE GUINDASTE
Função :OPERADOR DE GUINDASTE

RG :2276678/.SSP

Audiometria

Orelha Direita

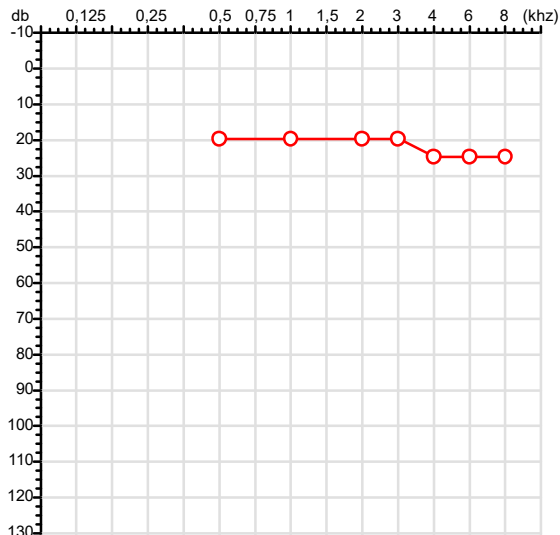

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

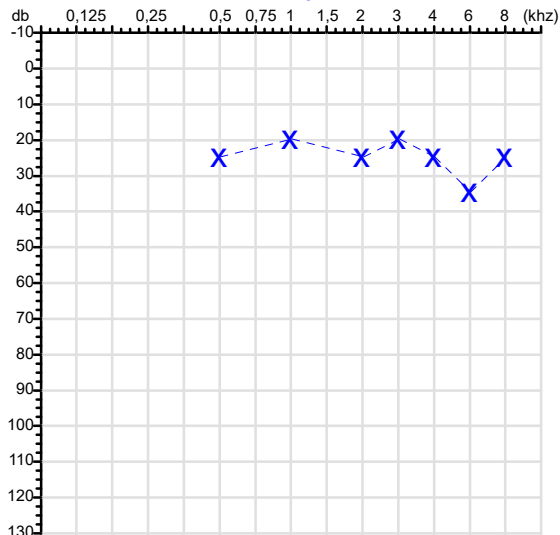

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	20	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4227B908BF27386064717D0C72A9C010

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdemir Rodrigues Barcelos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:251008084229

Data:08/10/2025

Paciente:VALDEMIR RODRIGUES BARCELOS

Nasc.:21/05/1972 RG :.2276678-.SSP

CPF:62888897172

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=970401420925810682420913247497>

