



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Valdir Nazario de Souza Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
CPF : 02035097908 Cargo: MONTADOR FINAL V
RG : 72363191 / SSP/PR Nascimento: 29/10/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de outubro de 2025



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :5A21143AB2C9DAFAB267D988DDAFD9F4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :020.350.979-08 Paciente :VALDIR NAZARIO DE SOUZA RG :72363191/SSP/PR
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :29/10/1976 Idade : 48 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :DISTRIBUICAO - MONTAGEM FINAL - DISTRIBUICAO
 Repouso :14h Função :MONTADOR FINAL V
 Data do Exame : 08/10/2025

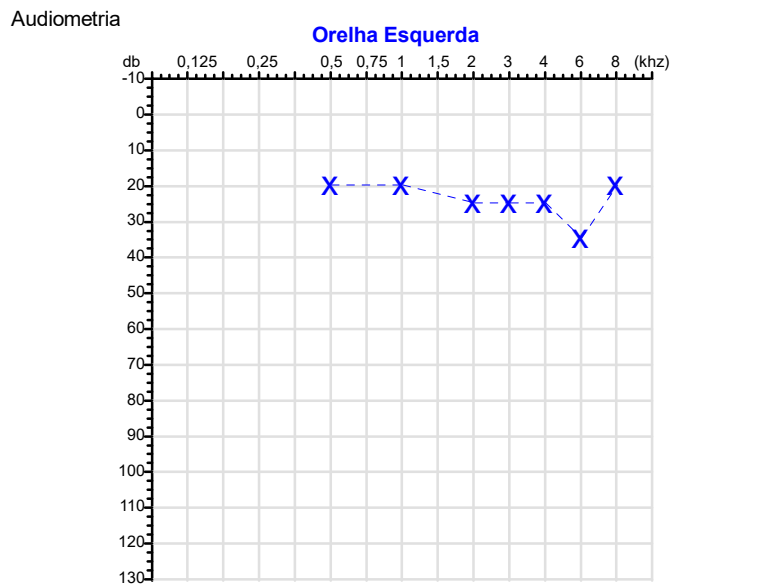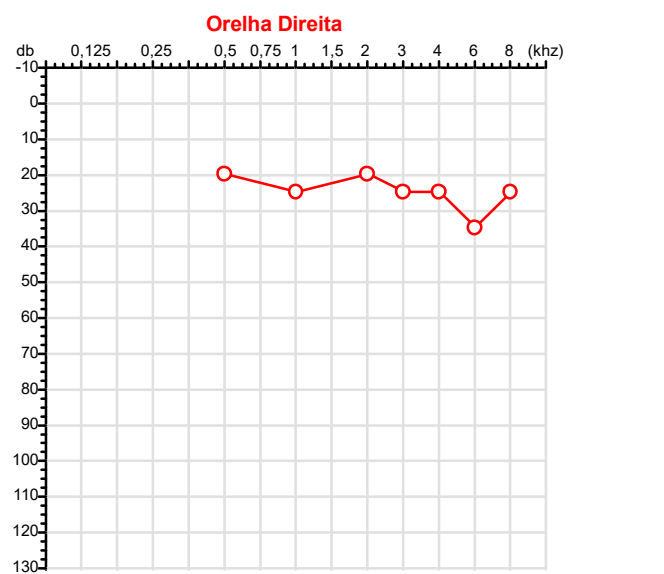

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	25	35	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	20	22	25	25	35	28

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OD
 Alteração auditiva com configuração em entalhe

Laudo Clínico OE
 Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :A2B82E1FA4A0B858017001159654BE9E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdir Nazario de Souza
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 553316	Paciente: Valdir Nazario de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 08/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02035097908	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/10/2025 Liberado em: 08/10/2025 11:10

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,99	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.080/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,3%	3.423/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	56,3%	3.423/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	140/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	18/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,9%	1.940/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	9,2%	559/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	229.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,230%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2510080936179

Data:08/10/2025

Paciente:VALDIR NAZARIO DE SOUZA

Nasc.:29/10/1976 RG :72363191-SSP/PR

CPF:02035097908

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=814148510840326680129346169417>

