


Exame n.º :771788

CPF :632.290.303-97
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :24/04/1980
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/10/2025

Paciente :DAMIAO FELISMINO DE MELO
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 45 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :2002029173296/SSP CE

Orelha Direita

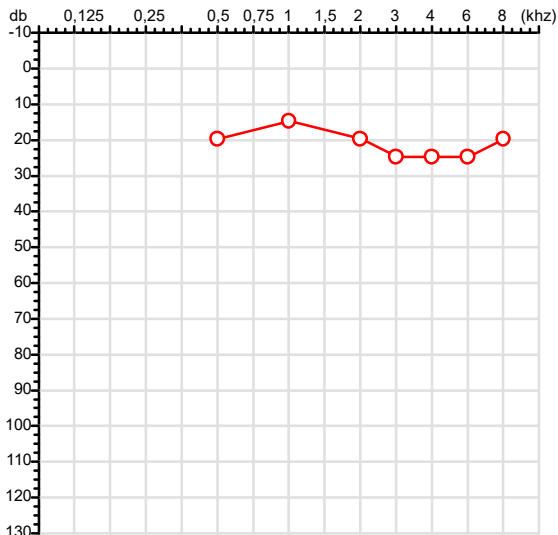

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

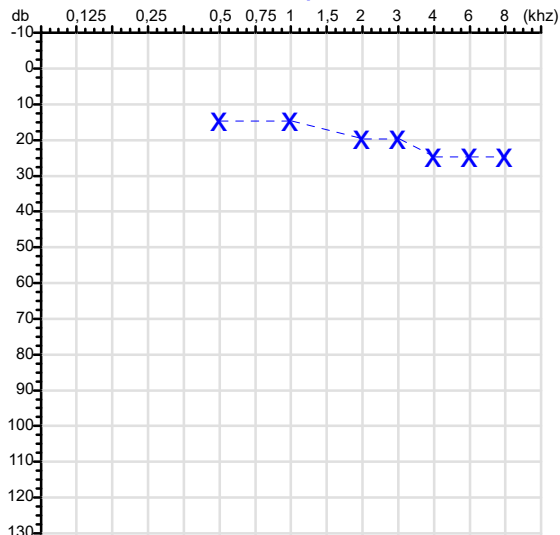

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AB047876CBEDF6C5B2BAF0D71721525F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Damiao Felismino de Melo

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771788
Primeiro Nome: DAMIAO FELISMINO
Sobrenome: MELO
Data: 08/10/2025

Data de nascimento: 24/04/1980
Sexo: Macho
Peso (kg): 63.0
Altura (cm): 158.0

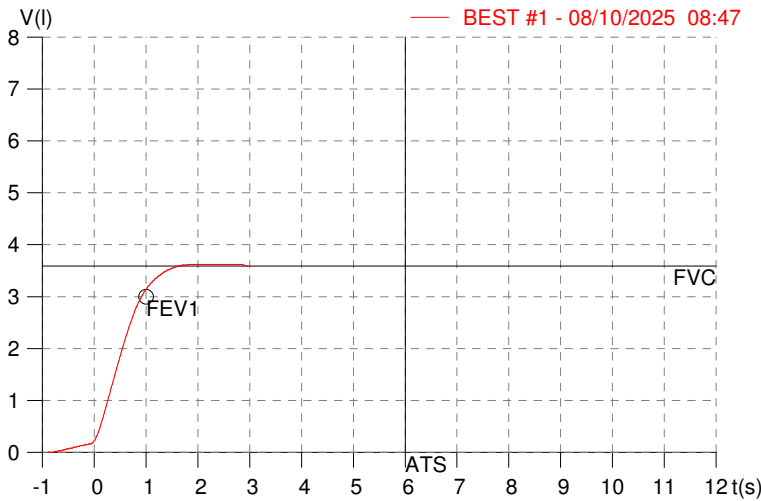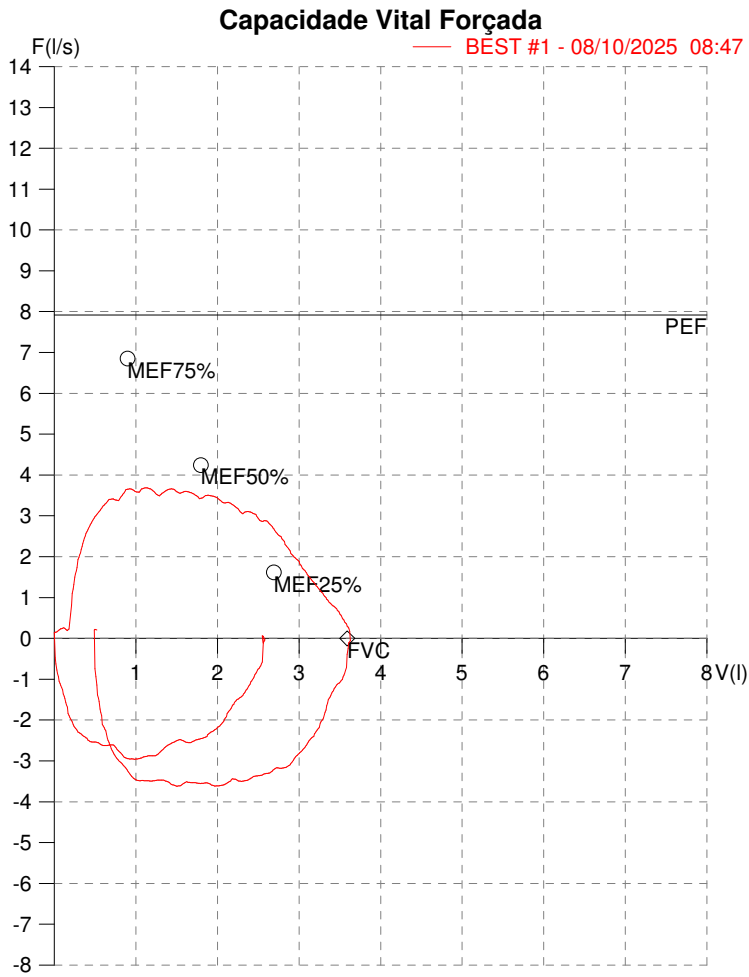

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.59	3.64	101.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.59	3.64	101.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.00	3.13	104.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.92	3.69	46.6
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.62	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	79.1	86.0	108.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.83	3.34	87.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.85	3.66	53.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.24	3.44	81.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.61	2.59	160.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	475.0	221.2	46.6

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 08/10/2025