



CPF :056.228.521-02	Paciente :Pedro Augusto Carvalho da Silva Moreno	RG :/
CNPJ :04.122.177/0001-11	Razão :JOSE AGUSTINHO SILVA JUNIOR	
Nascimento :01/03/2002	Idade : 23 anos	
Motivo :Demissional	Setor :ATENDIMENTO	
Reposou :14h	Função :AUXILIAR VETERINARIO	
Data do Exame : 08/10/2025		

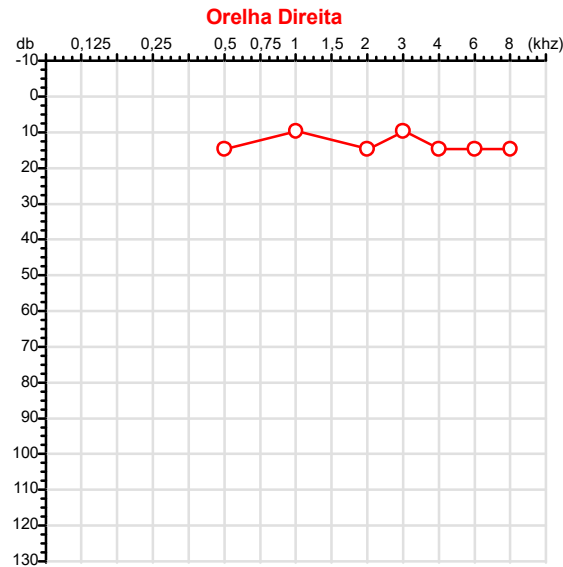

Audiometria

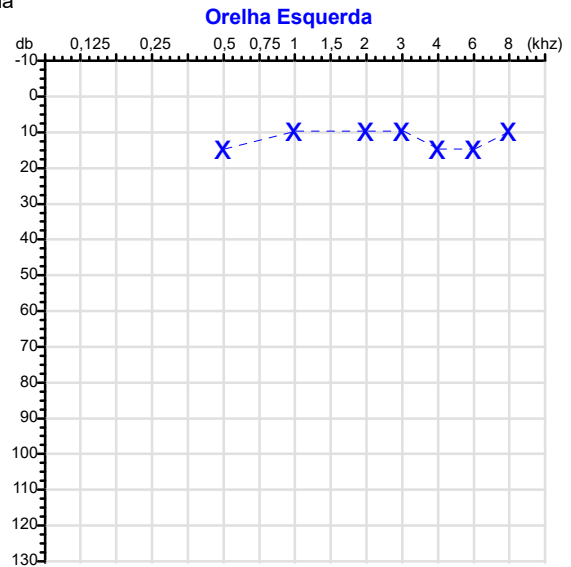

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Lauda Clínico OD

Audição normal

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D4E32DFC1F5E0F7919FA567FE17CD9C1
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Pedro Augusto Carvalho da Silva Moreno

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025