



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Romerio Silva Rodrigues Setor: LAVAJATO
CPF : 48231282149 Cargo: LAVADOR
RG : / Nascimento: 02/07/1968

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :8E953A4A137828C3B059EFF182FDEA17
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :771990

CPF :482.312.821-49
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :02/07/1968
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/10/2025

Paciente :ROMERIO SILVA RODRIGUES
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 57 anos
Setor :LAVAJATO
Função :LAVADOR

RG :/

Orelha Direita

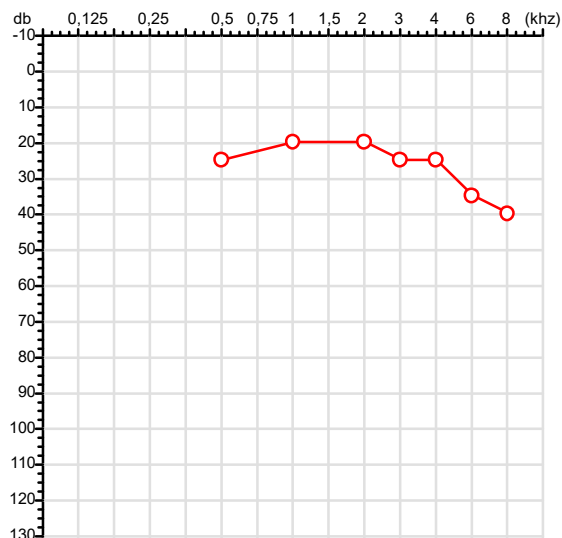

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	35	40

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

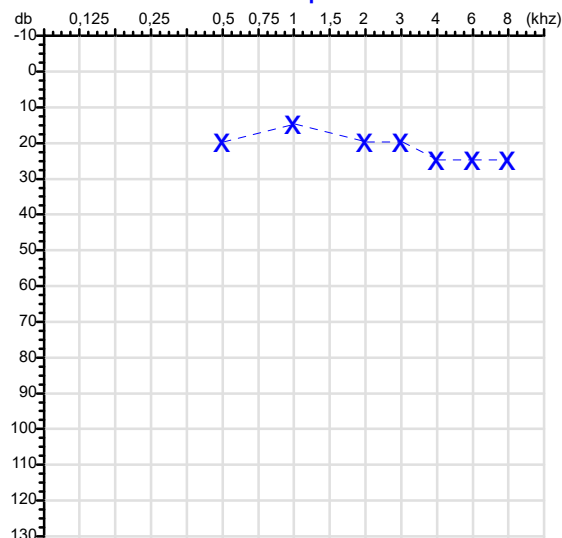

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CA4DD8FA28C7A7927BDE5408F17C9920

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Romerio Silva Rodrigues

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 771990
Primeiro Nome: Romerio Silva
Sobrenome: RODRIGUES
Data: 09/10/2025

Data de nascimento: 02/07/1968
Sexo: Macho
Peso (kg): 98.0
Altura (cm): 168.0

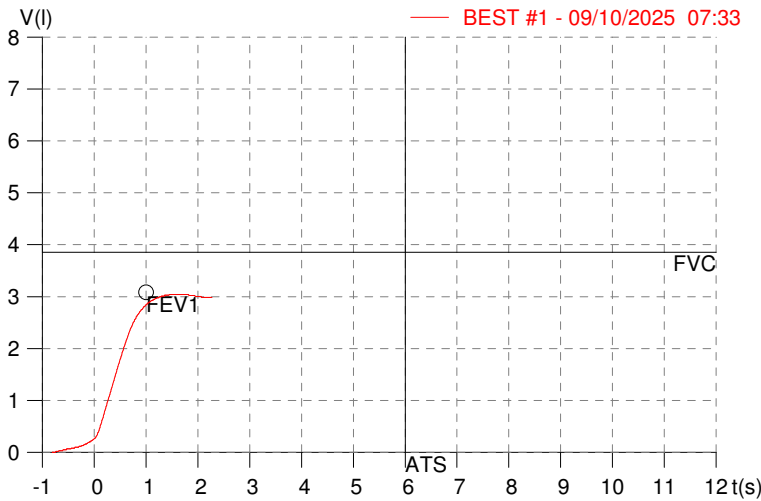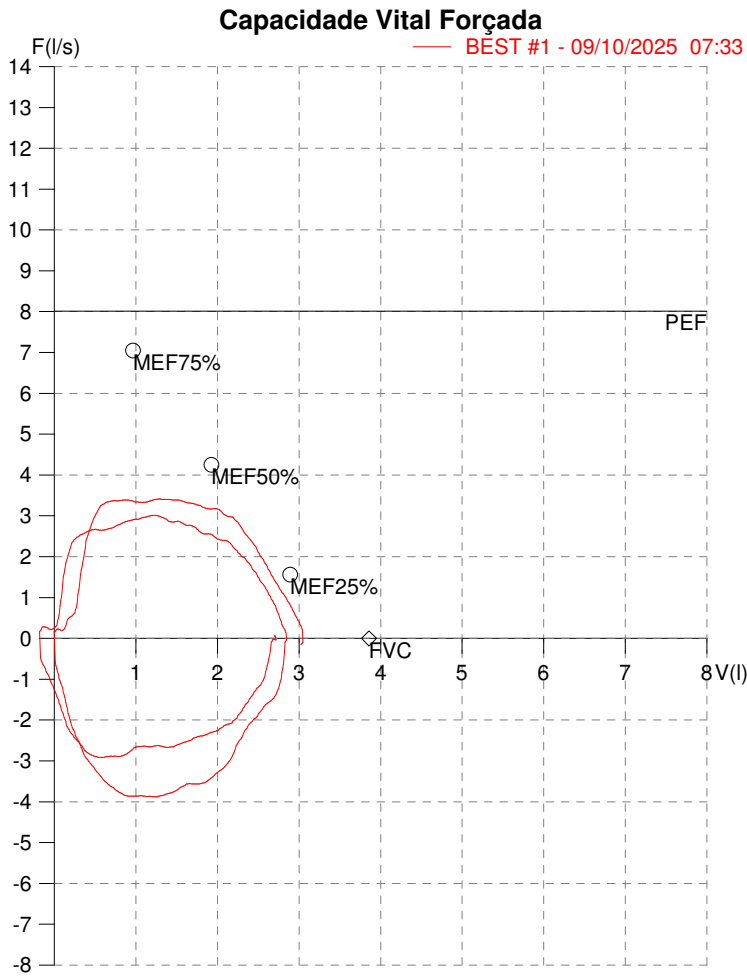

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.85	3.06	79.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.85	3.06	79.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.08	2.84	92.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.01	3.42	42.6
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.9	92.7	120.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.51	3.24	92.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.05	3.36	47.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.25	3.39	79.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.56	2.69	172.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	480.9	204.9	42.6

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 09/10/2025

Cod.: 553488	Paciente: Romerio Silva Rodrigues	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 09/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 48231282149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/10/2025 Liberado em: 09/10/2025 11:11

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,65	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.910/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,3%	3.545/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	51,3%	3.545/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	173/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	28/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,5%	2.522/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,3%	643/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	199.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,1/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142