


Exame n.º :772228

CPF :538.123.361-20
CNPJ :50.479.169/0001-44
Nascimento :06/06/1975
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/10/2025

Paciente :Elias Lemes de Arruda
Razão :50.479.169 ELIAS LEMES DE ARRUDA
Idade : 50 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA I

RG :872583/SSP/MT

Orelha Direita

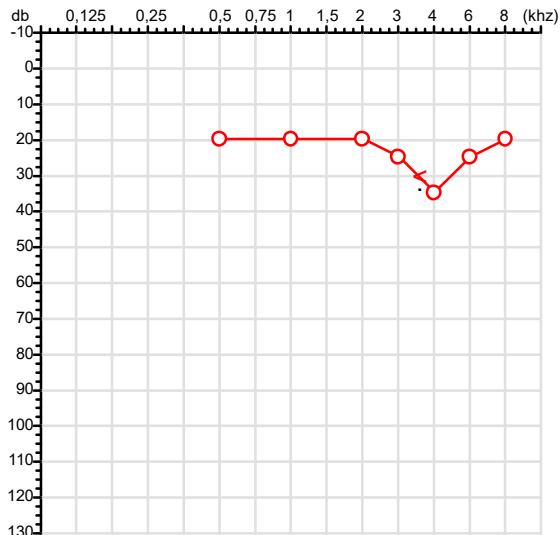

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	25	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CB30A66DC29CFB98AA4489A7FC51CA81

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elias Lemes de Arruda


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

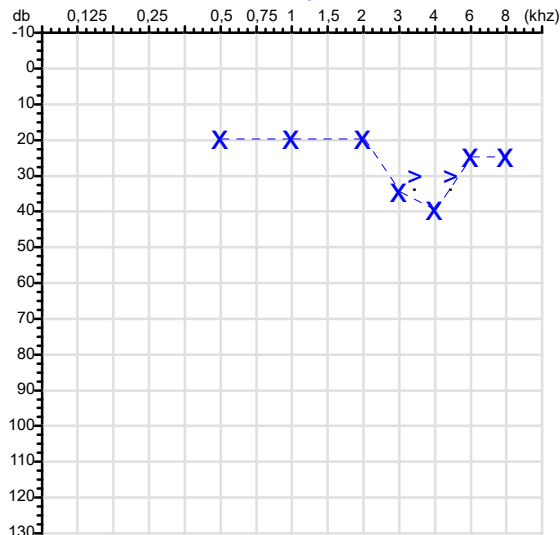

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	35	40	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	35	40	25	33

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 772228
Primeiro Nome: Elias Lemes de Arrud
Sobrenome:
Data: 09/10/2025

Data de nascimento: 06/06/1975
Sexo : Macho
Peso (kg): 94.0
Altura (cm): 175.0

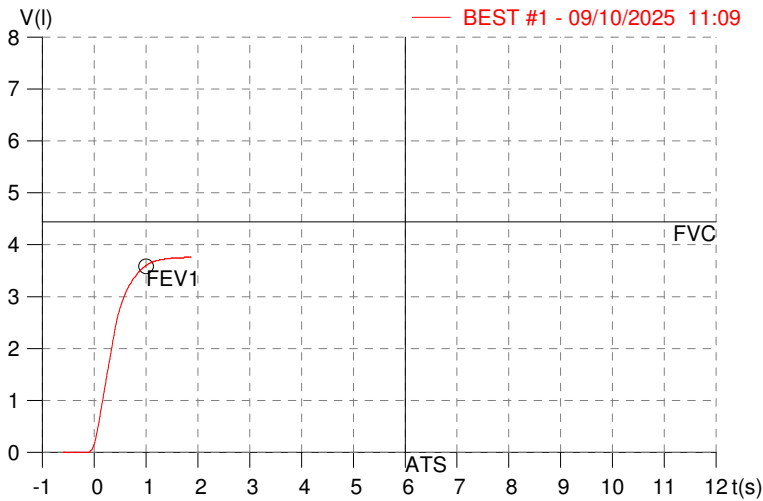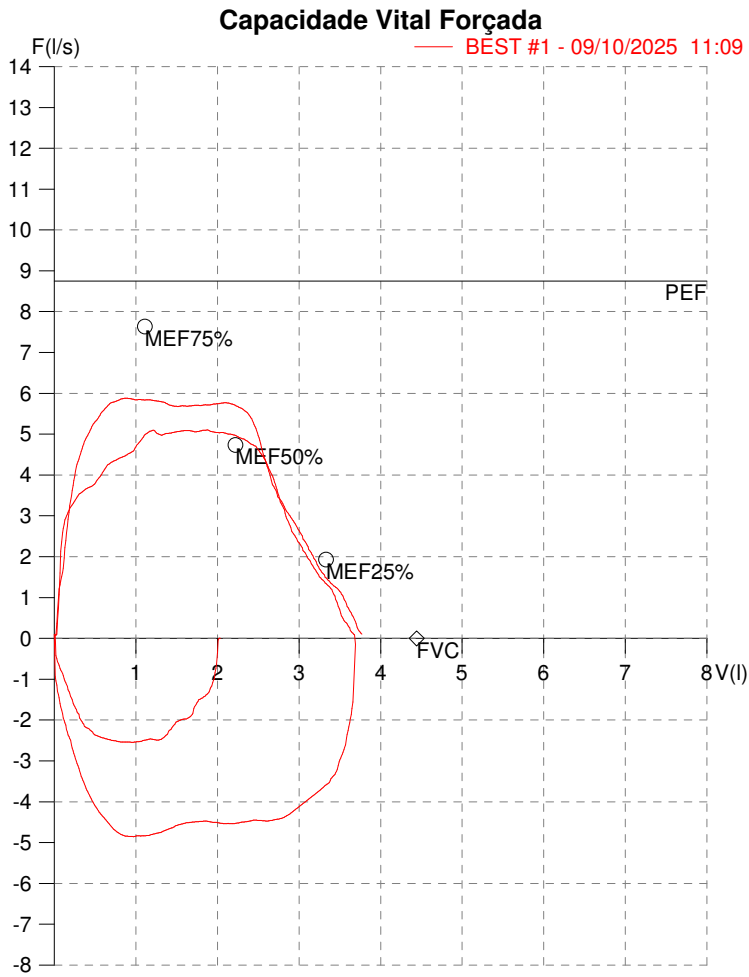

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.44	3.78	85.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.44	3.78	85.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.58	3.60	100.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.75	5.88	67.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.2	95.1	121.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.95	5.23	132.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.64	5.87	76.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.73	5.72	120.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	3.13	162.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	524.7	352.9	67.3

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 09/10/2025