

Exame n.º :772357


CPF :876.928.561-68
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :23/10/1976
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/10/2025

Paciente :Mario Mendes de Souza
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 48 anos
Setor :CARPINTARIA
Função :CARPINTEIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

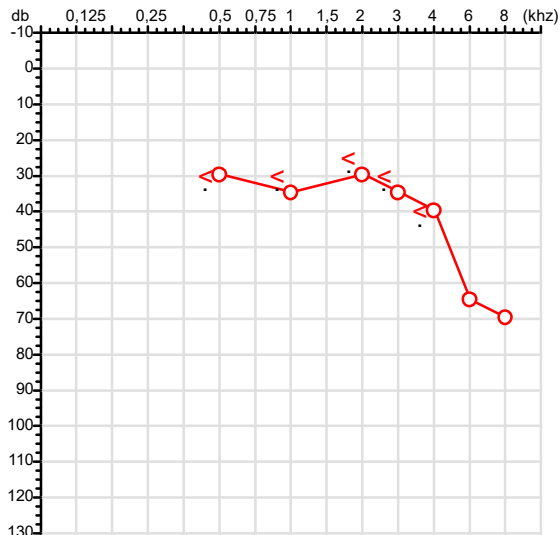

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	30	35	30	35	40	65	70

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	30	30	25	30	40	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	30	35	30	32	35	40	65	47

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

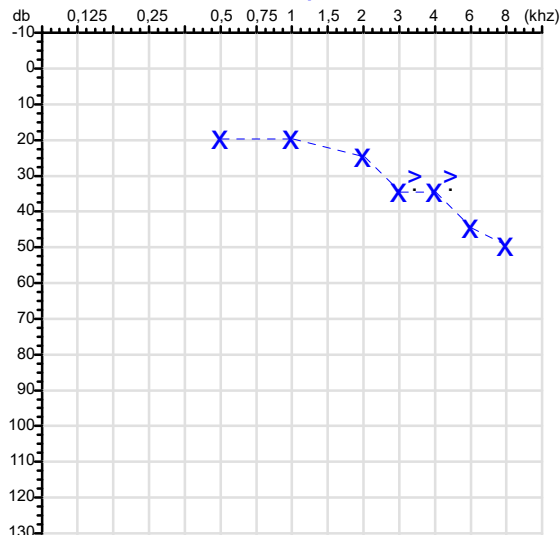

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	35	45	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	35	45	38

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0397207EF292637CE09EE318C085E110

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mario Mendes de Souza

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 772357
Primeiro Nome: MARIO MENDES DE
Sobrenome: SOUZA
Data: 10/10/2025

Data de nascimento: 23/10/1976
Sexo : Macho
Peso (kg): 88.0
Altura (cm): 176.0

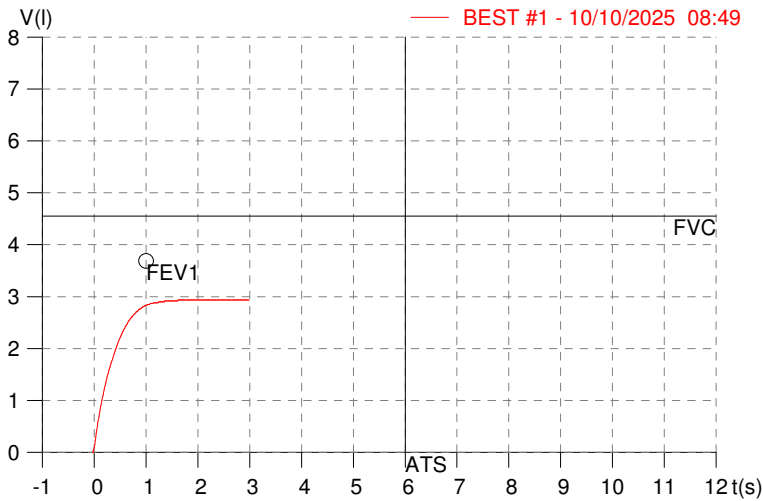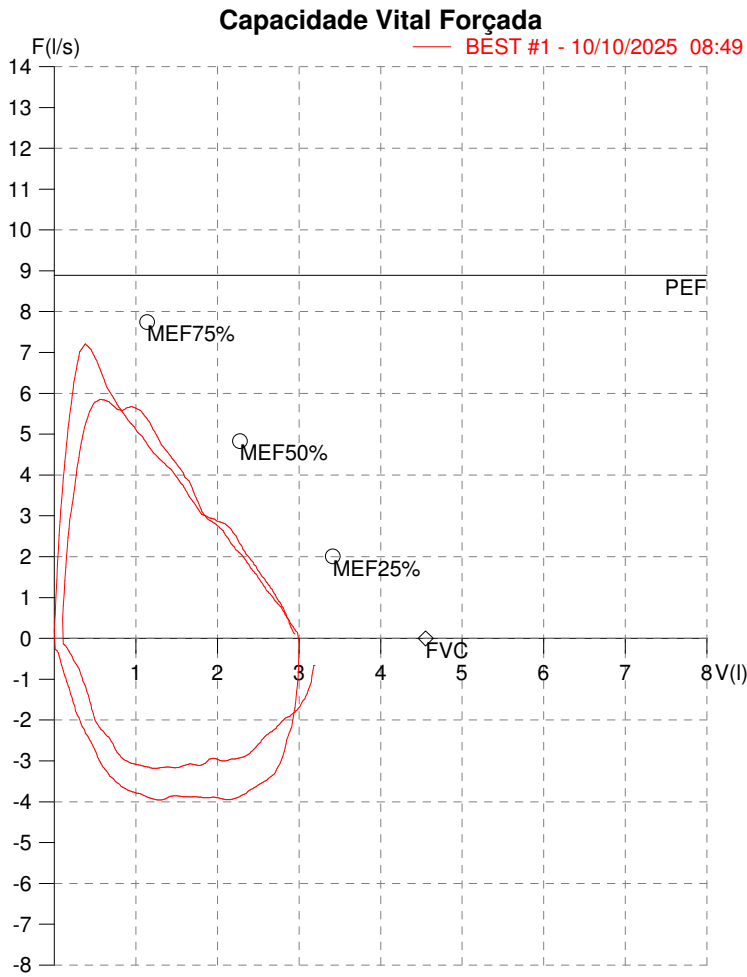

Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
LungAge	years	Idade Pulmonar
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.55	2.97	65.2
4.55	2.97	65.2
3.69	2.85	77.4
8.89	7.21	81.1
78.6	96.1	122.3
4.05	3.71	91.6
7.75	5.77	74.4
4.83	3.93	81.3
2.01	2.51	124.9
	1.9	
	70	
533.5	432.7	81.1

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 10/10/2025