



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30042571000150 Fantasia : RADIADORES CAMARGO
Razão Social : RADICOOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
Endereço : RUA BRASILIA (LOT 23 DE SETEMBRO) N.º 569 Complemento : SALA 01
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110731

Funcionário

Nome : Fernando Dias Setor: OFICINA
CPF : 04205562144 Cargo: SOLDADOR NIVEL I
RG : / Nascimento: 29/05/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 13 de outubro de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :02051418D7DA64219B6B8BA1FE773E68
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :772785


CPF :042.055.621-44
CNPJ :30.042.571/0001-50
Nascimento :29/05/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2025

Paciente :Fernando Dias
Razão :RADICOLER CAMARGO SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA LTDA
Idade : 35 anos
Setor :OFICINA
Função :SOLDADOR NIVEL I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

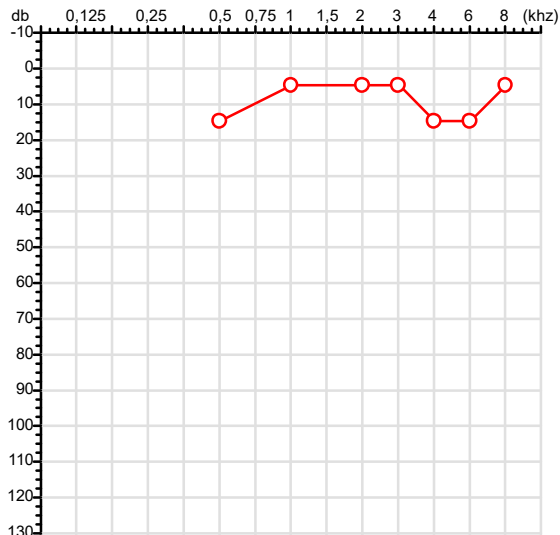

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	5	5	5	15	15	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	5	5	8	5	15	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :EFC04963DA6AA04E3FF8345CF5FED585

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Fernando Dias

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Orelha Esquerda

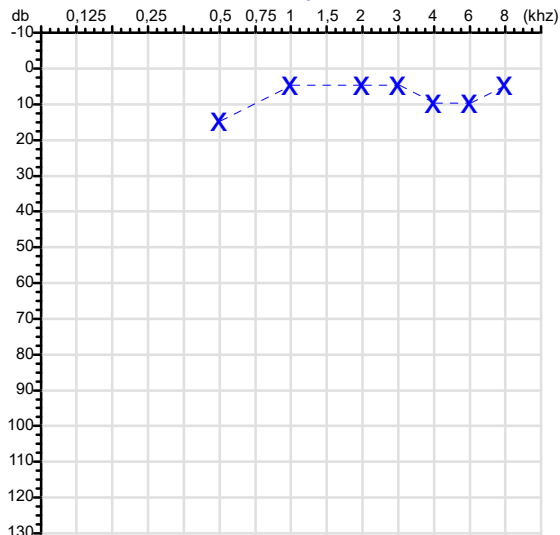

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	5	5	5	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	5	5	8	5	10	10	8

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 13/10/2025
Primeiro Nome: FERNANDO DIAS
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 53.0

Data de nascimento: 29/05/1990
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

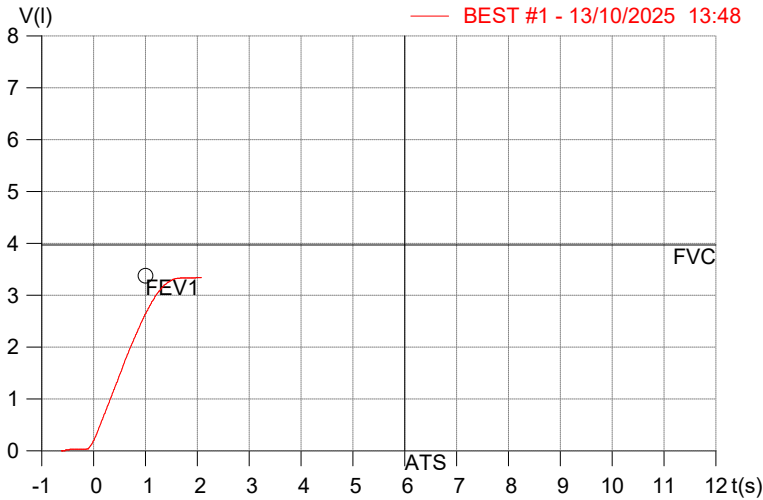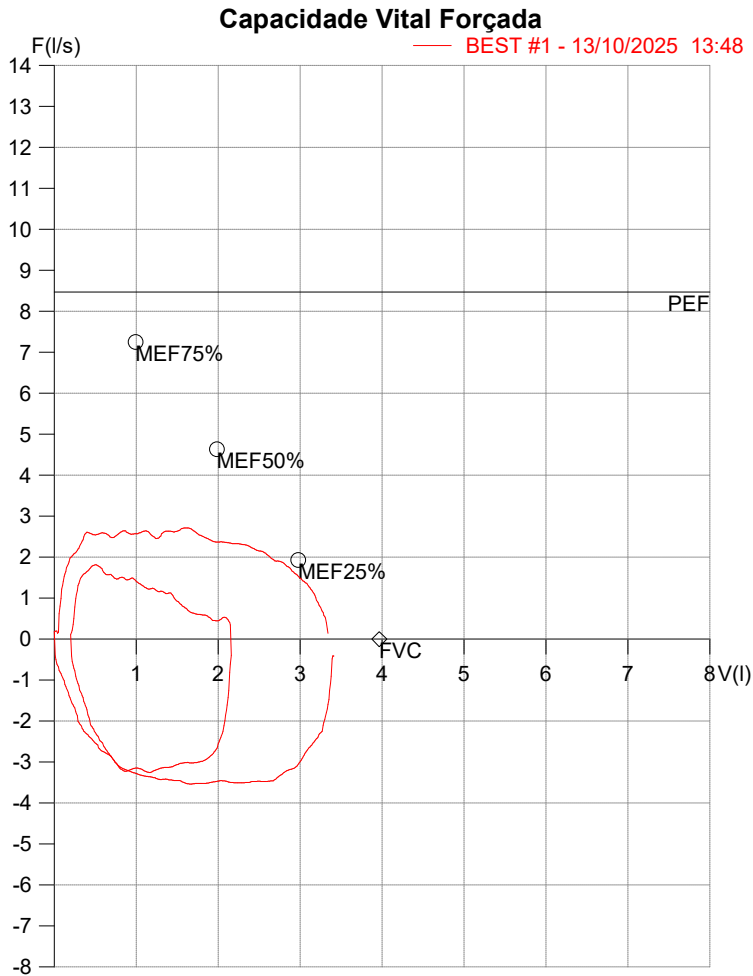

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.97	3.36	84.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.97	3.36	84.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.37	2.62	77.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.47	2.71	32.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.9	77.9	96.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.30	2.48	57.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.25	2.64	36.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.63	2.69	58.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	2.15	111.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	508.1	162.8	32.0

Diagnóstico:
Espirometria normal



Cod.: 554227	Paciente: Fernando Dias	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 13/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04205562144	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 13/10/2025 Liberado em: 13/10/2025 18:04

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	5,14	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	42,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	82,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	35,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.600/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	65,4%	4.316/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	65,4%	4.316/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,2%	211/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,9%	59/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	23,2%	1.531/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	7,3%	482/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	253.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	9,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....	9,9	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964



Nome: FERNANDO DIAS
Médico: HISMET
Data: 13/10/2025
Exame: RX TORAX - 1 INCIDENCIA

Data Nasc.: 29/05/1990
CRM: 175069-MT
Protocolo: 993903
Senha: 637740

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1