

Exame n.º :772842


CPF :044.326.401-54
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :22/03/1992
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/10/2025

Paciente :Monique Goncalves Fernandes
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 33 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

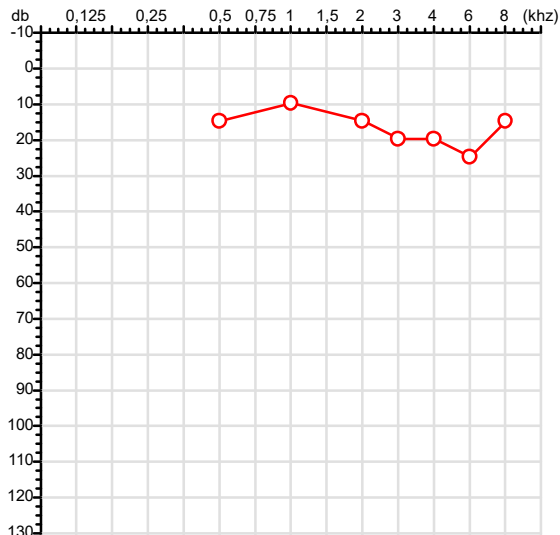

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

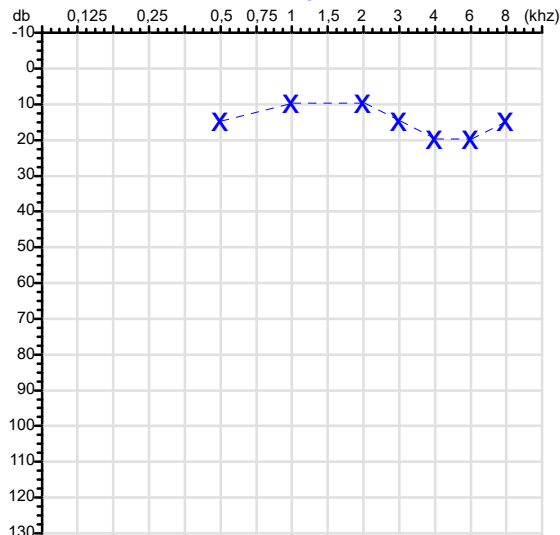

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DFD92363A64C886F55100FE1F4540411

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Monique Goncalves Fernandes

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 778248
Primeiro Nome: Monique Goncalves
Sobrenome:
Data: 13/10/2025

Data de nascimento: 22/03/1992
Sexo : Fêmea
Peso (kg): 78.0
Altura (cm): 165.0

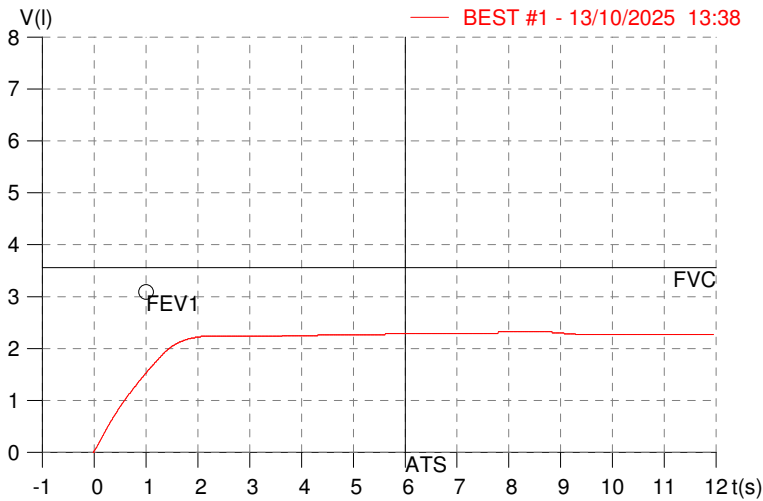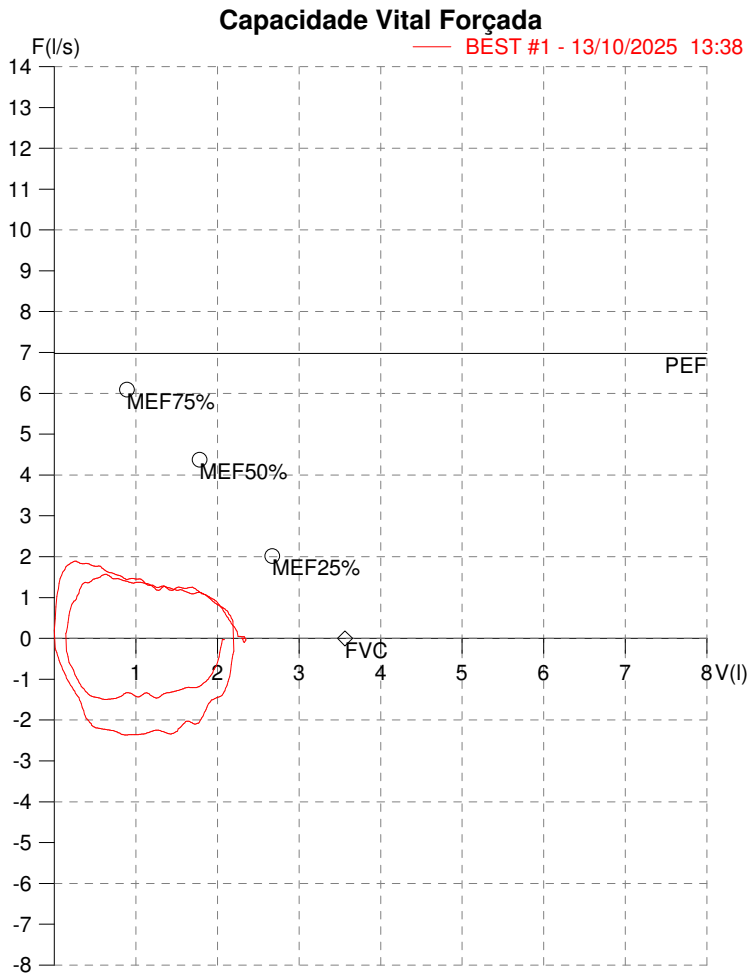

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.56	2.34	65.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.56	2.34	65.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.09	1.53	49.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.98	1.89	27.2
FEV6	l(btps)	Volume Exp Forçada em 6 seg	3.83	2.31	60.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		0.10	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.8	65.2	78.7
FEV6/FVC%	%	FEV6 em % da FVC		98.6	
FEV1/FEV6%	%	FEV1 em % da FEV6		66.1	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.86	1.33	34.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.09	1.73	28.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.38	1.30	29.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.02	1.11	55.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		7.8	
LungAge	years	Idade Pulmonar		93	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	418.5	113.6	27.2

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 13/10/2025