



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Luana Cristina Lima Setor: DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA -
CPF : 06906261185 Cargo: DISTRIBUICAO
RG : / Nascimento: 17/02/1997
AUXILIAR DE PRODUCAO

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :BBD5680AB7A7E7E43BE78B7B870FB5BE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :772923

CPF :069.062.611-85
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :17/02/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/10/2025

Paciente :Luana Cristina Lima
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :DISTRIBUICAO - MONTAGEM ELETRICA - DISTRIBUICAO.
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

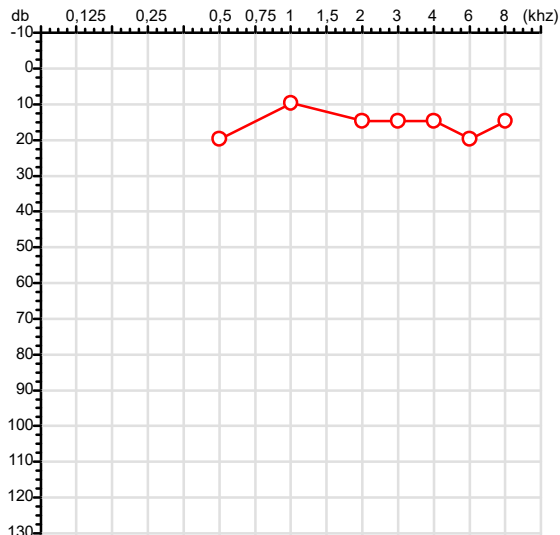

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	15	20	17


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

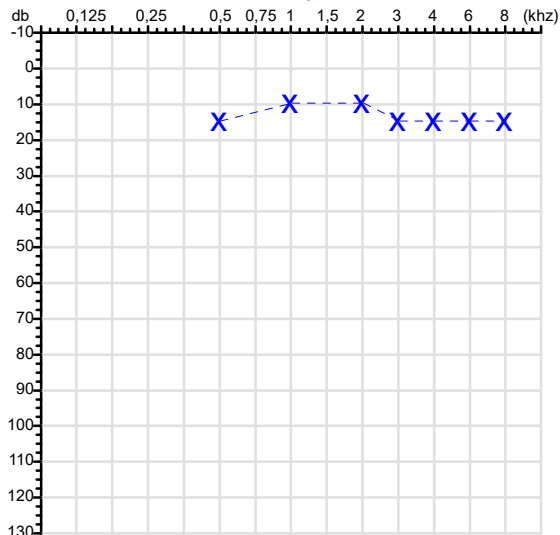

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :40F016DEDA77B11DC10C5A0A40CC7481

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luana Cristina Lima



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	LUANA CRISTINA LIMA		ID1	772923	Sexo	Feminino	Idade	28,6	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/02/1997	--	BMI (kg/m2)	31,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:30	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,27	3,38	97		
FEV1	L	2,94	2,91	101		
FEV1/FVC%	%	90,1	86,4	104		
FEV1/Vcmax%	%	90,1	86,4	104		

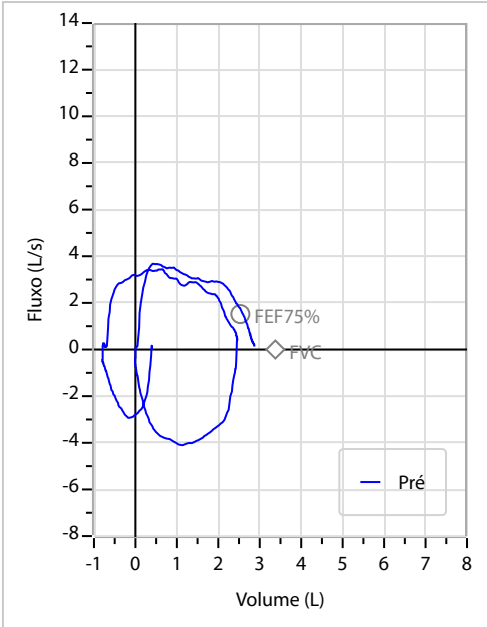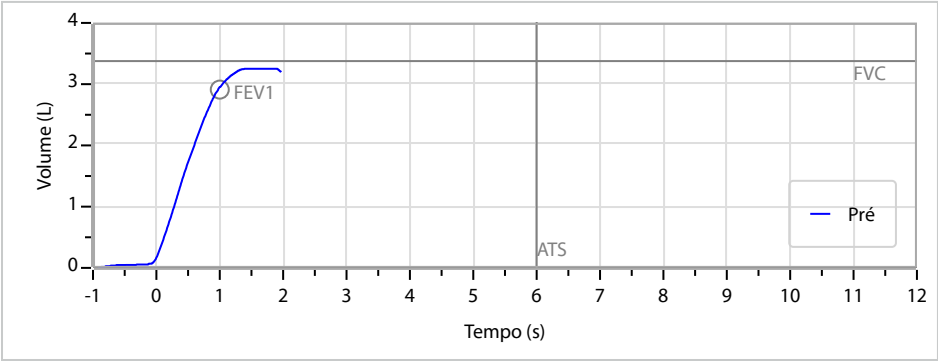

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,1% e um valor FVC de 3,27 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 554396	Paciente: Luana Cristina Lima	Sexo: Feminino	Idade: 28 (A)
Atendido em: 14/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06906261185	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/10/2025 Liberado em: 14/10/2025 11:23

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,03	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,2	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	35,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.200/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,8%	5.888/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	71,8%	5.888/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,9%	74/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	16/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	19,3%	1.583/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,8%	640/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	254.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,27%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,4	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612