



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 52635422000137 Fantasia : SYSTRA BRASIL
Razão Social : SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço : RUA HELENA N.º 235 Complemento : CONJ 31
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04552050

Funcionário

Nome : Samuel Robson da Silva Setor: GERAL
CPF : 04515733150 Cargo: LABORATORISTA DE SOLOS
RG : 2199268-1 / SSP MT Nascimento: 27/10/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura : 7AA97AB860B90B90CC47FB88CA0141A1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :772960

CPF :045.157.331-50
CNPJ :09.490.800/0001-02
Nascimento :27/10/1993
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 14/10/2025

Paciente :Samuel Robson da Silva
Razão :SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Idade : 31 anos
Setor :GERAL
Função :LABORATORISTA DE SOLOS

RG :2199268-1/SSP MT

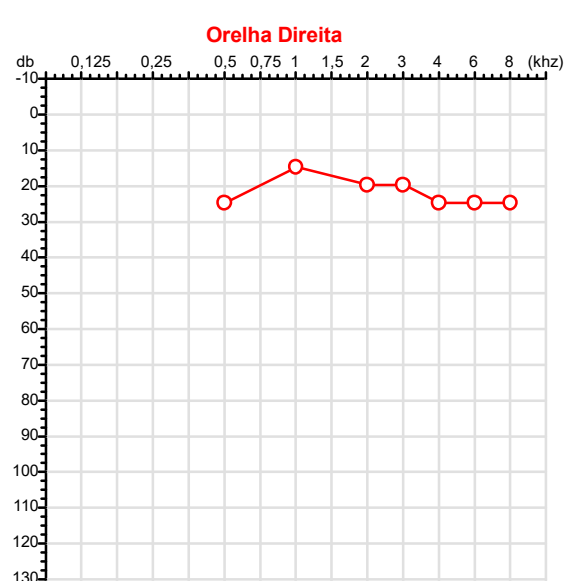

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

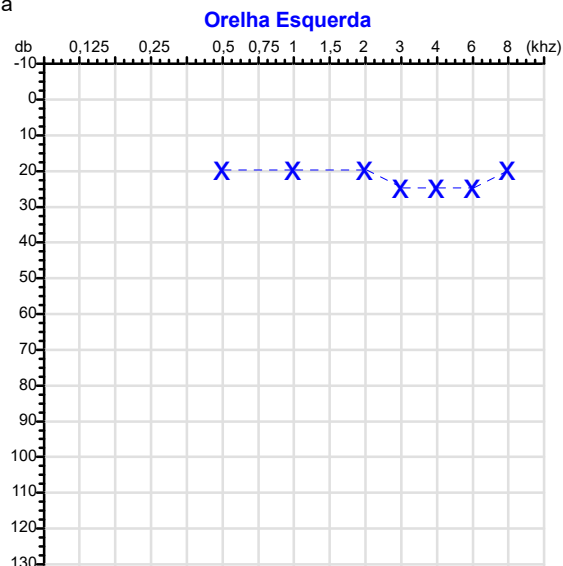

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :736D07482F05407804D1D463F2E29270

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Samuel Robson da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 554398	Paciente: Samuel Robson da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 14/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04515733150	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/10/2025 Liberado em: 14/10/2025 11:23

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,62	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.310/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,7%	3.515/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,7%	3.515/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	107/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	50/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	31,7%	2.000/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	10,1%	637/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	343.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,4	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612