



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Amilson Alves da Silva Setor: OPERACIONAL  
CPF : 06101538540 Cargo: PEDREIRO  
RG : / Nascimento: 09/12/1985

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :577F71D82AA9C8C29EB56F30919792C7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :773360


CPF :061.015.385-40  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :09/12/1985  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 15/10/2025

Paciente :Amilson Alves da Silva  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A  
Idade : 39 anos  
Setor :OPERACIONAL  
Função :PEDREIRO

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

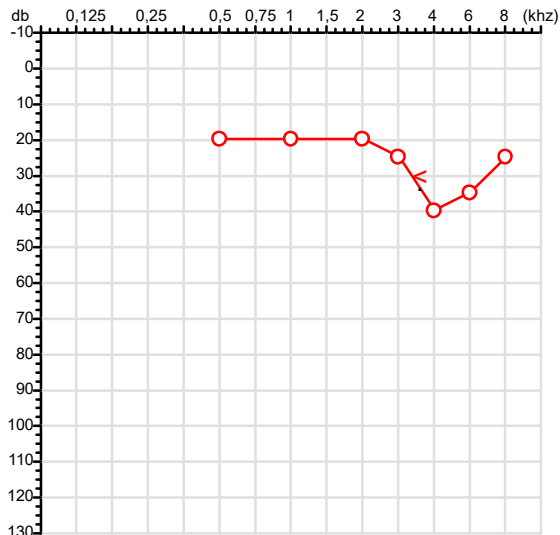

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 40 | 35 | 25 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

### Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 35 | 33 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

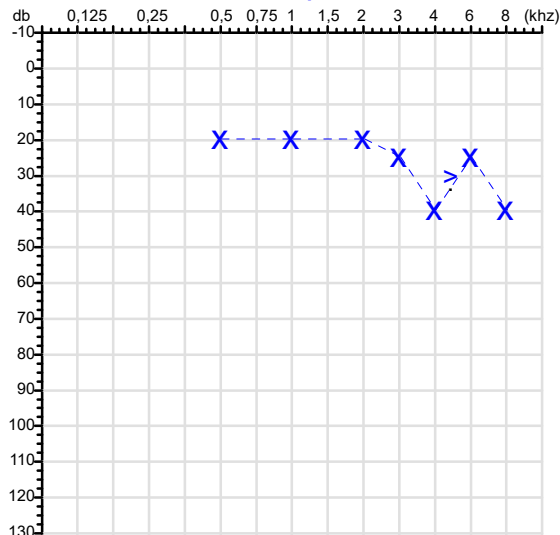

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 40 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4  | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | 30 | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 30 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :590452896E9201F4AEC908909126DBAF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Amilson Alves da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 773360  
Primeiro Nome: AMILSON  
Sobrenome: ALVES DA SIL  
Data: 15/10/2025

Data de nascimento: 09/12/1985  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 78.0  
Altura (cm): 170.0

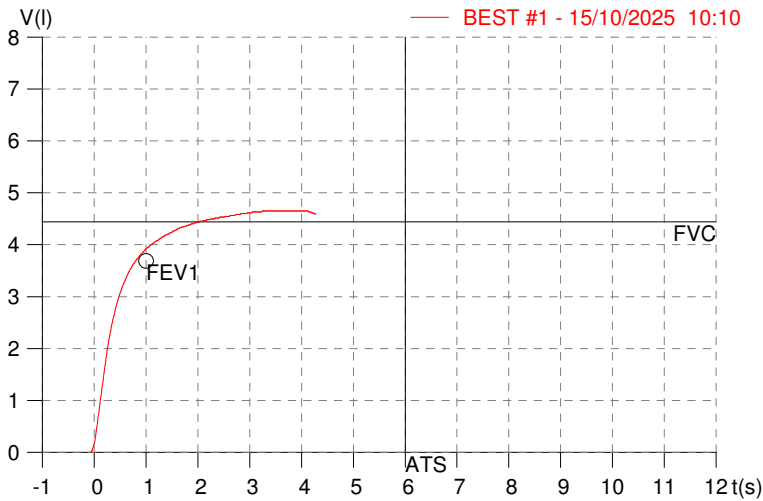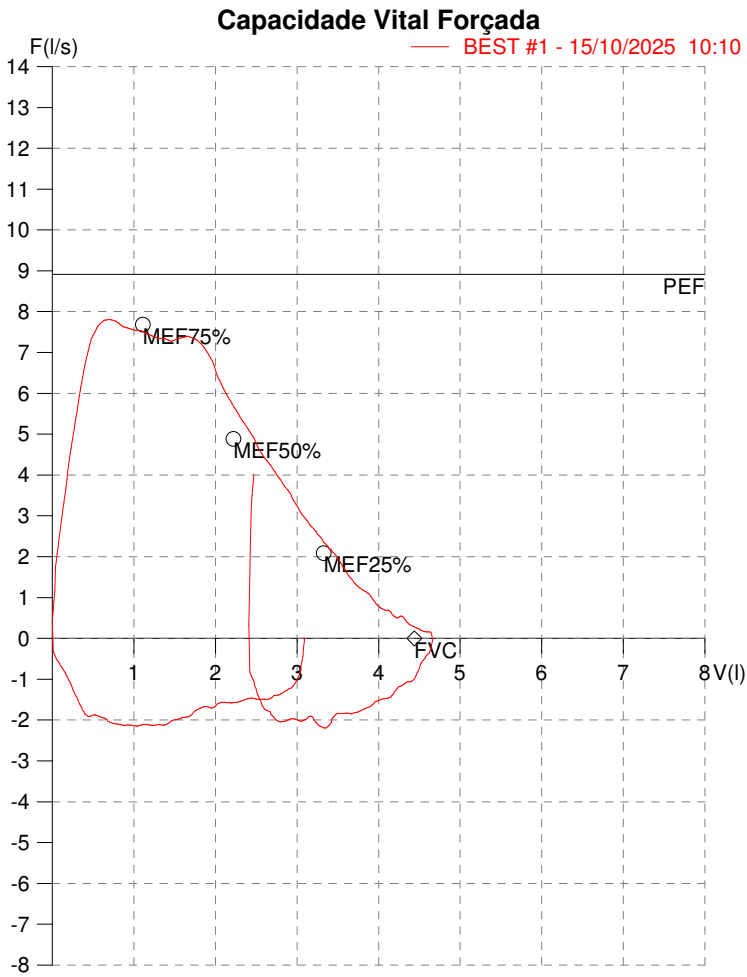

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.44  | 4.67   | 105.2   |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.44  | 4.67   | 105.2   |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.69  | 3.92   | 106.3   |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.91  | 7.81   | 87.6    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.20   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 80.2  | 84.0   | 104.7   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.32  | 4.35   | 100.6   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.68  | 7.46   | 97.1    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.88  | 5.25   | 107.4   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.08  | 1.99   | 95.3    |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 3.5    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 534.7 | 468.4  | 87.6    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 15/10/2025

Protocolo : 2510151116059

Data : 15/10/2025

Paciente : AMILSON ALVES DA SILVA

Nasc. : 09/12/1985 RG : -

CPF : 06101538540

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=931499582986577094406191959512>

