



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 05208211000138 Fantasia : INHAUS, INHAUS INDL, INHAUS LOG, VIVANTE JAM, CONBRAS
Razão Social : IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

Funcionário

Nome : Valdemir Dos Santos Padilha Setor: GERAL
CPF : 90083130144 Cargo: OFICIAL DE MANUTENCAO PREDIAL
RG : 12946508 / SSP MT Nascimento: 13/08/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de outubro de 2025

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura :675A8BD792619EE4E064EB6D339B5BB1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 554960	Paciente: Valdemir dos Santos Padilha	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 16/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 90083130144	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

82 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 16/10/2025 Liberado em: 16/10/2025 12:44

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

TESTE DE ISHIHARA (cores)


Qual N° você vê na imagem ?

Nome:


Voldemir D. S. Rodilha

Data:


16 / 10 / 2025

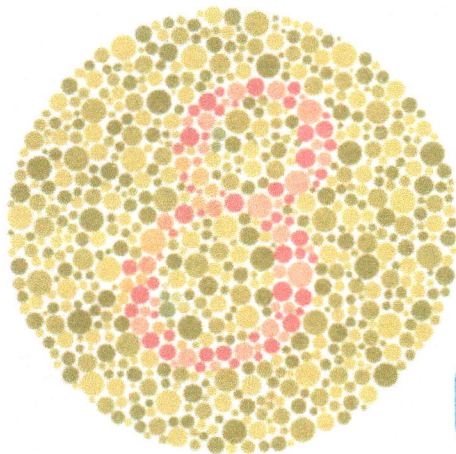


8

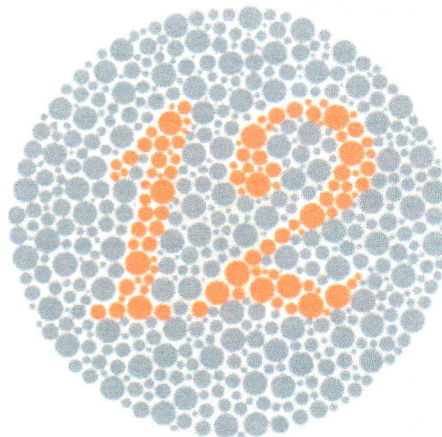


12

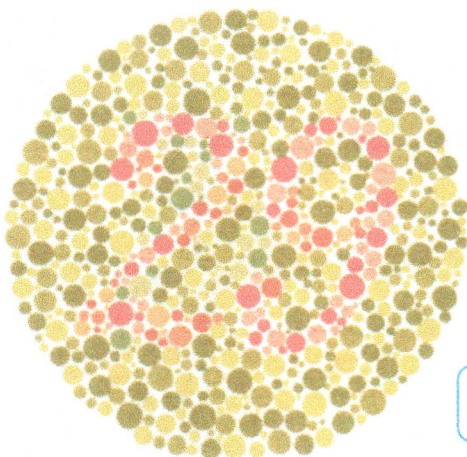


29

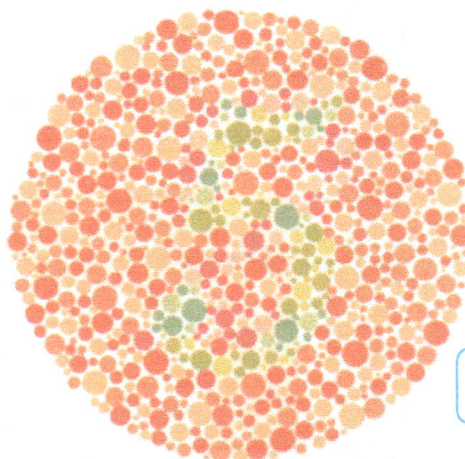

5

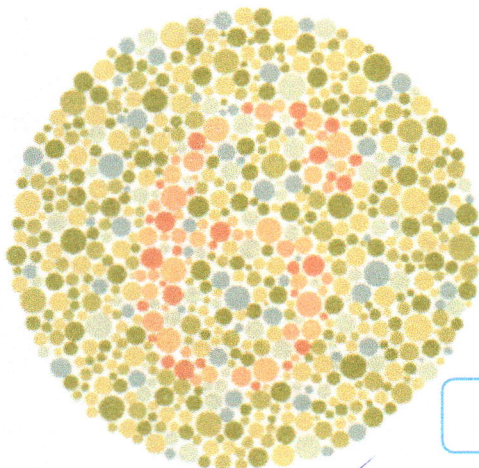

6

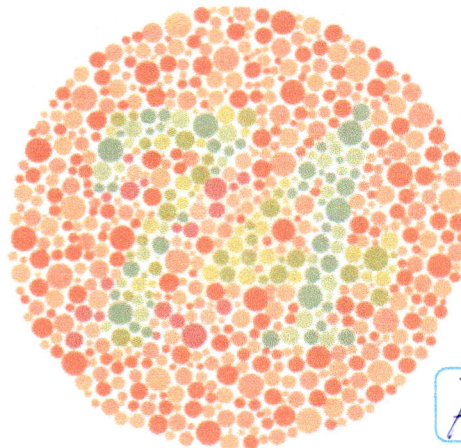

74

Assinatura Candidato:

Voldemir D. S. Rodilha

Conclusão:



Você acertou todas as questões, provavelmente você não sofre de daltonismo.



Você **não** acertou todas as questões, talvez você tenha um grau de daltonismo, sugerimos uma consulta com um médico especialista.

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Médico

Protocolo:25101610193046

Data:16/10/2025

Paciente:VALDEMIR DOS SANTOS PADILHA

Nasc.:13/08/1982 RG :12946508-SSP MT

CPF:90083130144

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=717214460481479640819685302141>



Nome	VALDEMIR DOS SANTOS PADILHA			ID1	773594	Sexo	Masculino	Idade	43,1	Peso (kg)	109,00	Altura (cm)	182,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/08/1982	ID2	--	BMI (kg/m2)	32,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:21	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,35	5,04	86		
FEV1	L	3,89	4,05	96		
FEV1/FVC%	%	89,4	80,7	111		
FEV1/Vcmax%	%	89,4	80,7	111		

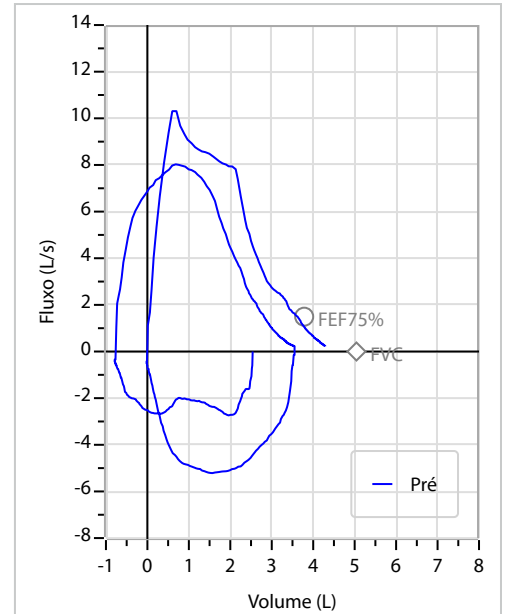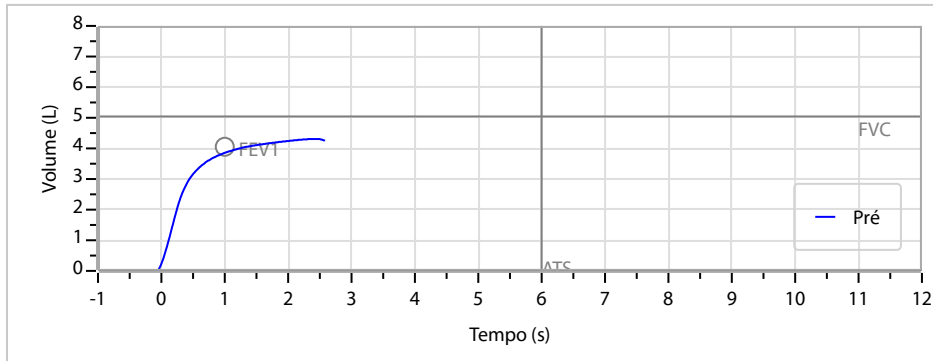

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,4% e um valor FVC de 4,35 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 18111


Exame n.º :773594

CPF :900.831.301-44
CNPJ :01.430.943/0001-17
Nascimento :13/08/1982
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/10/2025

Paciente :Valdemir Dos Santos Padilha
Razão :IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA LTDA
Idade : 43 anos
Setor :GERAL
Função :OFICIAL DE MANUTENCAO PREDIAL

RG :12946508/SSP MT

Orelha Direita

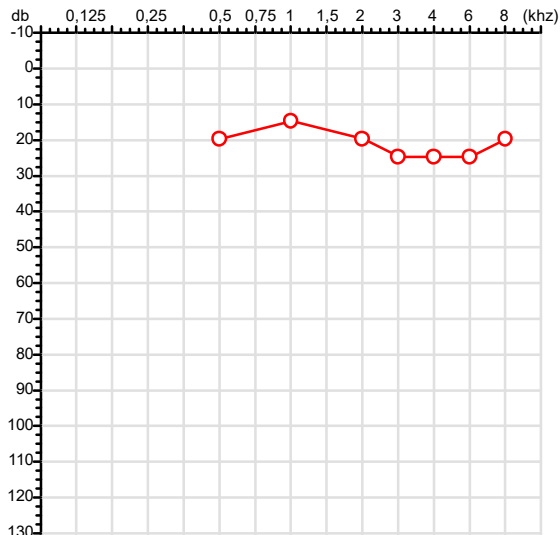

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

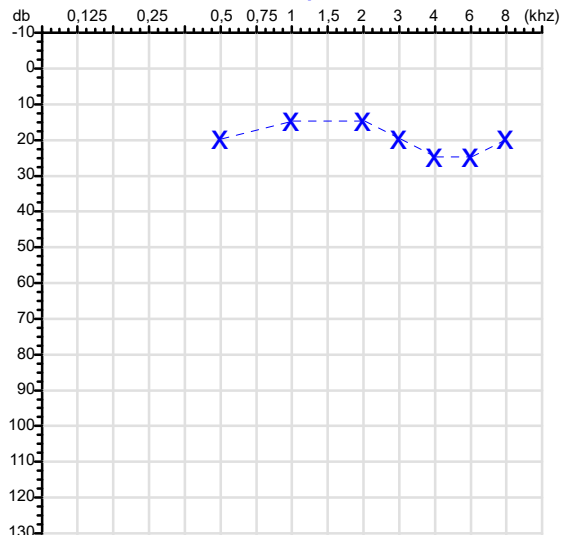

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :975A18AC42BD2F6AEC2C3391B2A68349

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdemir Dos Santos Padilha

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025