
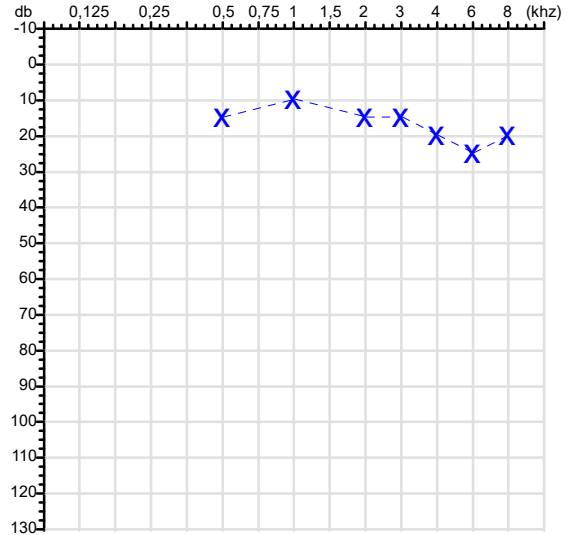


CPF :043.489.671-30	Paciente :Larissa Pecora de Andrade	RG :2343688/SEJUSP MS
CNPJ :26.495.901/0001-95	Razão :MFS ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI	
Nascimento :09/03/1999	Idade : 26 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADORA DE TELEMARKETING	
Data do Exame : 16/10/2025		

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

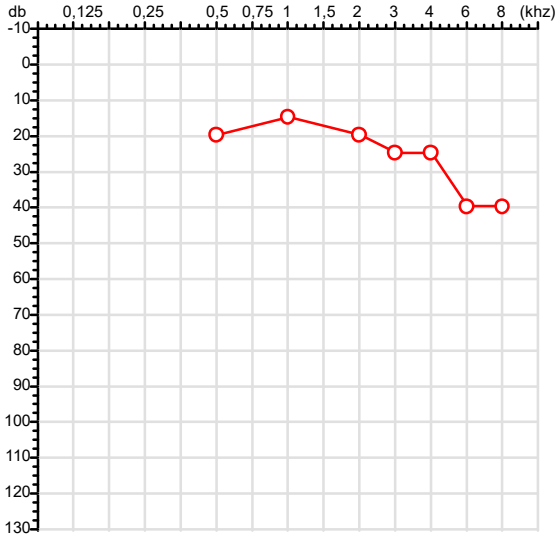

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	40	40

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	40	30

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :3C1706B1E625C4BA8C80043E0E184163
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Larissa Pecora de Andrade
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025