



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Aldemario Oliveira da Silva Setor: OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
CPF : 80753604515 Cargo: AJUDANTE
RG : / Nascimento: 21/12/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :72928D17237F00B168A15281A23CE79B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :773857


CPF :807.536.045-15
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :21/12/1974
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/10/2025

Paciente :Aldemario Oliveira da Silva
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 50 anos
Setor :OPERACIONAL - APOIO A PRODUCAO
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

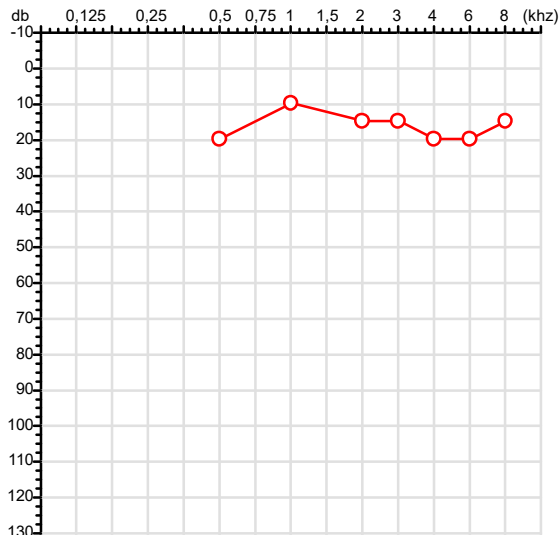

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

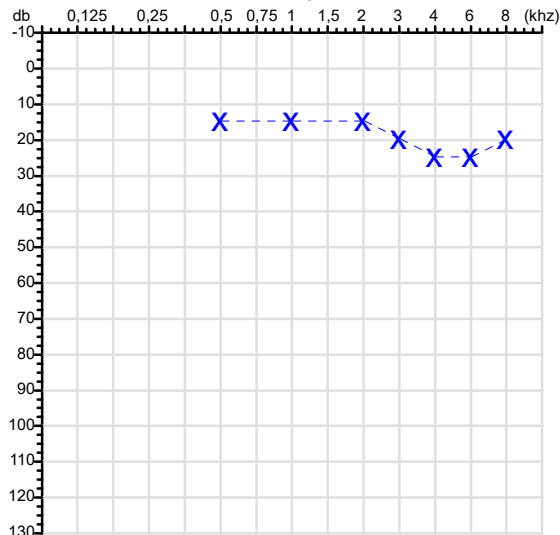

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CD8CF1A45F70C131D783B777374C4C8E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aldemario Oliveira da Silva

**** Assinado por biometria ****



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	ALDEMARIO OLIVEIRA DA SILVA		ID1	773857	Sexo	Masculino	Idade	50,8	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	174,0
Agrupamento	--	D.O.B.	21/12/1974	--	BMI (kg/m2)	27,7	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	15	Cig/Dia	30
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado				

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:39	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,76	4,34	87		
FEV1	L	2,63	3,47	76		
FEV1/FVC%	%	69,9	80,1	87		
FEV1/Vcmax%	%	69,9	80,1	87		

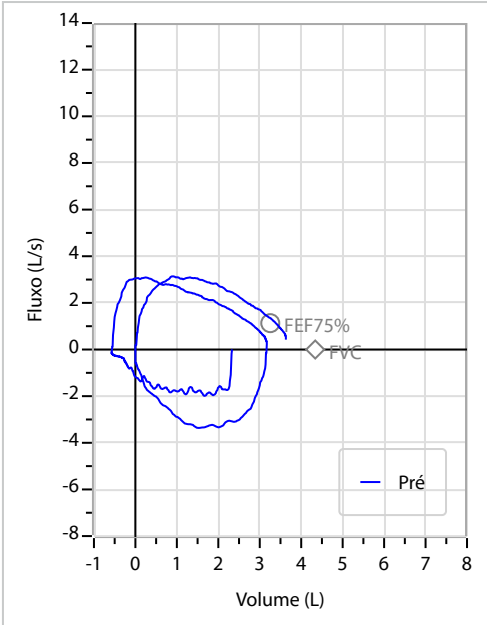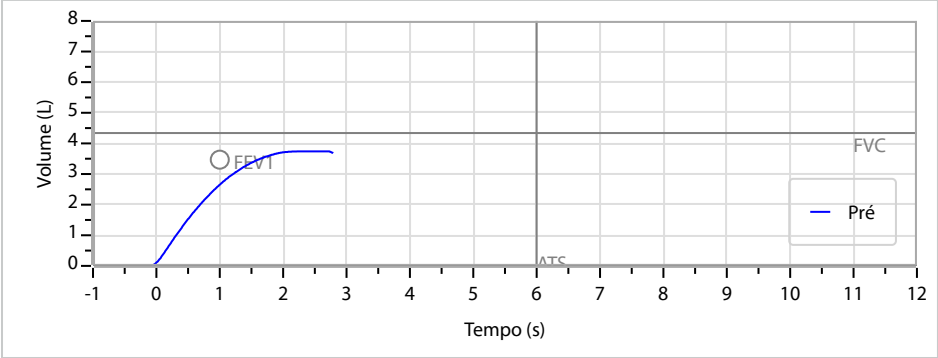

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 69,9% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,76 L. A presença de uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo : 2510170953489

Data : 17/10/2025

Paciente : ALDEMARIO OLIVEIRA DA SILVA

Nasc. : 21/12/1974 RG : -

CPF : 80753604515

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO LEVE DOS ESPAÇOS DISCAIS COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=746576291692867637461400953746>

