



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.  
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :  
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Marciel da Silva Nunes Setor: OPERACIONAL - HIDRAULICA  
CPF : 11677697326 Cargo: ENCANADOR  
RG : / Nascimento: 13/03/2006

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :3443FF30D61CE928827B357AA82D33DF  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :773881


CPF :116.776.973-26  
CNPJ :77.591.402/0001-32  
Nascimento :13/03/2006  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 17/10/2025

Paciente :Marciel da Silva Nunes  
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A  
Idade : 19 anos  
Setor :OPERACIONAL - HIDRAULICA  
Função :ENCANADOR

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

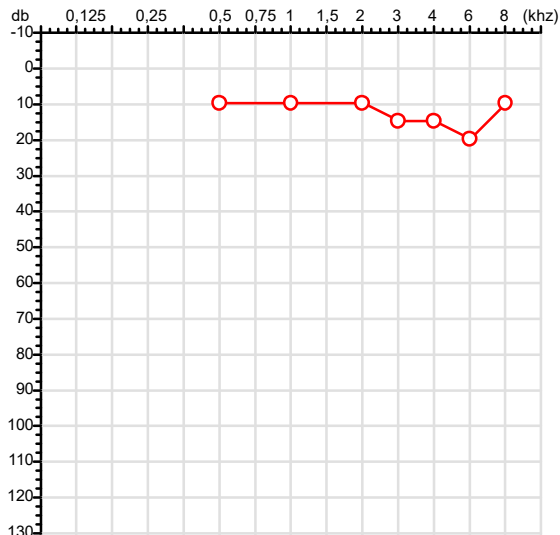

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 10  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 17 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

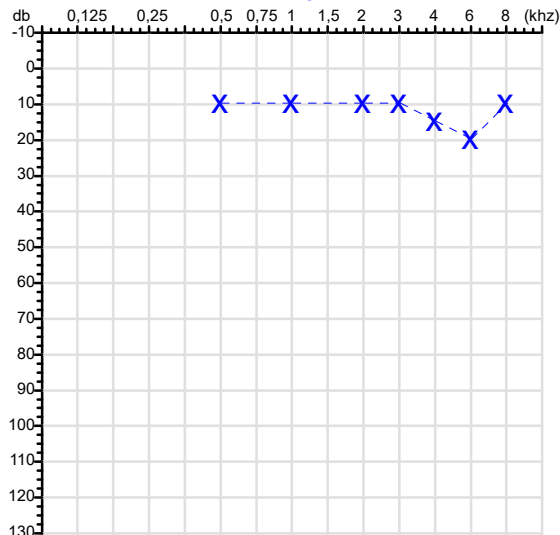

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E3167554E2974CDF7312A4E116B93BDA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Marciel da Silva Nunes*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

|             |                       |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|-----------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | MARCEL DA SILVA NUNES |        | ID1        | 773881 | Sexo        | Masculino | Idade   | 19,5 | Peso (kg)               | 89,00 | Altura (cm) | 165,0 |
| Agrupamento | --                    | D.O.B. | 13/03/2006 | --     | BMI (kg/m2) | 32,7      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 2     | Cig/Dia     | 1     |
| Técnico     | --                    | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,07 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

|                                 |                               |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b> | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                                 | 08:55                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                                      |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|----------------------------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,07</b> | 4,20 | 73     | <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>3,05</b> | 3,66 | 83     | <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>99,3</b> | 87,8 | 113    | <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>99,3</b> | 87,8 | 113    | <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |

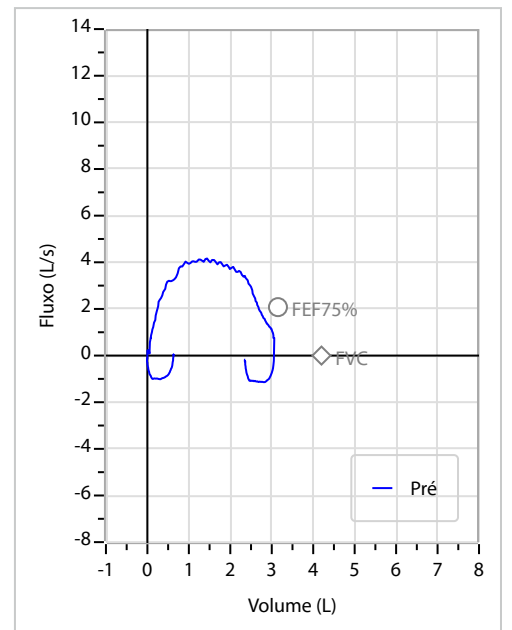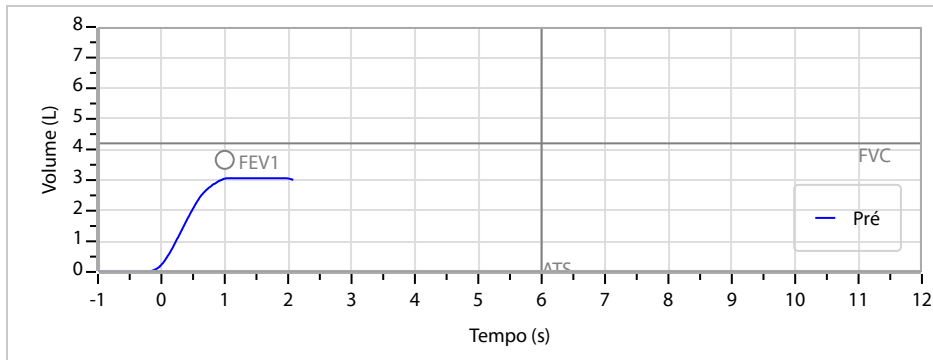

Protocolo :2510171034569

Data:17/10/2025

Paciente:MARCIEL DA SILVA NUNES

Nasc.:13/03/2006 RG :-

CPF:11677697326

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### **Resultado**

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=251905454770246149305409559372>

