



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43700969000188 Fantasia : J.I GESSO
Razão Social : J.I GESSO LTDA
Endereço : RUA BRAGANCA (LOT C DEUS) N.º 25 Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78150542

Funcionário

Nome : Jailson Alves Soares Setor: REVESTIMENTO EM GESSO
CPF : 12414495464 Cargo: GESSEIRO
RG : / Nascimento: 15/06/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 20 de outubro de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS


Autenticação Assinatura :175DA979F78E8CBC1E989BB1ED3B199D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :124.144.954-64
CNPJ :43.700.969/0001-88
Nascimento :15/06/1997
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 20/10/2025

Paciente :Jailson Alves Soares
Razão :J.I GESSO LTDA
Idade : 28 anos
Setor :REVESTIMENTO EM GESSO
Função :GESSEIRO

RG :/

Orelha Direita

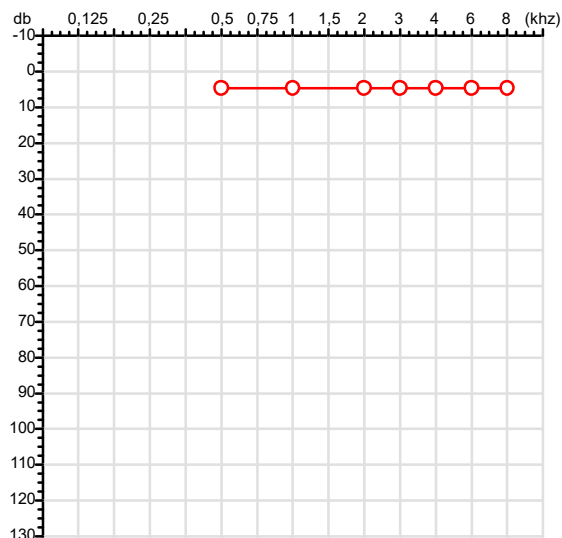

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	5	5	5	5	5	5	5

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	5	5	5	5	5	5	5	5

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :5AB7BCBAA15B01CCB63BE460F9505908

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Jailson Alves Soares


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

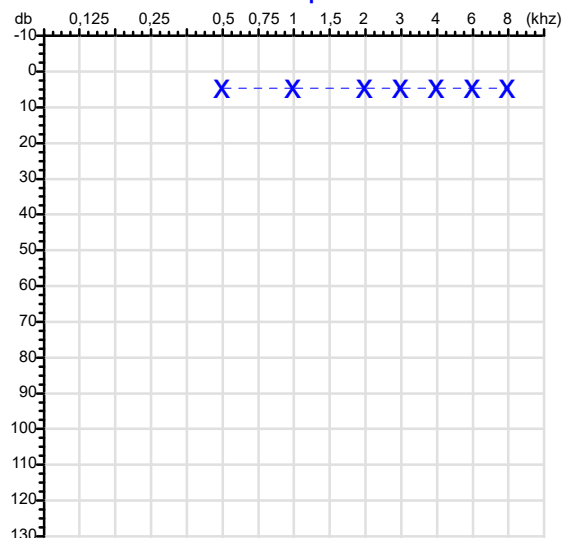

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	5	5	5	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	5	5	5	5

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 20/10/2025
Primeiro Nome: JAILSON ALVES SOARES
Sobrenome:
Altura (cm): 175.0
Peso (kg): 95.0

Data de nascimento: 15/06/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

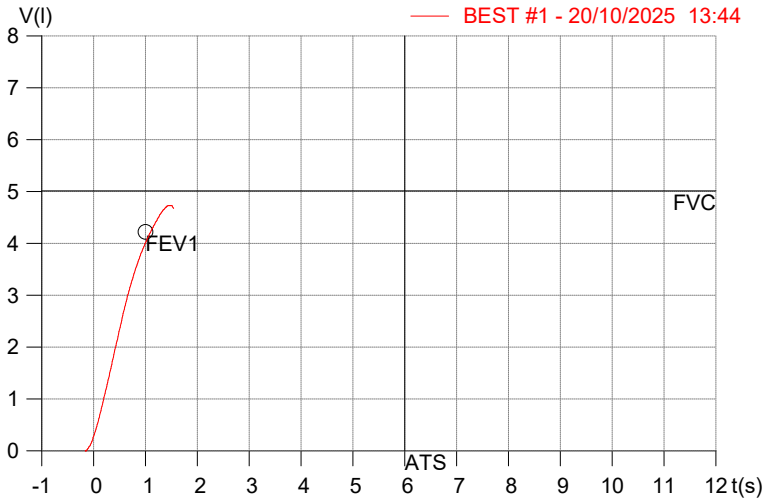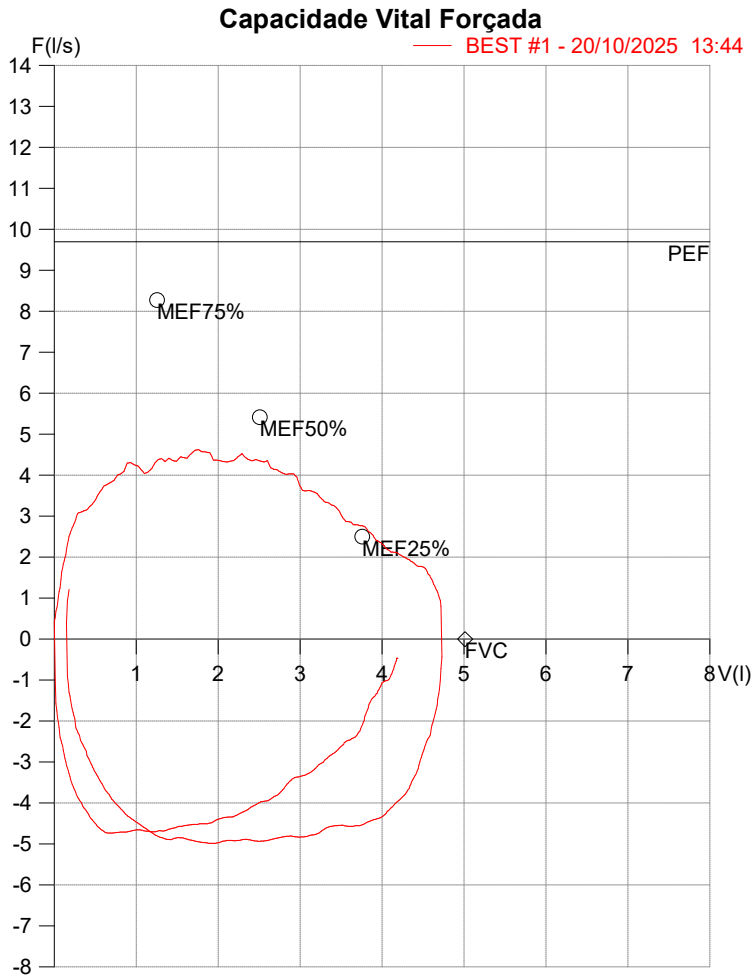

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.01	4.74	94.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.01	4.74	94.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.22	3.98	94.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.69	4.62	47.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.99	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.2	83.9	102.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.89	4.06	83.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.27	4.17	50.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.41	4.38	80.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	2.92	116.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	581.5	277.4	47.7

Diagnóstico:
Espirometria normal



Nome: JAILSON ALVES SOARES
Médico: HISMET
Data: 20/10/2025
Exame: RX TORAX - 2 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 15/06/1997
CRM: 175069-MT
Protocolo: 996904
Senha: 681251

RAIO-X TÓRAX

Exame radiográfico evidenciou:

Arcabouço ósseo íntegro.

Campos pulmonares bem expandidos com transparência e vascularidade conservada.

Seios costo-frênicos livres.

Área cardíaca normal.

ID: Tórax radiologicamente normal.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1